

保存用

# プロファイnderⅣ

PROFinderⅣ

## 取付・取扱説明書

(プロファイnderロガーソフト Ver4.3 用 温湿度基板新タイプ)

施工業者様へ

この取付・取扱説明書は、工事が終了しましたらご使用になるお客様に必ずお渡しください。

お客様へ

このたびは、誠和の『プロファイnderⅣ』をご購入いただき、誠にありがとうございます。

この取付・取扱説明書には、本機器の基本的な取付・取扱方法が説明されております。ご使用の際に、再度この取付・取扱説明書をお読みになり、機器の特長を十分にご理解の上、適切な使用と管理をしていただくようお願いいたします。

尚、この取付・取扱説明書は、常に目の届く所に保管し、日常の点検や部品の修理・交換時などにご利用ください。



『魅力があり、夢が描ける、農業社会創り』をめざします。

**S&H 株式会社 誠 和。**

# 1. 安全に正しく取付けていただくために

表示について この取付・取扱説明書への表示は、製品を安全に正しく取付けていただくための重要な内容を表示しています。その表示は「 警告」「 注意」「 注記」に区分していますがその意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文を最後までお読みになり、正しく取付けてください。

|                                                                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して、誤った取付・取扱いをすると、人が死亡、または重傷※ <sup>1</sup> を負う可能性が想定される内容が記載されています。 |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取付・取扱いをすると、人が傷害※ <sup>2</sup> を負う可能性が想定される内容が記載されています。       |
|  <b>注記</b> | この表示を無視して、誤った取付・取扱いをすると物的損害※ <sup>3</sup> の発生が想定される内容が記載されています。           |

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒等で後遺症が残るもの、及び治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電等を指します。

※3 物的損害：農業用ハウス・事務所・家屋・家財及び家畜・ペット等に係る拡大損害を指します。

## ■絵表示の説明

|                                                                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | △記号は、注意（用心して欲しい）を促す内容があることを告げるものです。<br>図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。               |
|  | ⊘記号は、禁止（行ってはいけない）の行為であることを告げるものです。<br>図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。                |
|  | ❗記号は、強制（必ず実行して欲しい）したり指示する内容があることを告げるものです。<br>図の中や近くに具体的な行為（左図の場合は特定しない一般的な行為の指示）が描かれています。 |

## 2. 安全上必ずお守りください



### 警告



・プロファイnderⅣ本体及びセンサーをお客様自身で分解・修理・改造しないでください。  
本製品を分解・修理・改造し、ご使用になると火災・感電の原因となります。



・プロファイnderⅣ本体に水等がかかった時には、ブレーカーを切り、乾燥させてください。  
それまでプロファイnderⅣ本体や電源ケーブルには触れないでください。



感電の原因となります。乾燥した後は本体をお買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までご連絡し、点検のご依頼をお願い致します。



・濡れた手でプロファイnderⅣ本体に触らないでください。  
感電の原因となります。



・作業をする場合は、プロファイnder本体の電源を切ってください。



・配線、点検等でプロファイnderⅣ本体のふたを開ける場合は、感電や故障の原因になる恐れがあるので、必ず電源を切ってください。



・煙が出たり、異臭や異音がしたら、すぐに電源を切ってください。異常が発生したままご使用されますと火災や感電の原因になります。



・雷が鳴りはじめた時は、すみやかにブレーカーを切り、プロファイnderⅣ本体や電源ケーブルに触れないでください。感電の原因となります。



・電気配線には電気工事士の資格が必要となりますので、施設園芸ハウス内で使用する事を告げ、最寄りの電気工事店に依頼してください。電気工事士法に基づいた作業が行われませんと、感電事故や機器故障の原因となります。



・電源元には漏電ブレーカーを設置してください。



・アースの接続(D種接地工事)を必ず行ってください。  
漏電した場合、感電する恐れがあります。



## 注意



・給電されている LAN ケーブルは絶対に接続しないでください。

発煙や火災の原因になります。



・雷が鳴りはじめた時は雷サージ (lightning surge: 雷による異常高電圧とそれによる異常大電流) 機器を守るため、プロファイダーⅣ本体やパソコン、スイッチングハブの電源を切り LAN ケーブルを抜いてください。まれに日射センサーからプロファイダーⅣ本体に雷サージの影響を受ける場合があります。また、直撃雷等では市販等のサージ対策品を使っても効果がない場合がありますので注意してください。

\*本書の内容は、予告なしに改訂されることがあります。



## 3. あらかじめご了承ください

### 1) 保守、点検について

安全かつ快適にお使いいただくために、正しい取扱いと保守、点検が必要となります。

取付・取扱説明書(本書)のすべてについて熟読して運用してください。

### 2) 修理・部品の交換について

プロファインダーⅣの修理・部品の交換につきましては、プロファインダーⅣ本体を弊社に送っていただき、修理後送り返させていただくセンドバック方式をとっています。

### 3) インストーラ内のソフトウェアについて

必要スペック外の OS(オペレーティングシステム)やパソコン、メーカーサポート外のパソコンでは動作しない場合があります。また、お使いの環境やインストールされているソフトウェアによっては正常に動作しないことがあります。

### 4) ネットワーク接続環境について

プロファインダーⅣではパソコンの IP アドレス固定が必要なため、一部企業ネットワーク環境ではご利用できない場合があります。

### 5) ロガーソフトの更新について

プロファインダーⅣのロガーソフトはバージョンアップすることがあります。ロガーソフトのバージョンアップのご案内及びダウンロードは弊社ホームページよりさせていただきます。

### 6) 『プロファインダー友の会』について

『プロファインダー友の会』に入会いただきますと、様々な優待サービスをご利用いただけます。詳細については、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

### 7) 内容の変更について

本書の内容は予告なしに改訂されることがあります。

## 4. プロファイnderⅣの特長

プロファイnderⅣはハウス内の環境測定を行い、グラフで表示する事により、今までわかりにくかったハウス内環境の変化を視覚的に理解する事ができる測定器及びソフトです。

- ①4つの栽培環境要素(温度、相対湿度、CO<sub>2</sub>、光)、をリアルタイムに測定します。

※温度センサープラス 2 は別途追加オプションとしてご購入いただくことによって使用できます。

- ②測定したデータより平均気温、絶対湿度、飽差、露点が算出できます。
- ③測定した数値をグラフで表示することができ、環境の変化がひと目で確認できます。
- ④測定したデータをパソコンに記録しておけます。(CSV 形式ファイルで取寄せます。)
- ⑤プロファイnderⅣ本体を複数台使用し、ハウス内の複数箇所や複数のハウスの環境測定を行うことができます。

# 5. プロファイnderⅣの仕様

## 5-1. プロファイnderⅣの装置仕様

### 1) 電源

単相 AC100V(50Hz／60Hz)

消費電力 10W

### 2) ヒューズ

0.5A 250V AC

## 5-2. プロファイnderⅣの動作環境及び測定範囲

### 1) 動作環境

プロファイnderⅣの動作環境は以下の通りです。

- ・温度 -10～50℃
- ・プロファイnderⅣ本体内に結露なきこと

### 2) 測定範囲

プロファイnderⅣの測定範囲は以下の通りです。

#### ① 温度

##### ・本体

測定範囲: -10～50℃ 測定精度: 25℃時に±0.5℃

##### ・温度センサープラス 1 及び 2

測定範囲: -10～80℃(空気中) 測定精度: 25℃時に±0.5℃(空気中、土中・水中)

0～40℃(土中・水中)※土中・水中の場合は P20 をご参照ください。

※気温測定時に日射などの環境条件により、本体の温度と異なる値を示す場合がありますが、故障ではありません。測定条件が異なるためです。

#### ② 相対湿度

測定範囲: 0～100% 測定精度: ±5%

#### ③ CO<sub>2</sub>

測定範囲: 0～5,000ppm 測定精度: ±30ppm±測定値の 5%

(例 400ppm 時で 350ppm～450ppm)

※氷点下での使用時には測定値にズレが生じ、校正間隔が短くなる場合があります。

#### ④ 日射量

測定範囲: 0～1,500W/m<sup>2</sup> 測定精度: ±5%

## 6. 目次

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 1. 安全に正しく取付けていただくために         | - 1 -  |
| 2. 安全上必ずお守りください              | - 2 -  |
| 警告                           | - 2 -  |
| 注意                           | - 3 -  |
| 3. あらかじめご了承ください              | - 4 -  |
| 1) 保守、点検について                 | - 4 -  |
| 2) 修理・部品の交換について              | - 4 -  |
| 3) インストーラ内のソフトウェアについて        | - 4 -  |
| 4) ネットワーク接続環境について            | - 4 -  |
| 5) ロガーソフトの更新について             | - 4 -  |
| 6) 『プロファイnder友の会』について        | - 4 -  |
| 7) 内容の変更について                 | - 4 -  |
| 4. プロファイnderⅣの特長             | - 5 -  |
| 5. プロファイnderⅣの仕様             | - 6 -  |
| 5-1. プロファイnderⅣの装置仕様         | - 6 -  |
| 1) 電源                        | - 6 -  |
| 2) ヒューズ                      | - 6 -  |
| 5-2. プロファイnderⅣの動作環境及び測定範囲   | - 6 -  |
| 1) 動作環境                      | - 6 -  |
| 2) 測定範囲                      | - 6 -  |
| 6. 目次                        | - 7 -  |
| 7. 箱を開けたら                    | - 11 - |
| 7-1. 中身をご確認ください              | - 11 - |
| 7-2. プロファイnderⅣの箱を捨てないでください  | - 11 - |
| 7-3. 各部の名称機能                 | - 12 - |
| 1) プロファイnderⅣ本体              | - 12 - |
| 2) 日射センサー                    | - 15 - |
| 3) 温度センサープラス                 | - 15 - |
| 8. 別途必要部品                    | - 16 - |
| 8-1. お客様でご用意いただく物            | - 16 - |
| 8-2. お客様でご用意いただく物(日射センサー設置用) | - 17 - |
| 8-3. 電気工事が必要なもの              | - 18 - |
| 9. プロファイnderⅣを設置します          | - 19 - |
| 9-1. 日射センサーを設置します            | - 19 - |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 9-2. 温度センサープラスを設置します                   | - 20 - |
| 9-3. プロファインダーⅣ本体を設置します                 | - 21 - |
| 9-4. プロファインダーⅣ本体に配線を行います               | - 22 - |
| 1) プロファインダーⅣ本体を開けます                    | - 22 - |
| 2) LAN ケーブルを配線します                      | - 22 - |
| 3) 日射センサーを接続します                        | - 22 - |
| 4) 温度センサープラスを接続します                     | - 23 - |
| 5) プロファインダーⅣ本体を閉じます                    | - 23 - |
| 6) 電源を接続します                            | - 23 - |
| 7) ケーブル類を固定します                         | - 24 - |
| 8) LAN ケーブルをスイッチングハブに接続します             | - 24 - |
| 9) パソコンとスイッチングハブを LAN ケーブルで接続します       | - 25 - |
| 10. パソコンから初期設定をします                     | - 26 - |
| 10-1. はじめに                             | - 26 - |
| 1) イーサネットの設定について                       | - 27 - |
| 2) 2 台目以降のプロファインダーⅣ本体の設定について           | - 27 - |
| 10-2. パソコンの設定をします                      | - 28 - |
| 1) パソコンの IP アドレスを設定します                 | - 28 - |
| 2) 電源オプションの設定をします                      | - 35 - |
| 3) Windows®10 の場合の注意点                  | - 37 - |
| 10-3. ロガーソフトの設定をします                    | - 40 - |
| 1) プロファインダーの Web サイトからインストーラをダウンロードします | - 40 - |
| 2) ロガーソフトインストールの準備をします                 | - 42 - |
| 3) ロガーソフトをインストールします                    | - 47 - |
| 4) ロガーソフトを起動します                        | - 52 - |
| 10-4. 2 台目以降のプロファインダーⅣ本体の設定をします        | - 54 - |
| 1) プロファインダーⅣ本体の IP アドレスを設定します          | - 54 - |
| 2) 「DeviceInstaller」を起動します             | - 57 - |
| 3) IP アドレスを変更するプロファインダーⅣを選択します         | - 58 - |
| 4) デバイスインストーラーがプロファインダーを検知しない場合の対処手順   | - 59 - |
| 5) IP アドレスを割り当てます                      | - 61 - |
| 6) プロファインダーⅣの変更された IP アドレスを確認する        | - 63 - |
| 7) ロガーソフトの設定を行います                      | - 65 - |
| 11. ソフトウェアについて                         | - 66 - |
| 11-1. ロガーソフトの画面の説明                     | - 66 - |
| 1) ロガーソフトメイン画面                         | - 66 - |

|       |                             |         |
|-------|-----------------------------|---------|
| 2)    | グラフ表示画面                     | - 78 -  |
| 3)    | データ作成画面                     | - 90 -  |
| 4)    | オプション画面                     | - 92 -  |
| 5)    | 基本設定画面                      | - 94 -  |
| 6)    | センサー情報画面                    | - 96 -  |
| 7)    | バックアップ画面                    | - 98 -  |
| 8)    | バージョン情報                     | - 99 -  |
| 9)    | 取扱説明書                       | - 99 -  |
| 10)   | 記録用ソフト                      | - 99 -  |
| 11-2. | PF サポートツールの説明               | - 101 - |
| 1)    | PF サポートツールを起動します            | - 101 - |
| 2)    | データコンバート                    | - 102 - |
| 3)    | データクリア                      | - 105 - |
| 12.   | 日常の点検とお手入れ                  | - 108 - |
| 12-1. | プロファイnderⅣの保守、点検について        | - 108 - |
| 12-2. | 計測部分について                    | - 108 - |
| 1)    | CO <sub>2</sub> センサーの校正について | - 108 - |
| 2)    | 校正の方法                       | - 108 - |
| 12-3. | パソコン                        | - 110 - |
| 12-4. | 各種センサー                      | - 110 - |
| 12-5. | プロファイnderⅣをご使用にならない場合       | - 110 - |
| 13.   | 困ったときには                     | - 111 - |
| 13-1. | 全般的な問題                      | - 111 - |
| 1)    | プロファイnderⅣのセンサーが値を表示しない     | - 111 - |
| 2)    | プロファイnderⅣのセンサーの表示値がおかしい    | - 113 - |
| 3)    | 棒温度計などと表示する気温が違う            | - 115 - |
| 4)    | CPU 基板の LED の点滅について         | - 115 - |
| 13-2. | ハードウェアの問題                   | - 116 - |
| 1)    | プロファイnderⅣ本体に電源が入らない        | - 116 - |
| 2)    | プロファイnderⅣ本体の LED が点灯しない    | - 117 - |
| 3)    | プロファイnderⅣ本体のファンが回らない       | - 117 - |
| 13-3. | ソフトウェアの問題                   | - 118 - |
| 1)    | パソコンの確認                     | - 118 - |
| 2)    | 通信エラーが起きる                   | - 118 - |
| 3)    | グラフが表示しない                   | - 118 - |
| 14.   | メンテナンス部品                    | - 119 - |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 15. 免責事項・品質保証 ..... | - 120 - |
| 15-1. 免責事項 .....    | - 120 - |
| 15-2. 品質保証 .....    | - 120 - |

# 7. 箱を開けたら

## 7-1. 中身をご確認ください

箱の中には以下のものが入っています。

□にチェックを付けながら、ご確認ください。

- プロファイnderⅣ本体 1台  
[電源コード長さ 5m](図 1)



図 1

- 日射センサー[コード長さ 50m] 1台  
(図 2)



図 2

- 温度センサープラス[コード長さ 30m] 1台  
(図 3)



図 3

- Pフック 1個(図 4)



図 4

- テトロンロープ [長さ 6m] 1本(図 5)



図 5

- はじめにお読みください 1枚
- ロガーソフト使用許諾契約書 1枚
- 保証書 1枚

## 7-2. プロファイnderⅣの箱を捨てないでください

プロファイnderⅣ本体が入っていた段ボール箱は、お客様が修理時にプロファイnderⅣ本体を弊社に送っていただく際に必要となります。仕切りの段ボールは廃棄せず、大事に保管してください。



## 7-3. 各部の名称機能

### 1) プロファインダーⅣ本体

#### ① 外観

##### A) 正面

プロファインダーⅣのロゴ  
シールが貼ってある方が  
正面となります。

(図 6)



図 6

##### B) 右面

ファンが見える方が  
右面となります。

(図 7)



ファン(通風用)

図 7

製品のロットナンバー  
(製造番号)

##### C) 背面


プロファインダーⅣのロゴ  
シールが貼っていない方  
が背面となります。(図 8)



図 8

##### D) 左面

空気吸入口、LED、  
ヒューズボックス、CO<sub>2</sub>  
校正スイッチがある方が  
左面となります。(図 9)



空気吸入口

赤い LED

(発光ダイオード)

ヒューズボックス


CO<sub>2</sub>校正スイッチ

図 9

アース用ネジ

##### E) 底面

電源ケーブル、ゴムブッ  
シングのある方が底面  
となります。(図 10)



LAN ケーブル  
挿入部

日射センサー  
温度センサープラス  
挿入部

電源ケーブル

追加オプション用  
温度センサープラス  
挿入部

図 10

## ②内部

### 警告



・感電や故障の原因になる恐れがありますので配線、点検などでプロファイnderⅣ本体のふたを開ける場合は必ず電源を切ってください。

正面図(図 11)


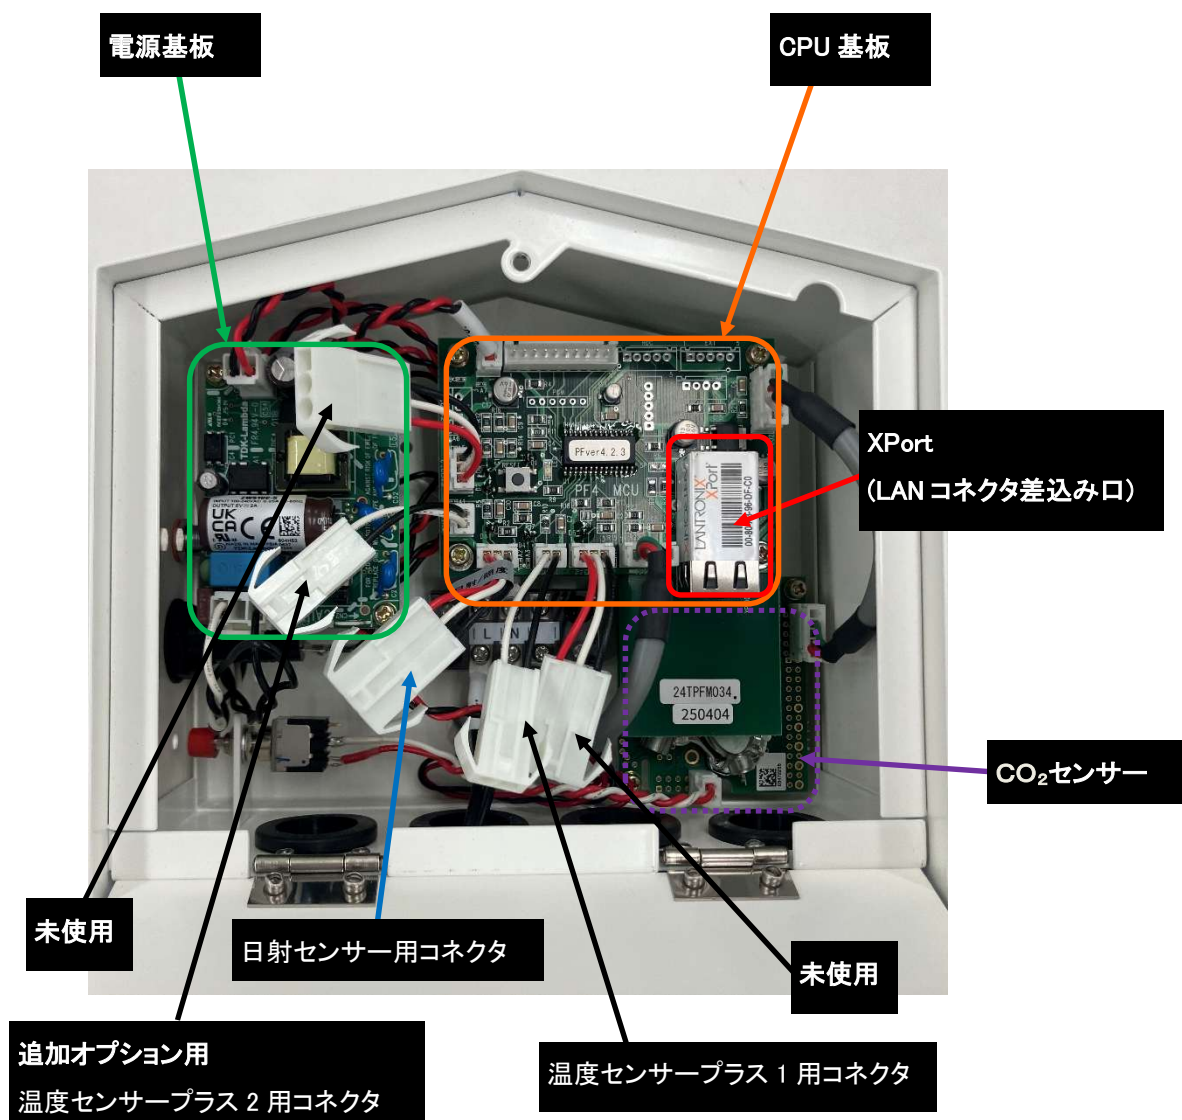


図 11

背面(図 12)

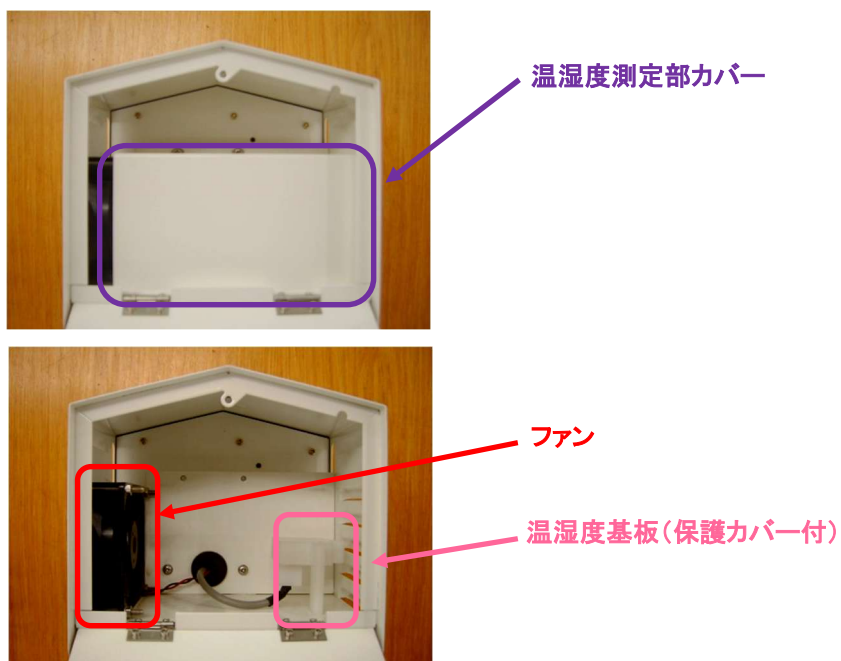

温湿度測定部カバーを外した状態

図 12

## 2) 日射センサー

### ① 本体

受光部分(図 13)

### ② 取付金具

A) 金具(図 13)

B) U ボルト

2 本(図 13)

C) 六角ナット

M6×4 個(図 14)

受光部分

取付金具

U ボルト

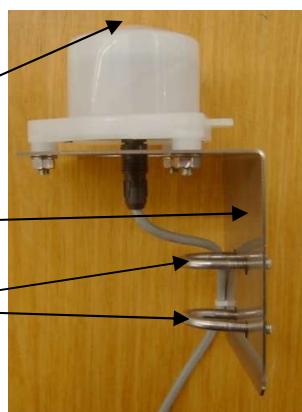


図 13

六角ナット

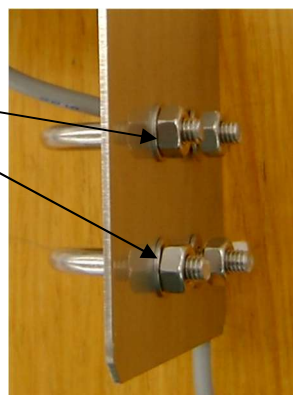


図 14

### ③ ケーブル

日射センサーケーブル

[コード長さ 50m]

(図 15)



図 15

## 3) 温度センサープラス

外観(図 16)

[コード長さ 30m]

コネクタ



測定部分

図 16

## 8. 別途必要部品

プロファインダーⅣを設置・ご使用する際には、以下の物が別途必要となります。内容をご確認の上、ご用意ください。

### 8-1. お客様でご用意いただく物

(パソコン及びパソコンとプロファインダーⅣ本体の接続用)

#### ①パソコン 1台

プロファインダーⅣで測定した環境データを表示・保存するのに使用します。必要なスペックは以下の通りです。

OS : Microsoft® Windows® 10

Microsoft® Windows® 11

CPU : Intel®Corei3、CPU クロック 2.4GHz、2 コア以上を推奨。もしくは同等の性能のもの。

※プロファインダーを 3 台以上ご使用の場合は Intel® Core™ i5 以上を推奨

HDD : Cドライブの容量が 100GB 以上 (500GB 以上推奨)で空き容量が 10GB 以上

SSD の場合は 100GB 以上 (250GB 以上推奨)

LAN : LAN 用接続部標準装備しているもの (RJ-45 コネクタ標準装備)

メモリー : 4GB 以上搭載していること (8GB 以上推奨)

モニター解像度 : 1024×768 ドット以上を表示できること (19 インチ以上を推奨)

その他 : ・上記でのスペックを満たし「Microsoft® .NET Framework 4.6」がインストールされている必要があります。(Microsoft® .NET Framework 4.6 がインストールされていない場合は専用 Web サイトからのインストールが必要となりますので、インターネット接続環境が必要になります。

・ロガーソフトは弊社 Web サイトからダウンロードする必要があるため、インターネット接続環境が必要になります。

・IP アドレスを固定しますので、その影響を受けない接続及び設定環境。

・セキュリティソフトの影響により、ロガーソフトの動作が妨げられる場合があります。

その際はセキュリティソフトの設定を変更してください。セキュリティソフトについては各ソフトウェアメーカーに問い合わせてください。

※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

## ②LAN 用のスイッチングハブ 最低1台

5 ポート以上の物を用意してください。

パソコンとスイッチングハブ、プロファイnderⅣ本体間は LAN ケーブルで接続します。LAN ケーブルの種類によってはうまく接続ができないことがあるため、パソコンとプロファイnderを1対1で接続する場合にも必ずスイッチングハブを経由してください。

\* ハウス内に設置する場合は、スイッチングハブの大きさに合ったプラボックスをご用意ください。

## ③LAN ケーブル（パソコン—スイッチングハブ接続用） 1本

## ④LAN ケーブル（スイッチングハブ—スイッチングハブ接続用） 必要数

（通常は必要ありません）

## ⑤LAN ケーブル（スイッチングハブ—プロファイnderⅣ本体接続用） 1本

LAN ケーブルは、③～⑤の3種類とも屋外用 100base-T に対応の物(カテゴリー5 以上)をご用意ください。屋外用以外の LAN ケーブルをご使用する場合はコルゲート管を利用して保護してください。

ハウス内のプロファイnderⅣ本体設置位置までの引き回しなどを考えて、余裕をもった長さの LAN ケーブルを用意してください。ただし 100base-T は最長で 100m とはなっていますが、100m 以下でも障害が出る場合がありますので、その場合は間にスイッチングハブを経由して使用する事をご推奨いたします。（その場合は②と④の追加が必要になります。）

## 8-2. お客様でご用意いただく物(日射センサー設置用)

### 日射センサー取付け用支柱 1本

日射センサー固定用のUボルトは農業用パイプ(22φ)に取付けます。支柱の揺れ防止や転倒防止の部品も用意してください。

### 8-3. 電気工事が必要なもの

① パソコン用電源 及び スイッチングハブ用電源

商用電源 単相 AC100V

② プロファイnderⅣ本体用電源、アース工事

商用電源 単相 AC100V、アース工事(D 種接地工事)



## 警告



・電気配線には電気工事士の資格が必要となりますので、施設園芸ハウス内で使用する事を告げ、最寄りの電気工事店に依頼してください。電気工事士法に基づいた正規の作業が行われませんと、感電事故や機器故障の原因となります。



・電源元には漏電すると感電する場合がありますので漏電ブレーカーを設置してください。



・電源は商用電源を使用してください。機器に悪影響を与える場合があります。

## 9. プロファイnderⅣを設置します

### 9-1. 日射センサーを設置します

・次のような場所は、故障の原因となりますを避けて設置してください。

A)ほこりが多かったり煙がかかったりする場所

B)水につかる場所



C)振動や衝撃が加わったり、落下の危険性などがある不安定な場所

D)プロファイnderⅣ本体の動作範囲外の環境になる場所

E)影になる場所(季節によって影の位置が変わりますので注意してください。)


F)日射センサーの配線がプロファイnderⅣ本体の取付け位置に届かない場所  
(配線の長さや配線の引き回しを考えて、設置場所を決定してください。)

#### 日射センサーの設置方法

- ① 図 17 のように農業用パイプ(22φ)を支柱にして取付けてください。固定用の各Uボルトは 2 つのナットを確実に締めつけて落下の危険がないようにしてください。危険ですので農業用パイプは必ず揺れ防止や転倒防止の処置を行ってください。



- ② 日射センサーは図 17 のような向きで取付けてください。(図 17)



S&H マークが北向きになるように取付けてください。

図 17

- ③ 錆などにより、支柱にセンサー落下や転倒の可能性が出る場合は、必ず支柱を交換してください。
- ④ 日射センサーのケーブルは確実に固定してください。固定が緩すぎたり、または締めすぎると、断線の原因となります。



## 9-2. 温度センサープラスを設置します

・次のような場所は故障の原因となりますので避けて設置してください。



A) 振動や衝撃が加わったり、落下の危険性などがある不安定な場所

B) 温度センサープラスの配線がプロファイnderⅣ本体の取付け位置に届かない場所(温度センサープラスの配線の長さで配線の引き回しを考えて設置場所を決定してください)。



・温度センサープラスはプロファイnder専用のもので、他の機器では正しい測定が行えませんので注意してください。

### 温度センサープラスの設置方法

- ① 温度センサープラスの測定部の外径(4mm)より細い棒などを用いて、測定する深さまで培地に下穴を開けます。(図 18)  
設けた下穴に測定部を差し込み、培地の表面を固めます。

\* 測定部分の繋ぎ目は培地や水中につけないでください。

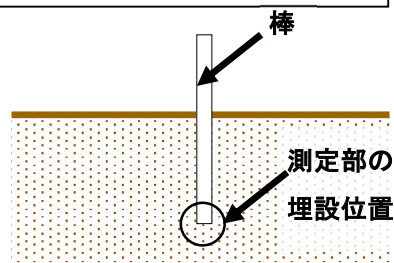


図 18

- ② 温度センサープラスのケーブルは引っ掛けて設置場所から外れないように固定してください。断線の原因となります。(図 19)

測定部分の繋ぎ目

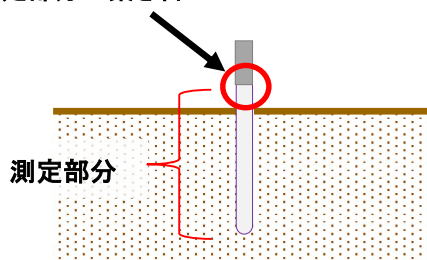


図 19

## 9-3. プロファイnderⅣ本体を設置します

・次のような場所は故障の原因となりますので避けて設置してください。

A) 地面に直に置くこと

B) 磁界や誘導ノイズが発生する場所

C) ほこりの多い場所

D) ミストや水などが直接かかる場所

E) 振動や衝撃が加わったり、落下の危険性などがある不安定な場所

F) プロファイnderⅣ本体の動作環境外になる場所




### プロファイnderⅣ本体の設置方法

- ① 日射センサーの配線、電気配線、LAN ケーブルの引き回しを考えて、プロファイnderⅣ本体を測定したい位置に設置します。取付ける前に配線引き回しを終えておく、配線の長さ不足を防ぐことができます。

- ② 右図のようにテトロンロープをPフックに結んでください。ほどけて落下しないように確実に固定してください。テトロンロープの端部は熱処理してあります。途中で切ると、そのままでは、ほどけてバラバラになりますので、テトロンロープを切った場合は必ず端部を熱処理してください。熱処理する場合は火傷に注意してください。(図 20)

テトロンロープ



Pフック

図 20

- ③ プロファイnderⅣ本体上部に右図のようにPフックを掛けてください。
- ④ テトロンロープのPフック側と逆側を使ってプロファイnderⅣ本体を測定したい高さに合わせて設置してください。通常は作物の群落の中(光合成の盛んな場所など)に取付けます。作物の高さが変わる場合は、高さの変更ができるように設置すると便利です。

## 9-4. プロファイnderⅣ本体に配線を行います

LAN ケーブルの種類によってはうまく接続ができないことがあるため、パソコンとプロファイnderⅣを1対1で接続する場合にも必ずスイッチングハブを経由してください。(図 21)

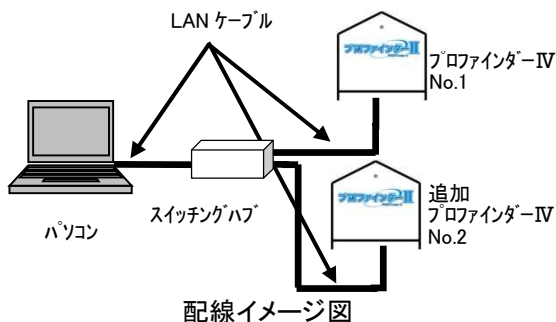


図 21

### 1) プロファイnderⅣ本体を開けます

正面のふたを開けます。(プロファイnderⅣのロゴ側)(図 22)



正面



正面ふたを開いた状態

図 22

### 2) LAN ケーブルを配線します

- ① プロファイnderⅣ本体の底の右端のゴムブッシング(正面から見て右側)にLAN ケーブルのコネクタを挿入してください。無理やり挿入するとコネクタの爪が折れることがありますので、注意してください。(図 23)



ゴムブッシング

図 23

- ② 図 24 のように LAN ケーブルのコネクタの爪がある方を上側にして「カチッ」と音がするまで挿入してください。LAN ケーブルを抜くときは必ず爪を押し込んでから抜いてください。無理に抜き差ししますと故障の原因となります。(図 24)



LAN コネクタ

図 24

### 3) 日射センサーを接続します

- ① プロファイnderⅣ本体の底の右から 2 番目のゴムブッシングに日射センサーのコネクタを挿入し、プロファイnderⅣ本体側のコネクタと、日射センサー側のコネクタを接続してください。(図 25)



日射センサーのコネクタ

図 25

#### 4) 温度センサープラスを接続します

プロファインダーⅣ本体の底の右から2番目のゴムブッシングに温度センサープラスのコネクタを挿入し、プロファインダーⅣ本体側のコネクタと、温度センサープラス側のコネクタを接続してください。(図 26)



ゴムブッシング



温度センサープラス  
のコネクタ

図 26

#### 5) プロファインダーⅣ本体を閉じます

- ① 開けた正面のふたを閉じてください。この時配線などを挟み込まないように注意してください。(図 27)
- ② 正面のふたをネジでしっかり留めて固定してください。きつく締めすぎるとネジなどが破損し、開閉できなくなりますので注意してください。



図 27

#### 6) 電源を接続します

プロファインダーⅣ本体の電源ケーブルのプラグを AC100V の電源に接続してください。ハウス内では漏電の可能性がありますので、必ず漏電防止のコンセント台もしくは、同等の防水処理を行い、必ず接地工事を行ってください。プロファインダーⅣ本体横の赤い LED が点灯するのを確認してください。電力盤から電源コンセント台までの配線、接地工事は電気工事士の資格が必要となりますので、最寄りの電気工事店に依頼してください。

(図 28)



図 28

アース線接続用ネジ



### 警告



・漏電した場合、感電する恐れがありますのでアースの接続(D種接地工事)を必ず行ってください。

## 7) ケーブル類を固定します

各ケーブル類はケーブルにテンションがかからないように余裕を持って固定してください。断線の原因となります。



・電源から進入するノイズによってプロファイnderⅣが誤動作する恐れがありますので他の機器の電源ケーブルやプロファイnderの電源ケーブルと LAN ケーブル、その他センサーの線を束ねないでください。

## 8) LAN ケーブルをスイッチングハブに接続します

- ① スwitchingハブの電源を入れます。
- ② プロファイnderⅣ本体と接続した LAN ケーブルの逆側のコネクタをスイッチングハブに接続します。(図 29)
- ③ もう1本の LAN ケーブルのコネクタをスイッチングハブに接続します。



図 29



・故障の現認となりますので、次のような場所を避けて設置してください。

- A) 水がかかる場所、直射日光のあたる場所
- B) 振動や衝撃がかかる、落下の危険性などがある不安定な場所
- C) スwitchingハブの使用範囲外の環境になる場所
- D) LAN ケーブルの配線が、スイッチングハブの取付け位置に届かない場所
- E) 購入したスイッチングハブの説明書、または製品概要に該当しない場所

- ① スwitchingハブをハウス内に設置する場合は、直射日光や高温からスイッチングハブを守る為に、スイッチングハブの大きさに合ったプラボックスを用意していただき、その中に設置してください。スイッチングハブをむき出しの状態では設置しますと、誤動作や故障の原因になります。
- ② 結線作業や動作チェックのしやすい高さに取付けてください。  
\* スwitchingハブにつきましては、パソコン、プロファイnderが接続されるものですので接続の取り回し、メンテナンスのしやすさを考慮した位置に取付けるようお願いいたします。

## 9) パソコンとスイッチングハブを LAN ケーブルで接続します

スイッチングハブに取付けた逆側のコネクタをパソコンに取付けてください。(右の写真は例です。接続部の位置はパソコンのメーカーや機種によって異なりますので確認してください。)(図 30)



パソコンの LAN ケーブル接続部



LAN ケーブル

パソコンに LAN ケーブルを接続します

図 30

# 10. パソコンから初期設定をします

## 10-1. はじめに

以下のことをご留意の上、設定を行ってください。また、下記の設定方法は、一般的なものを選んで説明させていただいていますが、他の方法でも設定することができます。お客様の慣れた方法で設定してください。

- ① プロファイダーⅣのロガーソフトは指定のオペレーティングシステム(「8-1.お客様でご用意いただく物」の「①パソコン」参照)とそれに伴うソフトウェアの環境下でのみ動作保障しております。それ以外のソフトウェアをインストールされた場合、ロガーソフトが動かない場合があります。
- ② セキュリティソフトの影響により、ロガーソフトの動作が妨げられる場合があります。その際にセキュリティソフトの設定を変更してください。セキュリティソフトについては各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- ③ 拡張カードを取付けた際のドライバソフトなどが影響を与える可能性もありますので必要最小限の拡張カード以外取付け不要をお願いいたします。
- ④ 既にお持ちのパソコンをお使いになる場合は、ソフトウェアをアンインストールしてもレジストリが書き換えられるなどして、動作に影響を与える可能性がありますので、一度工場出荷状態まで戻すことをお勧めいたします。なお工場出荷状態への戻し方はメーカーや機種によって異なる場合がありますので、パソコンの取扱説明書やパソコンのメーカーのホームページなどからお調べください。
- ⑤ パソコンの電源オプションで休止状態やスリープの設定をしないでください。設定がしてあると設定時間でパソコンがシャットダウンや一時停止状態になり、プロファイダーⅣが測定した環境データの保存が行えません。

## 1) イーサネットの設定について

プロファイnderⅣはプロファイnderⅣ本体が測定したデータをパソコンに収集し、グラフ化します。その際、プロファイnderⅣ本体とパソコン間は、イーサネット(ローカルエリアネットワーク)を使用して通信を行っています。この時、接続されている機器を認識するのに IP アドレスを使用するため、IP アドレスの設定が必要となります。本書内の設定例をもとに IP アドレスを設定してください。

## 2) 2 台目以降のプロファイnderⅣ本体の設定について

※1 台のみ接続される方はこの設定は必要ありません。

### ① プロファイnderⅣ本体の IP アドレスの設定

プロファイnderⅣ本体を 2 台以上接続する場合は、プロファイnderⅣ本体の IP アドレスを設定し直す必要があります。(設定し直さないと 2 台目以降のプロファイnderⅣは認識されません。)プロファイnderⅣ本体の IP アドレスを設定し直すには、「10-4. 2 台目以降のプロファイnderⅣ本体の設定をします」を行ってください。この設定はパソコン側から行います。

### ② 2 台目以降の設定時にはプロファイnderⅣ本体を1 台ずつ接続する

プロファイnderⅣ本体を 2 台以上接続する場合に、プロファイnderⅣ本体の IP アドレスを設定する場合は、設定するプロファイnderⅣ1 台のみ接続(LAN ケーブルを接続する)し、他のプロファイnderⅣ本体は接続しない(LAN ケーブルを接続しない)でください。



## 10-2. パソコンの設定をします

### 1) パソコンの IP アドレスを設定します

ここでは Microsoft® Windows® 10、Microsoft® Windows® 11 で別に説明しています。ご使用の環境に合わせて設定してください。

Windows® は米国 Microsoft® Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

#### ① Windows® 10 の場合(図 31)

- A) 「スタートメニュー」→「設定」を選択し、  
「Windows の設定」を表示します。

「設定」をクリックしてください



図 31

- B) 「ネットワークとインターネット」をクリックし、  
「ネットワークの状態」を表示します。

(図 32)

「ネットワークとインターネット」をクリック  
してください

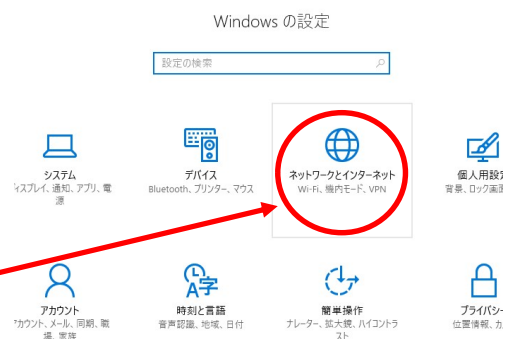


図 32

- C) 「イーサネット」をクリックし、イーサネットを表示します。(図 33)

「イーサネット」をクリックしてください

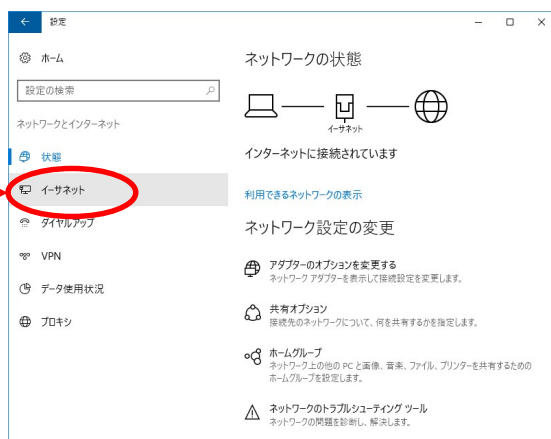


図 33

- D) 「ネットワークと共有センター」をクリックし、ネットワークと共有センターを表示します。(図 34)

「ネットワークと共有センター」をクリックしてください



図 34

- E) 「接続: イーサネット」をクリックし、イーサネットの状態を表示します。(図 35)

「接続: イーサネット」をクリックしてください

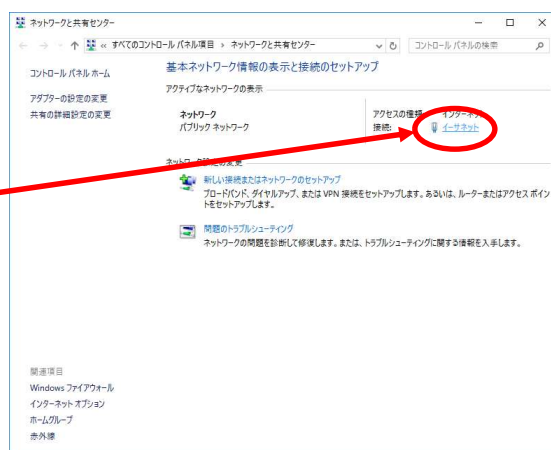


図 35

F) 「プロパティ」ボタンをクリックしてください。(図 36)

「プロパティ」をクリックしてください

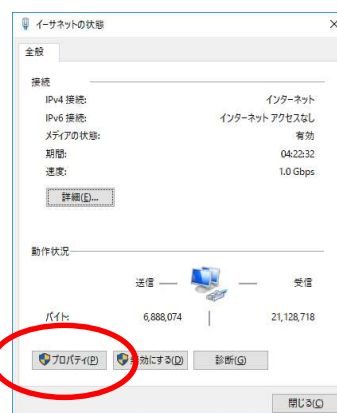


図 36

G) 「インターネットプロトコル バージョン 4」を選択し「プロパティ」をクリックしてください。(図 37)

①「インターネットプロトコル バージョン 4」をクリックしてください

②「プロパティ」をクリックしてください

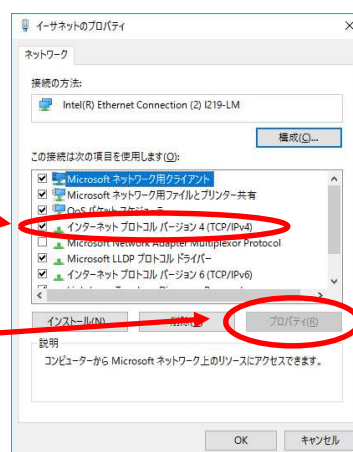


図 37


H) 右の画面が表示されるので、「次の IP アドレスを「使う」にチェックし、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを指定してください。(図 38) パソコン側の設定を

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| IP アドレス     | : 192.168.10.11 |
| ネットマスク      | : 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | : 192.168.10.1  |

に設定してください。

プロファイダーIV本体は初期出荷時

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| IP アドレス     | : 192.168.10.10 |
| サブネットマスク    | : 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | : 192.168.10.1  |

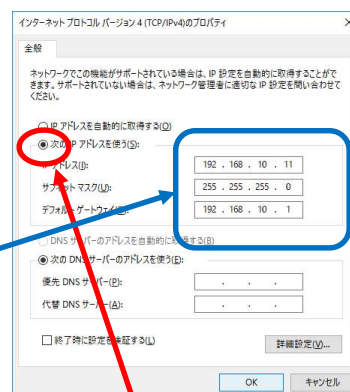

「次の IP アドレスを使う」を選択してください

図 38

に設定されています。サブネットマスクは必ず、255.255.255.0 に設定してください。違うサブネットマスクを設定した場合は、同じグループと認識されず通信できません。また IP アドレスは、192.168.10.xxx で統一してください。(xxx = 11~254 の範囲で指定してください。)

I) 設定が完了しましたら、「OK」ボタンをクリック  
してください。(図 39)

「OK」をクリックしてください

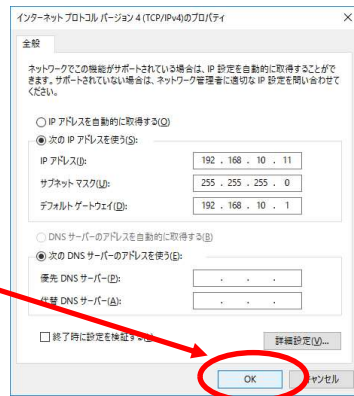


図 39

以上で Windows<sup>®</sup> 10 における IP アドレスの設定は終了です。「10-3. ロガーソフトの設定を  
します」にお進みください。

## ② Windows®11 の場合

- A) 検索ホームから、コントロールパネルと検索し  
「コントロールパネル」アプリを立ち上げます。  
画面から「設定」をダブルクリックします。(図 40)



コントロールパネルアプリ

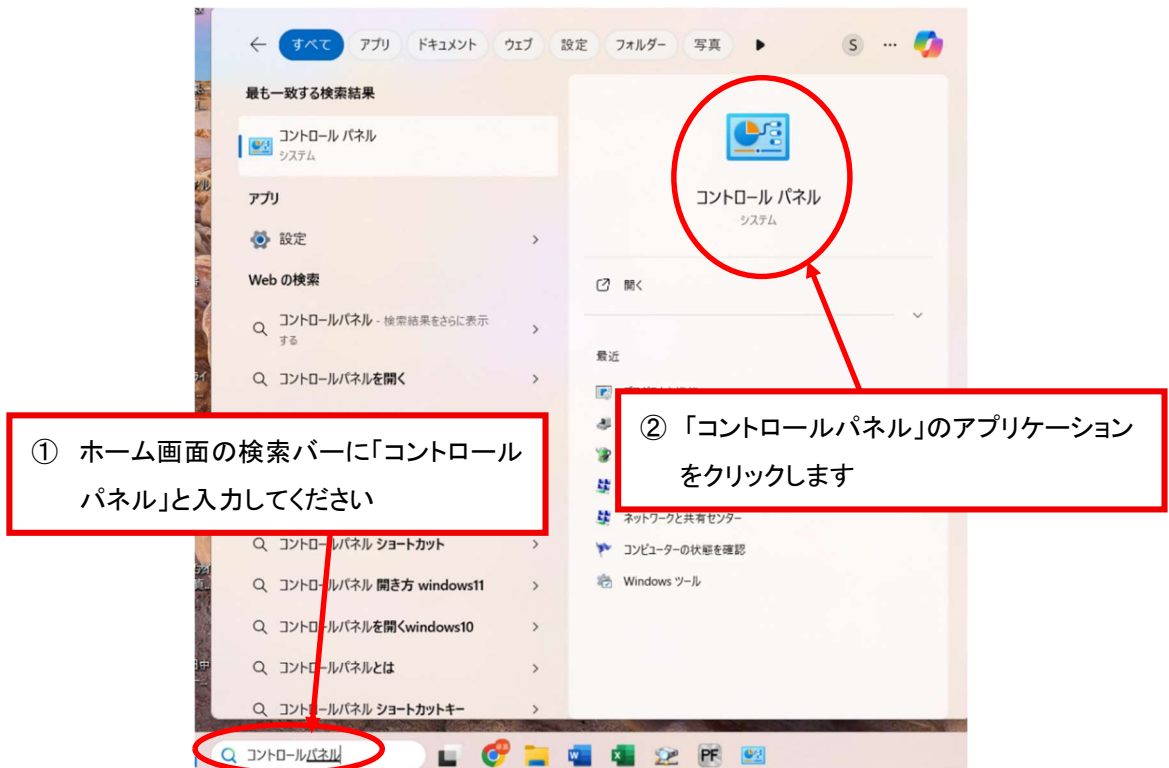


図 40

- B) 「コントロールパネル」のメニュー画面から、「ネットワークと共有センター」を  
ダブルクリックします。(図 41)

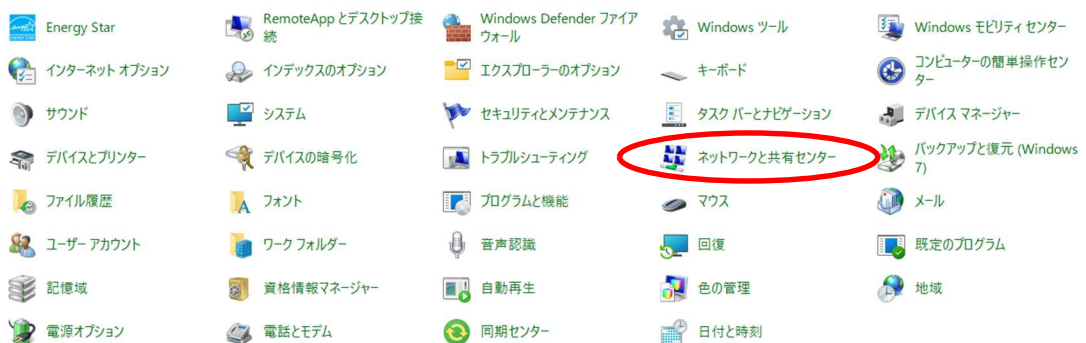


図 41

- C) 「ネットワークと共有センター」ホーム画面から「アダプターの設定の変更」を選択します。

(図 42)

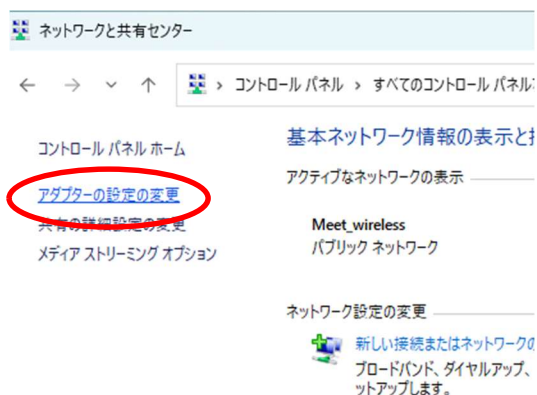


図 42

- D) 「イーサネット」をダブルクリックします。

(図 43)



図 43


- E) 「イーサネットの状態」内の「プロパティ」をクリックし、「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」を選択します。

(図 44)(図 45)



① 「プロパティ」をクリックします

図 44

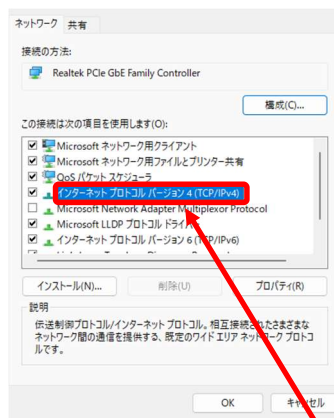

② 「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」をダブルクリックします

図 45

F) IP アドレスを入力します。(図 46)

IP アドレス : 192.168.10.11  
サブネットマスク : 255.255.255.0  
デフォルトゲートウェイ : 192.168.10.1

設定が完了したら「OK」で設定します

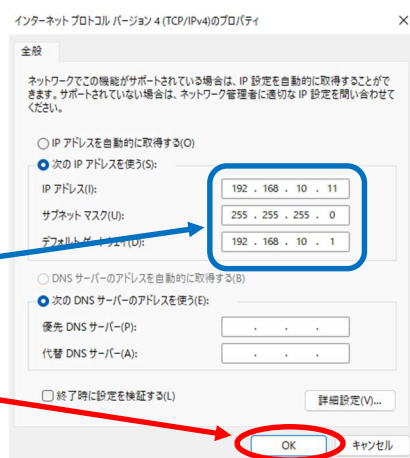



図 46

以上で Windows<sup>®</sup>11 における IP アドレスの設定は終了です。「2) 電源オプションの設定をします」にお進みください。

## 2) 電源オプションの設定をします

Windows®の標準の電源オプションの設定ではロガーソフトの測定が中断する場合がありますので、「電源オプション」の設定を変更してください。


①コントロールパネルを開き、「電源オプション」を開きます。(図 47)

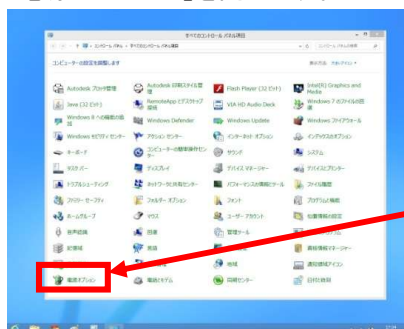

電源オプションのアイコンを  
ダブルクリックして開く

図 47

②「電源プランの選択またはカスタマイズ」の画面で使用中の電源プランの「プラン設定の変更」をクリックして「プラン設定の変更」の画面を開きます。(図 48)

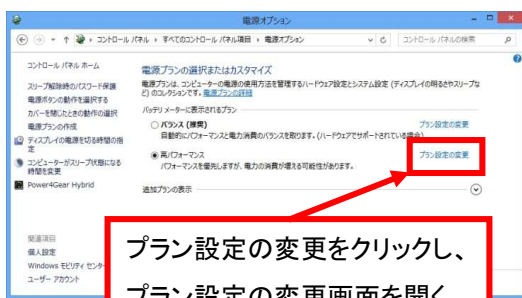

プラン設定の変更をクリックし、  
プラン設定の変更画面を開く

図 48

③「プラン設定の変更」の「コンピューターをスリープ状態にする」を「バッテリー駆動」、「電源に接続」ともに「適用しない」を選択し、「変更の保存」ボタンをクリックし、設定を保存してください。(図 49)

※パソコンや Windows®の OS の違いによっては表示される項目が異なる場合があります。




「コンピューターをスリープ状態にする」  
の設定を「適用しない」を選択

「変更の保存」をクリックし、  
設定を保存

図 49



- ④パソコンが休止状態やスリープ状態にならないように「詳細な電源設定の変更」を変更してください。特に下記項目について変更されているかご確認ください。(図 50)
- 「スタートメニュー」→「設定」を選択し、「Windows の設定」を表示します。

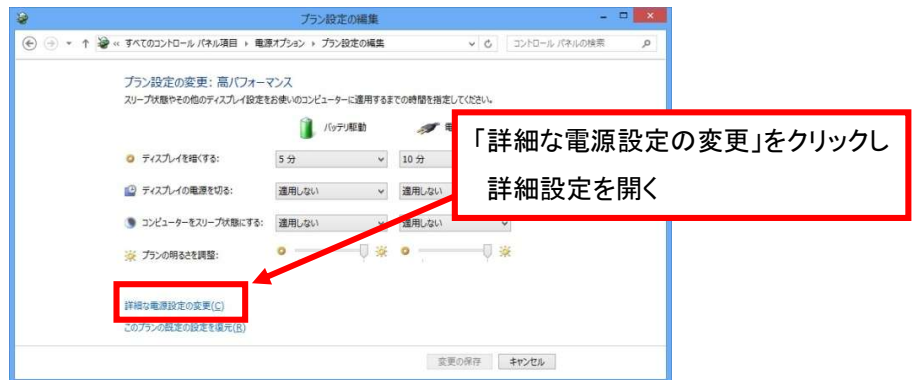

- ・ハードディスク  
次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る  
    バッテリー駆動: なし  
    電源に接続 : なし
- ・スリープ  
次の時間が経過後スリープする  
    バッテリー駆動: なし  
    電源に接続 : なし  
ハイブリッドスリープを許可する  
    バッテリー駆動: オフ  
    電源に接続 : オフ  
次の時間が経過後休止状態にする  
    バッテリー駆動: なし  
    電源に接続 : なし  
スリープ解除タイマーの許可  
    バッテリー駆動: 無効  
    電源に接続 : 無効
- ・電源ボタンとカバー  
カバーを閉じたときの操作  
    バッテリー駆動: 何もしない  
    電源に接続 : 何もしない

図 50

※パソコンによっては表示される項目が異なる場合があります。「電源オプションの設定をします」にお進みください。


### 3) Windows®10 の場合の注意点

ご使用になるパソコンの OS が Windows®10 の場合、インターネットに接続していると更新プログラム (Windows Update) が自動的にダウンロードされ、場合によってはパソコンが自動的に再起動し、ロガーソフトの動作が停止します。パソコンが自動的に再起動しないよう設定を変更し、お客様ご自身によりパソコンを再起動し、その後ロガーソフトを起動させてください。

※本手法は 2018 年 2 月現在 Windows®10 バージョン 1709 にて有効性が確認されたものです。その他のバージョンについての有効性は確認できていません。

※設定変更後は月に一度は手動更新をお願いいたします。また、その際に設定が初期化されてしまう可能性があります。その際には再度設定をお願いいたします。

①スタートメニューから「Windows 管理ツール」をクリックし「サービス」画面を開きます。(図 51)

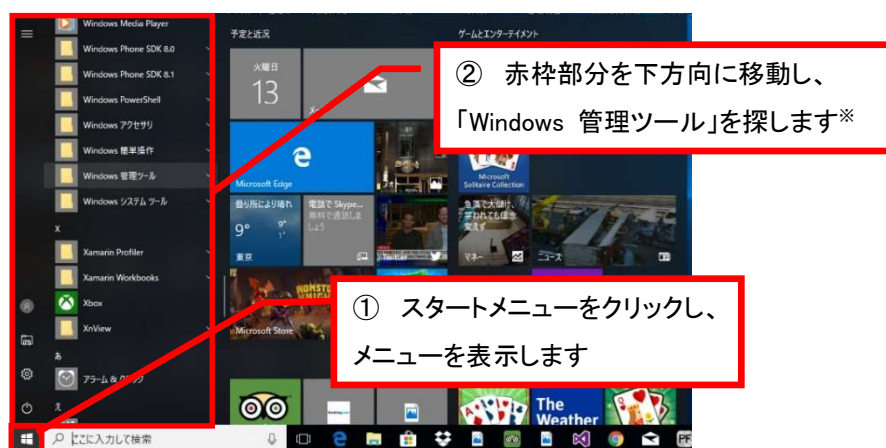

※メニューは通常表示であればアルファベット順に並んでいます。(図 51)

図 51



図 52

② 「サービス」画面の「Windows Update」を探し、ダブルクリックします。

アルファベット順に並んでいるので「W」の項目を探すと簡単に見つかります。

ダブルクリックすると「(ローカル コンピューター) Windows Update のプロパティ」という画面が開きます。(図 53)

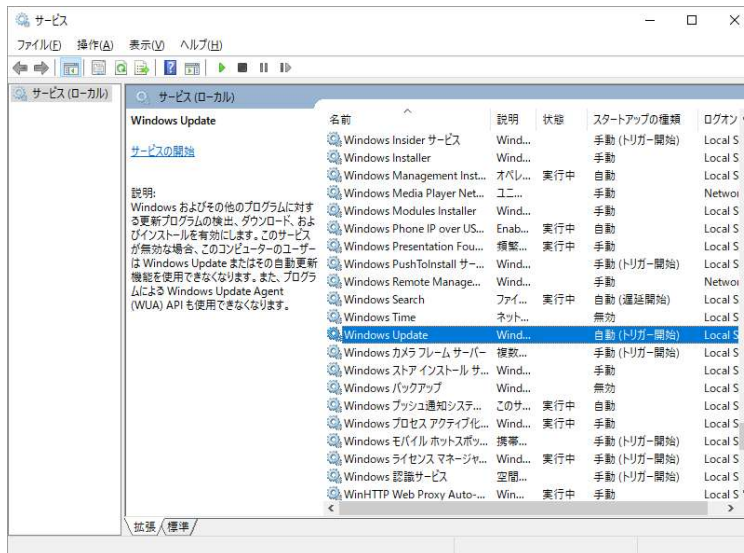


図 53

③ 「全般」タブ内にある「スタートアップの種類」を「手動」に変更します。(図 54)

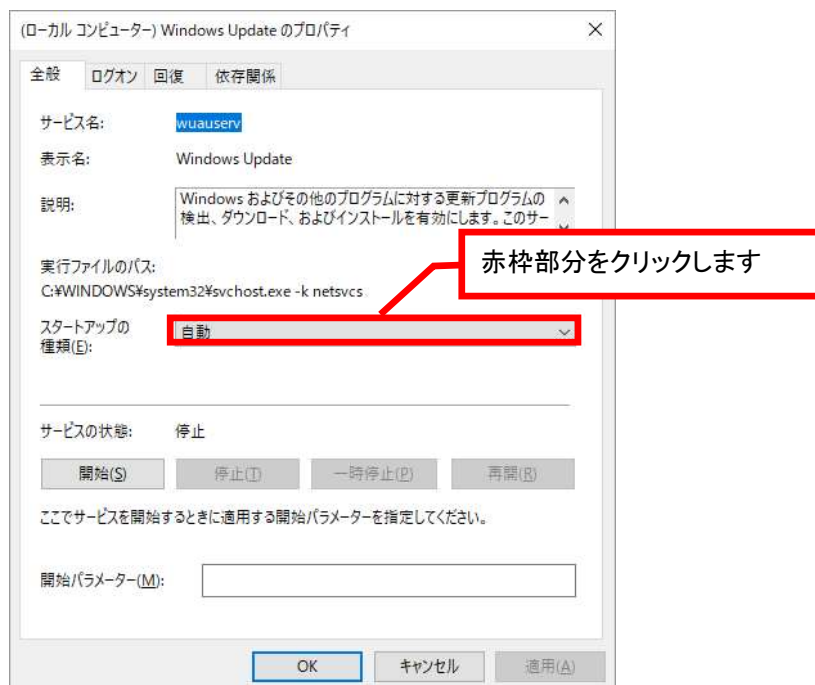


図 54

④ 選択肢の中から手動を選択します。(図 55)

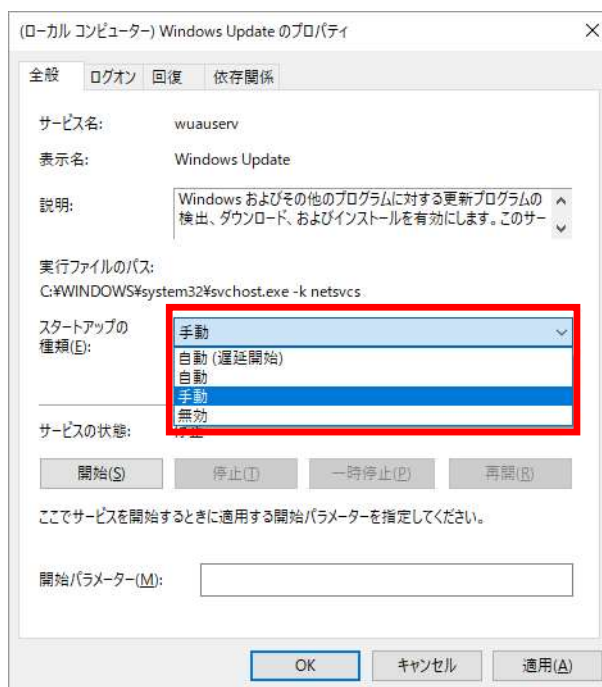


図 55

⑤ 選択後「適用」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリックすることでこちらの設定は完了します。  
(図 56)

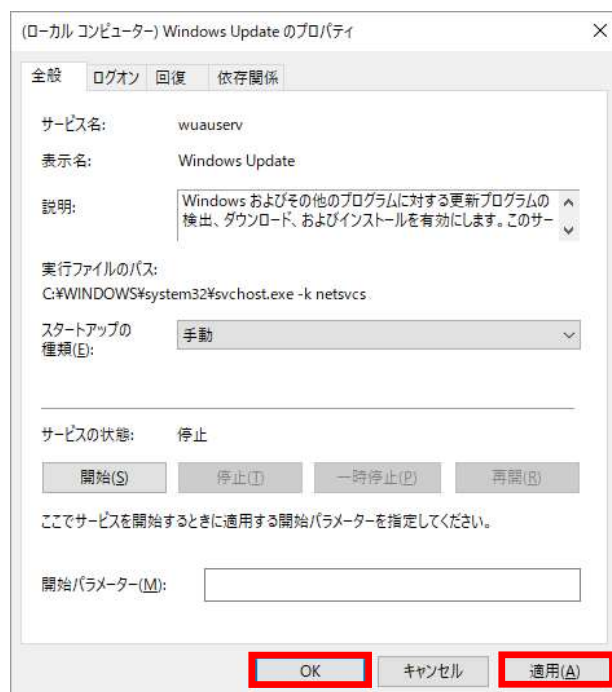


図 56

## 10-3. ロガーソフトの設定をします

### 1) プロファインダーの Web サイトからインストーラをダウンロードします

同梱される「はじめにお読みください」に記載される QR コード、または各検索エンジン(Google 等)で下記 URL から弊社 Web サイトの「TOP」→「製品ラインナップ」→「プロファインダー」の順番でアクセスしてください。(図 57)

(URL: <https://www.seiwa-ltd.jp/product/1278/>)



図 57

- ① 「ロガーソフト」をクリックします。(図 58)



図 58

② 「20251218\_プロファイダーネットインストーラ\_4.3.0.5.zip」をダブルクリックします。(図 59)

S&H 株式会社 誠 和Web公開

公開アドレス : <https://kfs.kddi.ne.jp/public/BcGUAAPuooFAIwcBV-KbRNhT1Z0zGAdCGjBTMsgj0jwy>

一括ダウンロード

| 名前                                                             | サイズ       | 更新日時                | 種類  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> 20251218_プロファイダーネットインストーラ_4.3.0.5.zip | 263,483KB | 2025/12/18 14:04:08 | zip |

図 59

③ 「プロファイダーネットインストーラ\_4.3.0.5.zip」が保存されます。  
ダウンロードが完了したら、zip フォルダをクリックしてください。  
(図 60)

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  20251218_プロファイダーネットインストーラ_4.3.0.5 .zip |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

図 60

④ 「20251212\_プロファイダーネットインストーラ」をクリックします。(図 61)

| 名前                                                                                                             | 種類        | 圧縮サイズ |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|
|  20251212_プロファイダーネットインスト... | ファイル フォルダ |       |  |

図 61

⑤ 「プロファイダーネットインストーラ\_4.3.0.5」をクリックします。(図 62)

| 名前                                                                                                           | 種類        | 圧縮サイズ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|  プロファイダーネットインストーラ_4.3.0.5 | ファイル フォルダ |       |

図 62

## 2) ロガーソフトインストールの準備をします。

- ① 「NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU」ファイルをダブルクリックして

Microsoft®.NET Framework 4.6 がインストールされているか確認してください。

Windows®10 は標準でインストールされていますので確認の必要はありません。

(図 63)

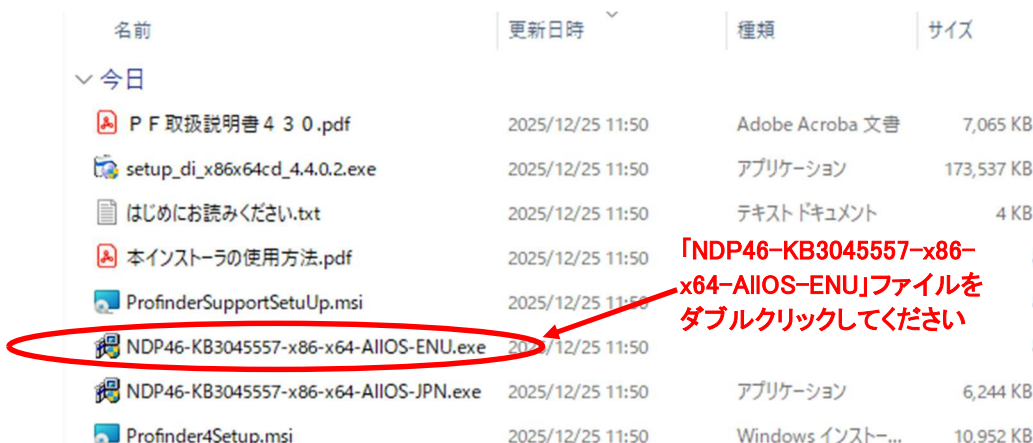


図 63

- ② 下記の画面が表示されるので、「はい」ボタンをクリックしてください。(図 64)

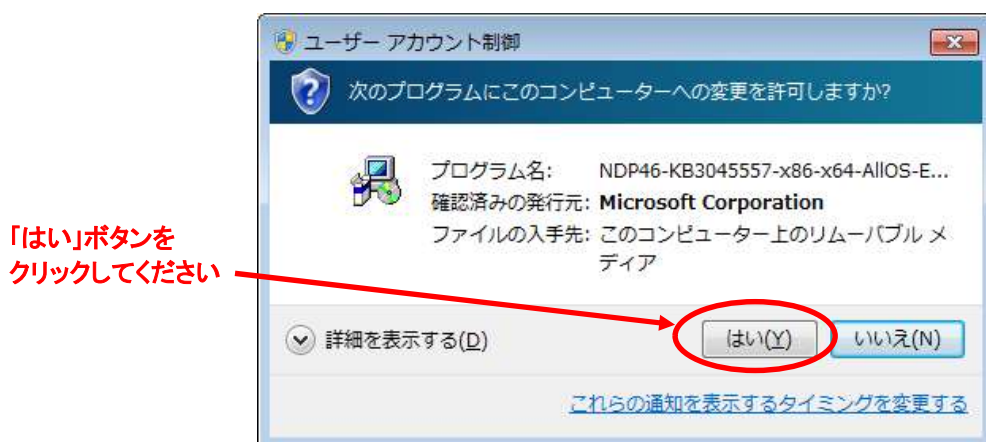


図 64

- ③ インストーラーが起動し、Microsoft® .NET Framework 4.6 のインストールが始まります。
- パソコンに Microsoft® .NET Framework 4.6 がインストールされている場合は下記のように表示されます。「閉じる」ボタンをクリックして閉じてください。「3) ロガーソフトをインストールします」にお進みください。(図 65)(図 66)

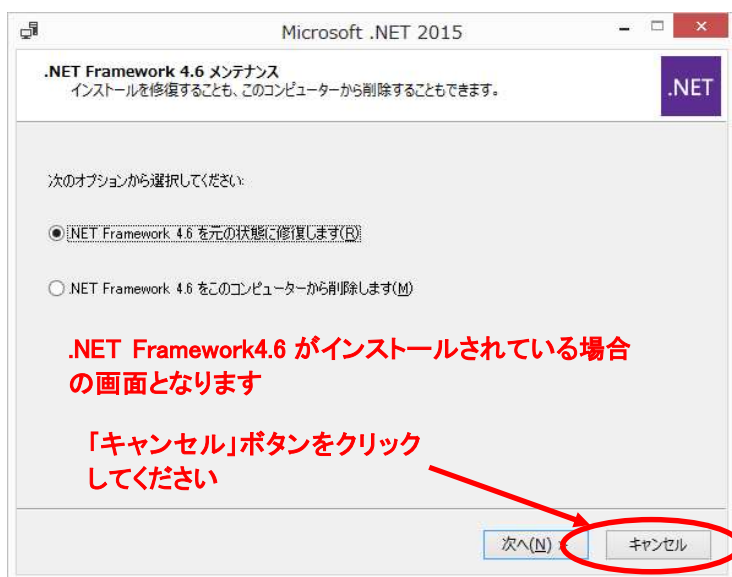


図 65

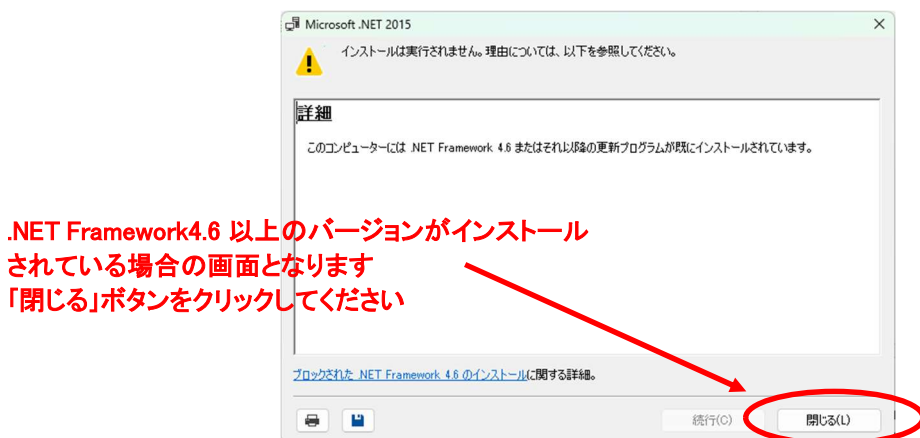


図 66



- ④ パソコンに Microsoft® .NET Framework 4.6 がインストールされていない場合は下記のように表示されます。「同意する」にチェックを入れて「インストール」ボタンをクリックしてください。(図 67)

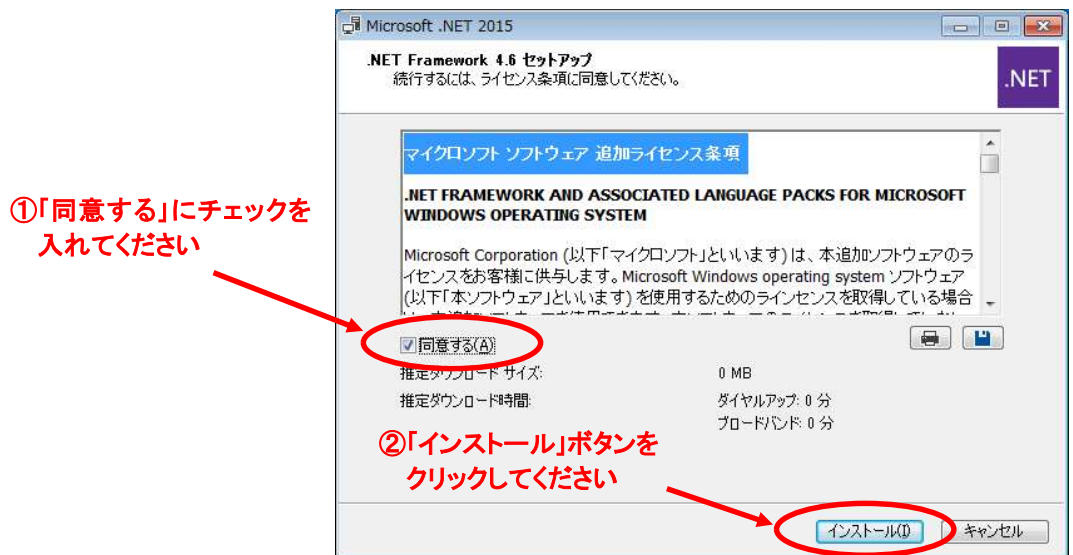


図 67

- ⑤ 下の画面が表示されましたらインストール完了です。「完了」ボタンをクリックしてインストールを終了させてください。(図 68)

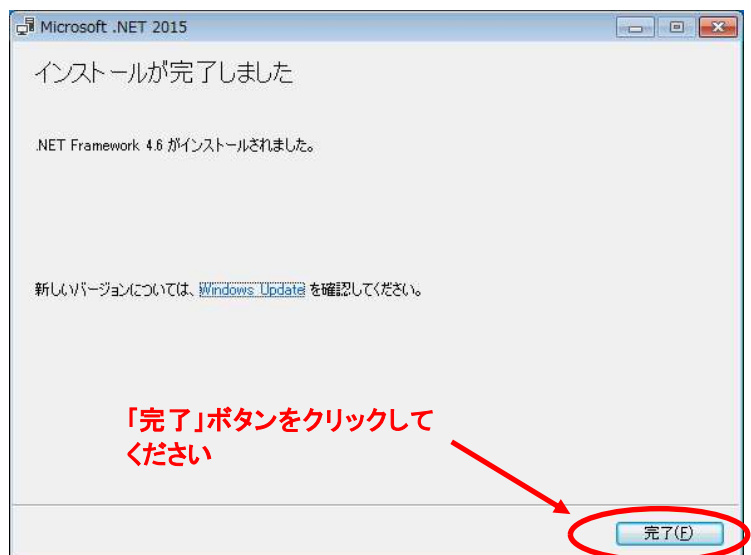


図 68

- ⑥ 「NDP46-KB3045557-x86-x64-AIiOS-JPN」ファイルをクリックして Microsoft® .NET Framework 4.6 (日本語)をインストールしてください。(図 69)

| 名前                                    | 更新日時             | 種類               | サイズ        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| ▼ 今日                                  |                  |                  |            |
| P F 取扱説明書 4 3 0 .pdf                  | 2025/12/25 11:50 | Adobe Acroba 文書  | 7,065 KB   |
| setup_di_x86x64cd_4.4.0.2.exe         | 2025/12/25 11:50 | アプリケーション         | 173,537 KB |
| はじめにお読みください.txt                       | 2025/12/25 11:50 |                  |            |
| 本インストールの使用方法.pdf                      | 2025/12/25 11:50 |                  |            |
| ProfindexSupportSetuUp.msi            | 2025/12/25 11:50 |                  |            |
| NDP46-KB3045557-x86-x64-AIiOS-ENU.exe | 2025/12/25 11:50 | アプリケーション         | 63,911 KB  |
| NDP46-KB3045557-x86-x64-AIiOS-JPN.exe | 2025/12/25 11:50 | アプリケーション         | 6,244 KB   |
| Profindex4Setup.msi                   | 2025/12/25 11:50 | Windows インストー... | 10,952 KB  |

「NDP46-KB3045557-x86-x64-AIiOS-JPN」ファイルをダブルクリックしてください

図 69

- ⑦ 下記の画面が表示されるので、「はい」ボタンをクリックしてください。(図 70)


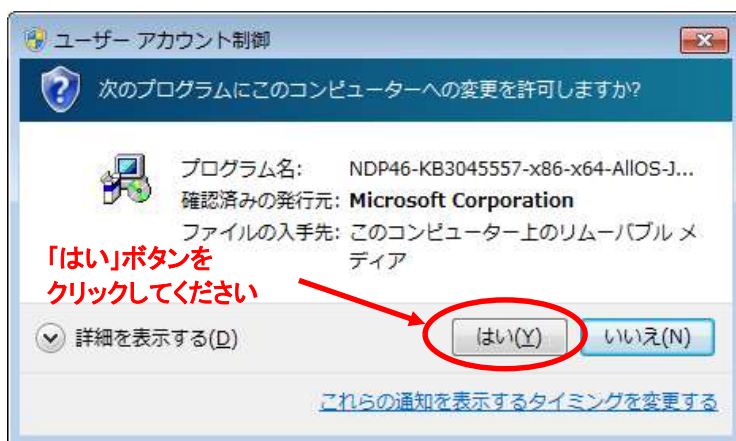


図 70

- ⑧ 下記のように表示されるので、「同意する」にチェックを入れて「インストール」ボタンをクリックしてください。(図 71)


①「同意する」にチェックを入れてください

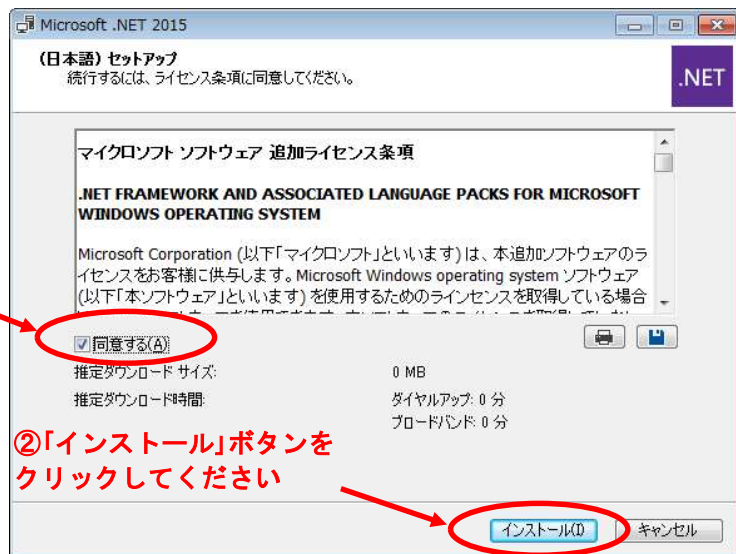

②「インストール」ボタンをクリックしてください

図 71

- ⑨ 下の画面が表示されましたらインストール完了です。「完了」ボタンをクリックしてインストールを終了させてください。(図 72)

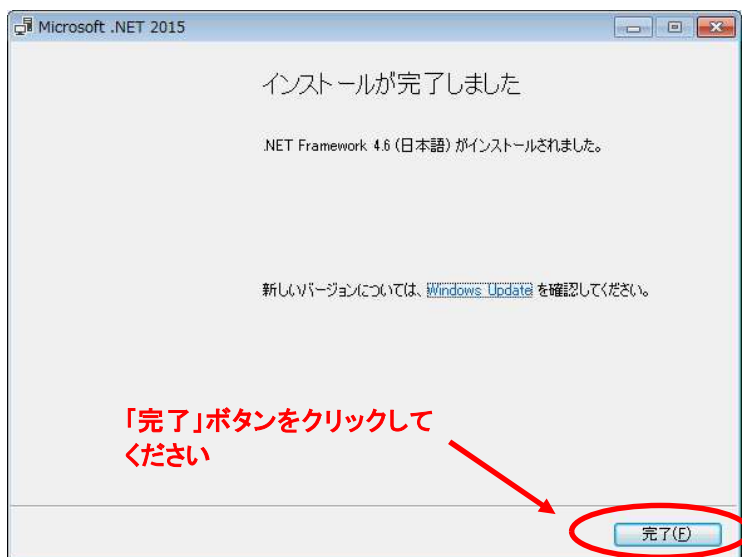

「完了」ボタンをクリックしてください

図 72

### 3) ロガーソフトをインストールします

- ① 「Profinder4Setup」ファイルをダブルクリックしてロガーソフトをインストールしてください。(図 73)

| 名前                                    | 更新日時             | 種類               | サイズ        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| ▼ 今日                                  |                  |                  |            |
| P F 取扱説明書 4 3 0 .pdf                  | 2025/12/25 11:50 | Adobe Acroba 文書  | 7,065 KB   |
| setup_di_x86x64cd_4.4.0.2.exe         | 2025/12/25 11:50 | アプリケーション         | 173,537 KB |
| はじめにお読みください.txt                       | 2025/12/25 11:50 | テキストドキュメント       | 4 KB       |
| 本インストーラの使用方法.pdf                      | 2025/12/25 11:50 | Adobe Acroba 文書  | 1,569 KB   |
| ProfinderSupportSetuUp.msi            | 2025/12/25 11:50 | Windows インストー... | 3,280 KB   |
| NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe | 2025/12/25 11:50 |                  | B          |
| NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-JPN.exe | 2025/12/25 11:50 |                  | B          |
| Profinder4Setup.msi                   | 2025/12/25 11:50 | Windows インストー... | 10,952 KB  |

「Profinder4Setup」ファイルを  
ダブルクリックしてください

図 73

- ② 下記のように表示されるので、「次へ」ボタンをクリックしてください。(図74)

「次へ」ボタンを  
クリックしてください

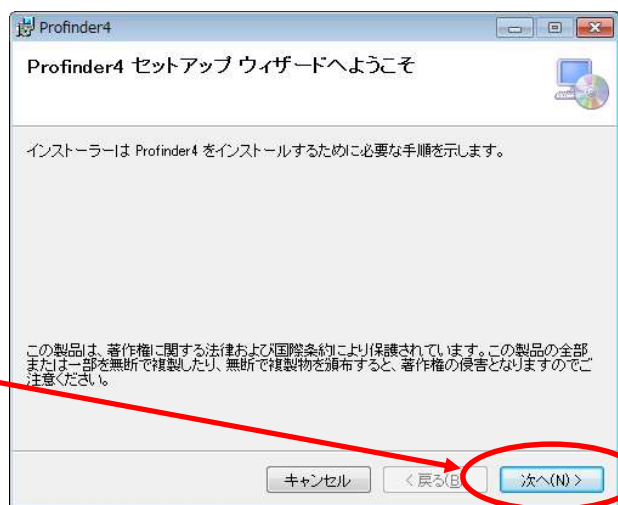


図 74

③下記のように表示されるので、「次へ」ボタンをクリックしてください。(図 75)

「次へ」ボタンを  
クリックしてください



図 75

④下記のように表示されるので、「次へ」ボタンをクリックしてください。(図 76)

「次へ」ボタンを  
クリックしてください

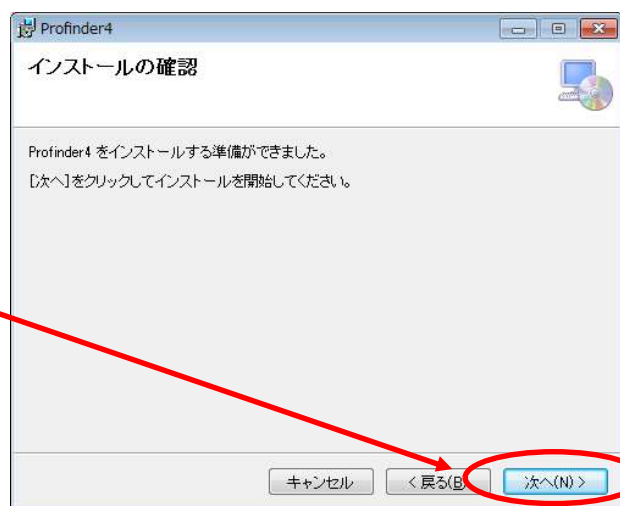


図 76

⑤下記のように表示されるので、「はい」ボタンをクリックしてください。(図 77)

「はい」ボタンを  
クリックしてください

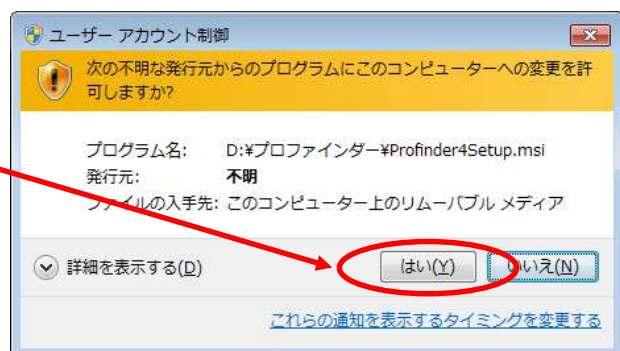


図 77

⑥下記のように表示されるので、「閉じる」ボタンをクリックしてください。(図 78)

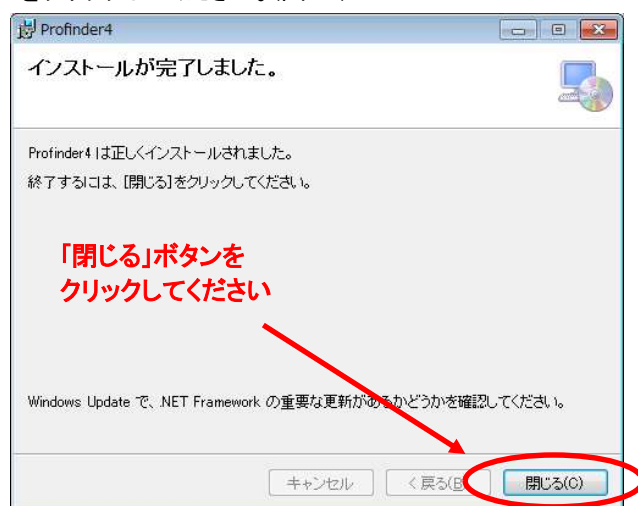


図 78

ロガーソフトは C ドライブの「C:\Program Files(または Program Files(x86))\seiwa\Profinder4」フォルダにインストールされます。デスクトップにロガーソフトのショートカットアイコンが作成されます。

⑦「ProfinderSupportSetUp」ファイルをダブルクリックして PF サポートツールをインストールしてください。  
(図 79)



図 79

⑧下記のように表示されるので、「次へ」ボタンをクリックしてください。(図 80)

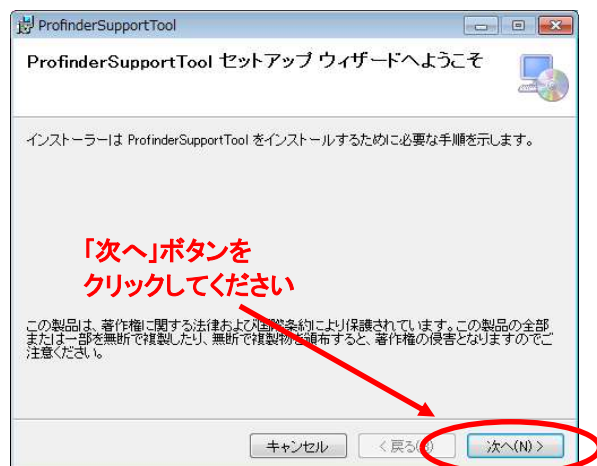


図 80

⑨下記のように表示されるので、「次へ」ボタンをクリックしてください。(図 81)

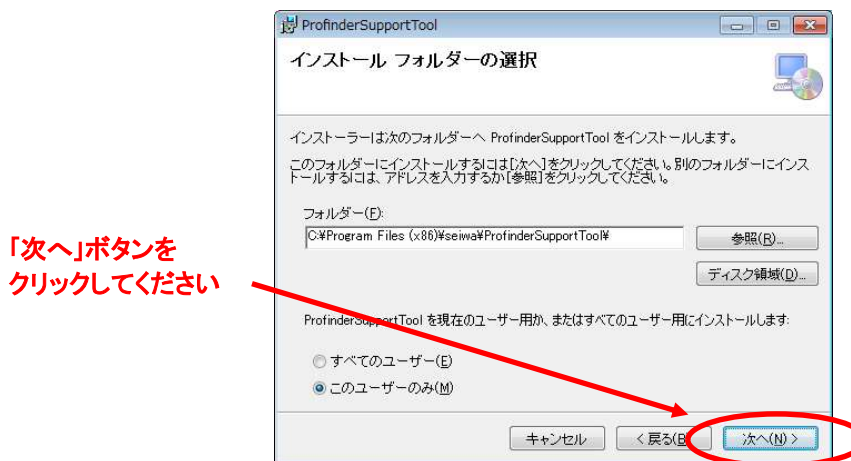


図 81

⑩下記のように表示されるので、「次へ」ボタンをクリックしてください。(図 82)

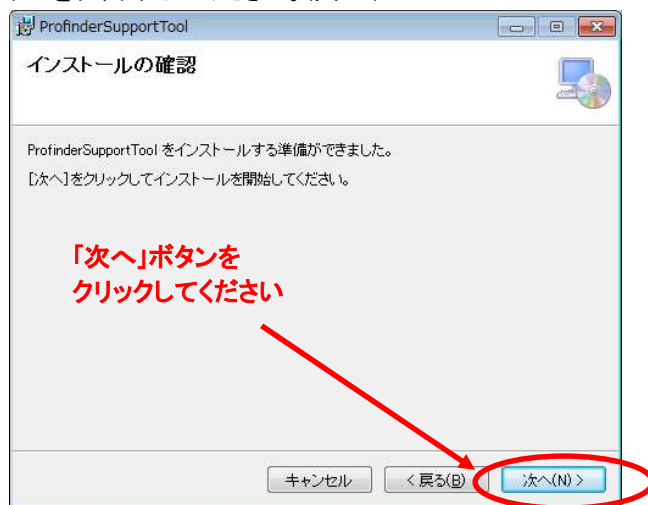


図 82

⑪下記のように表示されるので、「はい」ボタンをクリックしてください。(図 83)

「はい」ボタンを  
クリックしてください

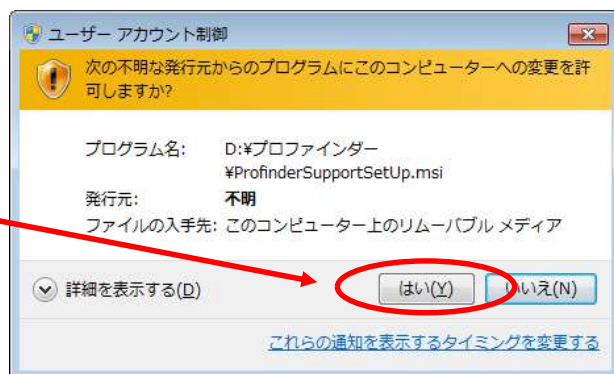


図 83

⑫下記のように表示されるので、「閉じる」ボタンをクリックしてください。(図 84)

「閉じる」ボタンを  
クリックしてください



図 84

PF サポートツールは C ドライブの「C:\¥Program Files (または Program Files (x86)) ¥seiwa¥ProfinderSupportTool」フォルダにインストールされます。

デスクトップに PF サポートツールのショートカットアイコンが作成されます。



## 4) ロガーソフトを起動します

- ① 「プロファイnder」のショートカットアイコンをダブルクリックしてください。(図 85)

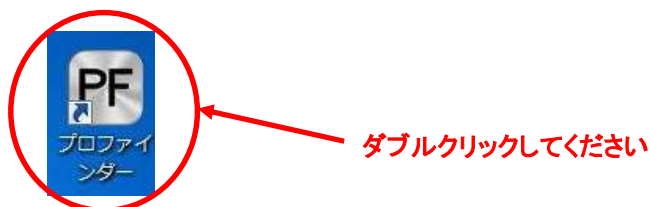


図 85

- ② 下記のように表示されるので、「はい」ボタンをクリックしてください。(図 86)

「はい」ボタンを  
クリックしてください



図 86

- ③ 下記のように表示されるので、「OK」ボタンをクリックしてください。(図 87)



図 87

④ 画面がプロファインダーの測定画面に変わりましたら完了です。(図 88)

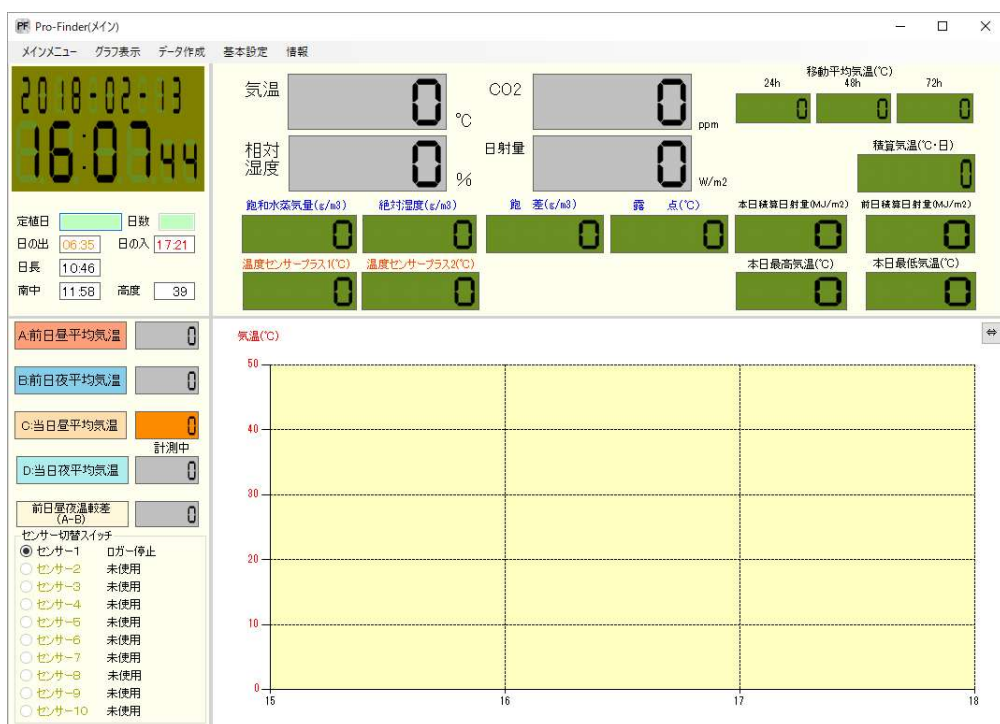


図 88

上図のような画面が立ち上がり、90～120 秒後、環境測定を開始します。

画面の時計や気温などの文字の表示がおかしい場合、文字を見やすくする為にパソコンの文字の設定が大きくなっている事がありますので、パソコンの説明書をご覧になり、文字の設定を小さくしてください。以上でロガーソフトの設定は終了です。

2 台目以降のプロファインダーを設定する場合は「10-4. 2 台目以降のプロファインダーⅣ本体の設定をします」をご覧ください。設定されない方は「11. ソフトウェアについて」をご覧ください。

## 10-4. 2 台目以降のプロファイnderⅣ本体の設定をします

この設定はプロファイnderⅣ本体を 2 台以上接続する方のみ必要となります。

1 台のパソコンに、プロファイnderⅣ本体を1台しか接続しない場合は DeviceInstaller のインストールは必要ありません。この作業は行わないでください。

この設定はパソコン側から行います。ここでは 2 台目のプロファイnderⅣ本体(No.2 と表示します)を新規に設置するものとして説明します。設定時には 1 台目のプロファイnderⅣ本体の LAN ケーブルをスイッチングハブから外し、2 台目のプロファイnderⅣ本体の LAN ケーブルのみをスイッチングハブに接続してください。


### 1) プロファイnderⅣ本体の IP アドレスを設定します

DeviceInstaller をインストールします

1 台のパソコンに 2 台以上のプロファイnderⅣ本体を接続する場合は DeviceInstaller でプロファイnderⅣの IP アドレスを変更してください。(通常 2 台目以降のみ変更すれば問題ありません。)

- ① ダウンロードしたファイルの中の「Setup\_di\_x86x64cd\_4.4.0.2.exe」をダブルクリックし実行します。DeviceInstaller(プロファイnderⅣの通信環境を設定するプログラム)のインストールが開始されます。


- ② インストールが開始されると、最初に言語の選択ダイアログが表示されますので、「English(英語)」を選択します。インストールは英語ですがインストールされる DeviceInstaller は日本語で表示されます。(図 89)

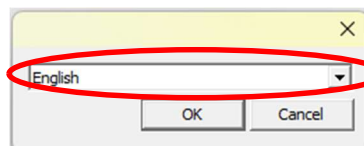

「English」を選択してください

図 89

- ③ 「English(英語)」を選択したら「OK」ボタンをクリックしてください。(図 90)

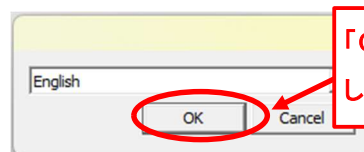


「OK」ボタンをクリックしてください

図 90

- ④ 右の画面が表示されますので、「Install」ボタンをクリックしてください。(図 91)

「.NET Framework 4.6」がすでにインストールされているのでチェックマークは付いていません

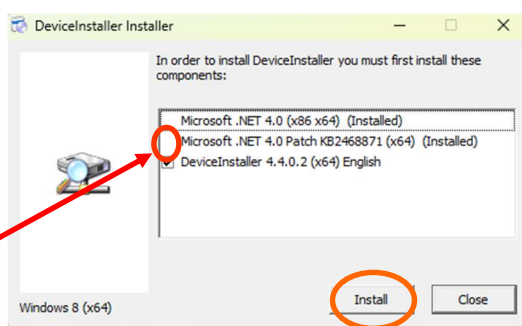

「Install」ボタンをクリックしてください

図 91

- ⑤ 次に下の画面が表示されましたら、「Next」ボタンをクリックしてください。(図 92)

「Next」ボタンをクリックしてください

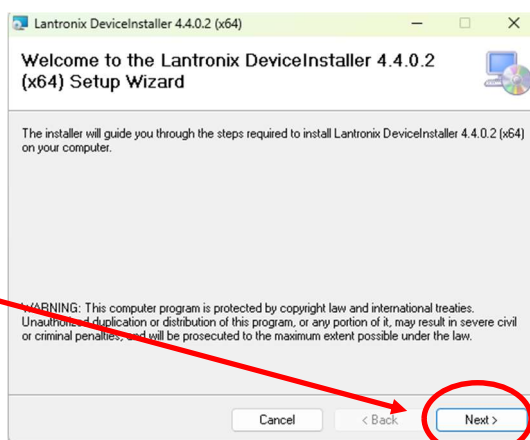


図 92

- ⑥ 下の画面が表示されますので、「Next」ボタンをクリックしてください。(図 93)

「Next」ボタンをクリックしてください

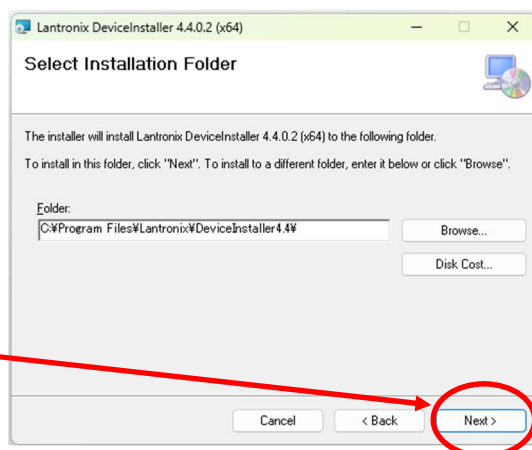


図 93

- ⑦ 右の画面が表示されましたら、「Next」ボタンをクリックしてください。(図 94)

「Next」ボタンをクリックしてください

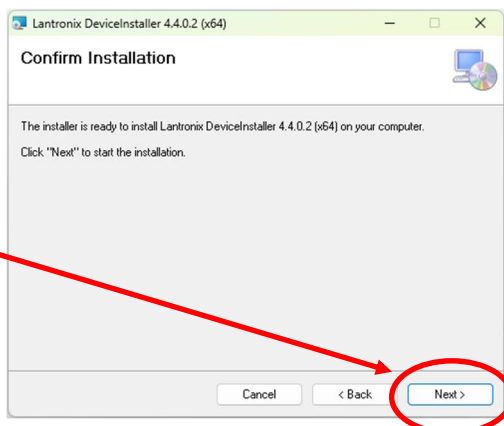


図 94

- ⑧ インストールが開始されますと、右のインストール中を示す画面が出ます。インストールが終了するまで少し時間がかかりますので、しばらくお待ちください。

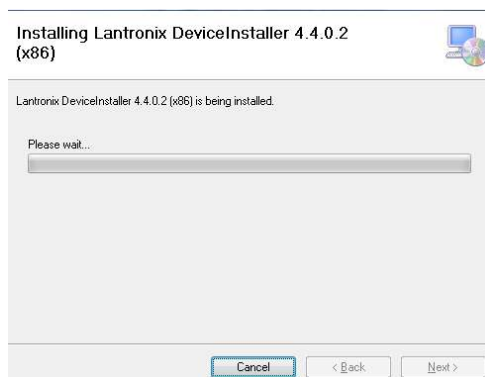


図 95

- ⑨ インストールが終了しますと、右のインストール完了画面に変わります。この画面が出ましたら「Close」ボタンをクリックしてください。(図 95)

「Close」ボタンをクリックしてください

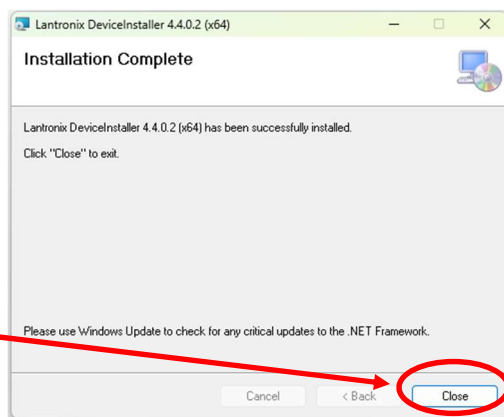


図 96

- ⑩ 右のインストール成功メッセージが出すので「OK」ボタンをクリックしてください。(図 97)

「OK」ボタンをクリックしてください

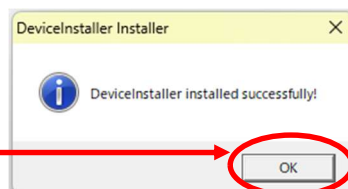


図 97

## 2) 「DeviceInstaller」を起動します

### ① Windows® 10 の場合

A) スタートメニューを選択してください。(図 98)

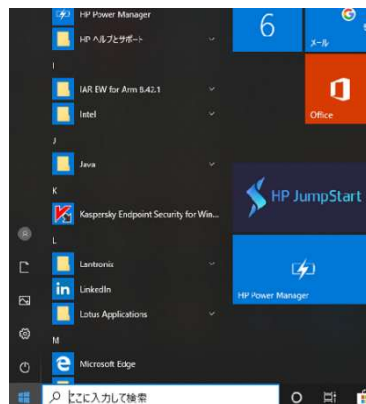


図 98

B) 「Lantronix」を選択して、その中の「DeviceInstaller」を選択します。(図 99)

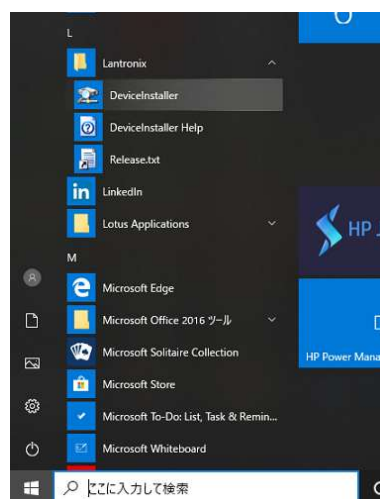


図 99

## ② Windows®11 の場合

メニュー画面から「DeviceInstaller」を検索し起動させます。(図 100)

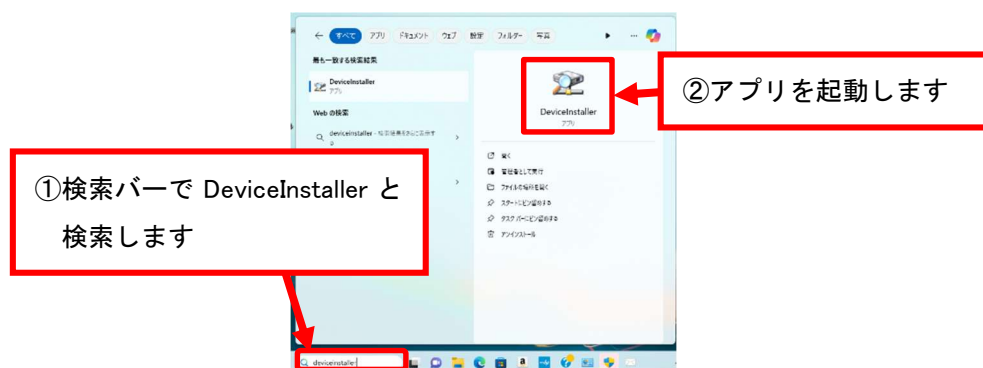


図 100

## 3) IP アドレスを変更するプロファイnderⅣを選択します

DeviceInstaller が起動しますと、LAN に接続されている XPort が表示されます。

プロファイnderⅣには XPort というデバイスが使われています。プロファイnderⅣが正常に接続されている場合には認識しますので DeviceInstaller に表示されます。(図 101)

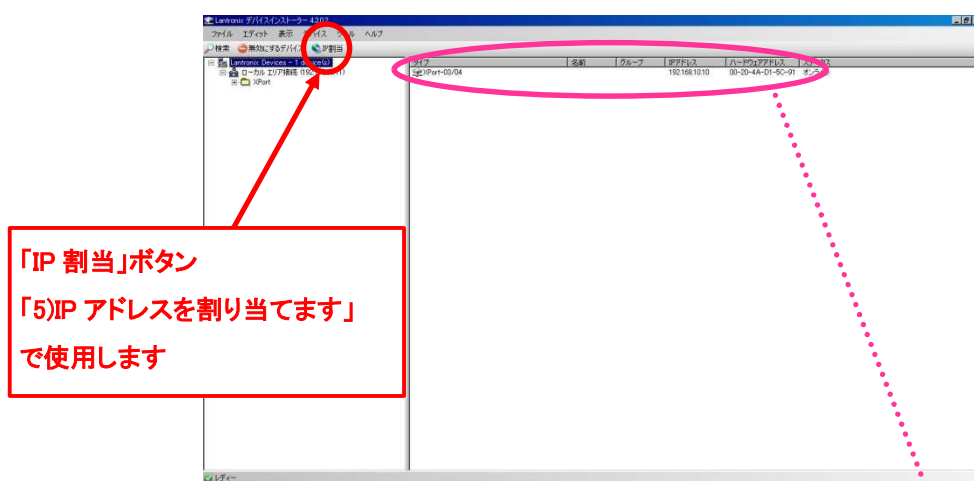


図 101

右側の窓に LAN に接続されているデバイスが下のように表示されます。

表示されている XPort-05 をマウスカースルで選択してください。(図 102)

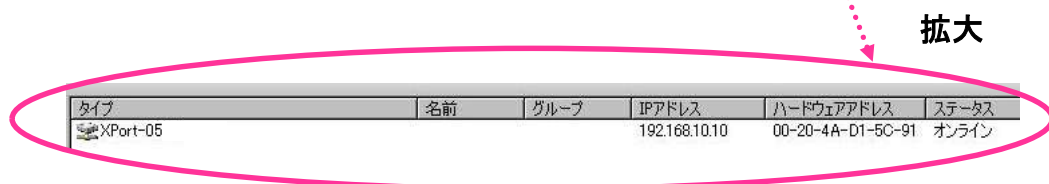


図 102


#### 4) デバイスインストーラーがプロファイダーを検知しない場合の対処手順

デバイスインストーラー起動時に、「XPort-05」の表示が無い場合、パソコンがプロファイダーを検知していない状態となっています。


この状態では、接続したプロファイダーに対して IP アドレスの確認や割り当てが出来ないので、設定の変更を行います。

※本動作の手順は、Windows®10、Windows®11 で共通です。


- A) 「DeviceInstaller」のメイン画面上の「Options」をクリックします。(図 103)

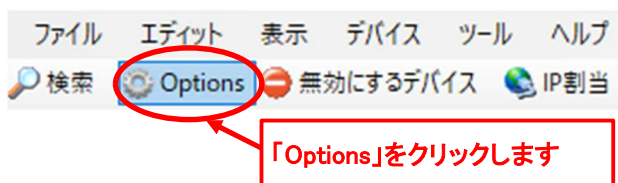

- B) 「イーサネット 2」の左の□をクリックしてチェックマークを入れ、画面下の「OK」を選択します。(図 104)

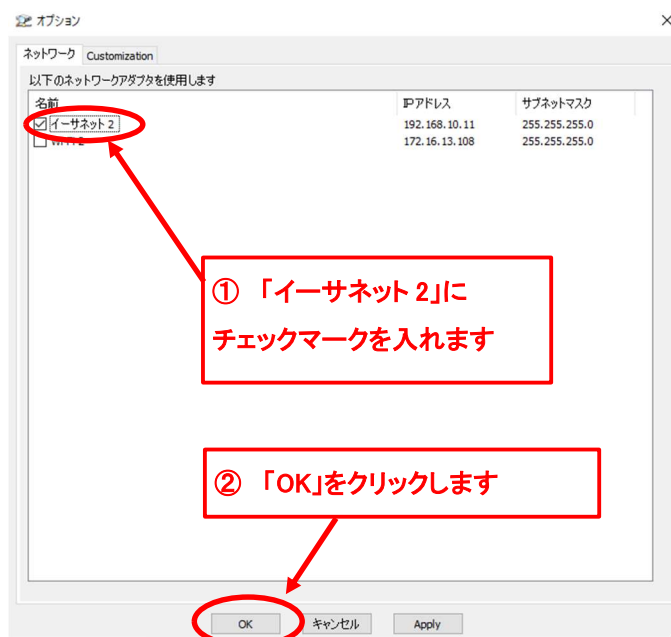

- C) 警告の表示が出たら「はい」を選択します。(図 105)

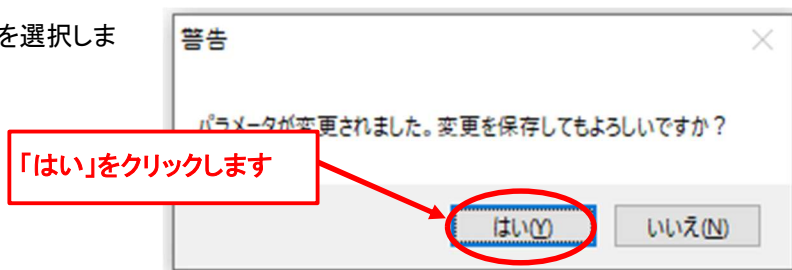




D) メイン画面に戻り、表示されている

現在のネットワークの表示を右クリック  
します。(図 106)


そこで表示される「Refresh」をクリックすると、  
接続するネットワークの先が更新されます。

(図 107)

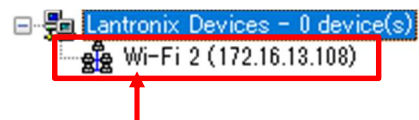

①画面に表示されている  
変更したい IP アドレスを  
右クリックします

図 106

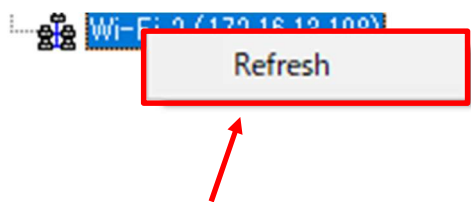

②左クリックします

図 107

E) DeviceInstaller に接続しているネットワークがイーサネット 2(192.168.10.11)に変更されます。

(図 108)




図 108

## 5) IP アドレスを割り当てます

- ① 次に、メニューバーの「IP 割当」ボタンをクリックしてください。(図 109)




図 109

「IP 割当」ボタンをクリックしてください

- ② 右の画面が表示されますので、「特定 IP アドレスの割当」を選択した後に「次へ」ボタンをクリックしてください。(図 110)



図 110

①特定 IP アドレスの割当」を選択してください

②「次へ」ボタンをクリックしてください

- ③ 右の画面が表示されますので、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを下記の<例>を参考に入力してください。(図 111)



図 111

<例> 2 台目のプロファイnderⅣ (新規)を接続する場合(192.168.10.xxx グループをご使用される場合)

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| パソコンの            | IP アドレス     | : 192.168.10.11 |
|                  | サブネットマスク    | : 255.255.255.0 |
|                  | デフォルトゲートウェイ | : 192.168.10.1  |
| プロファイnderⅣNo.1 の | IP アドレス     | : 192.168.10.10 |
|                  | サブネットマスク    | : 255.255.255.0 |
|                  | デフォルトゲートウェイ | : 192.168.10.1  |
| プロファイnderⅣNo.2 の | IP アドレス     | : 192.168.10.12 |
|                  | サブネットマスク    | : 255.255.255.0 |
|                  | デフォルトゲートウェイ | : 192.168.10.1  |

入力が終わりましたら「次へ」ボタンをクリックしてください。

- ④ 右の画面が表示されるので  
「割当」ボタンをクリックしてください。  
(図 112)

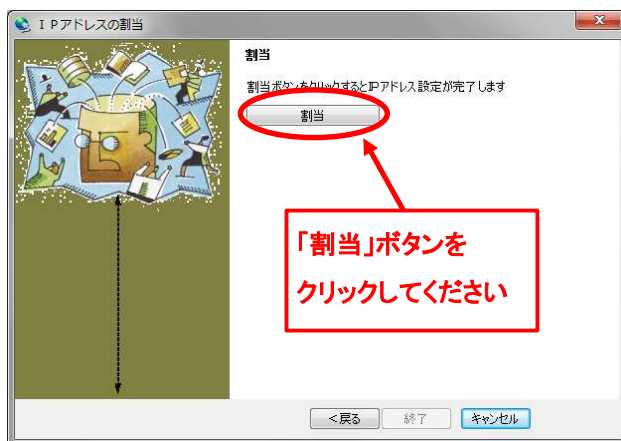


図 112

- ⑤ 「割当」ボタンをクリックすると右図  
(図 113)のような画面が表示され、  
IP アドレスを設定します。割当が  
完了したら「終了」ボタンをクリックして  
このウィンドウを閉じてください。



図 113

## 6) プロファイnderⅣの変更された IP アドレスを確認する

- ① 先ほどの画面(「3) IP アドレスを変更するプロファイnderⅣを選択します」の画面)が残っていますので、下記部分で先ほど割り当てたデバイスの IP アドレスが変更されていることを確認してください。
- ② 青くなっている所にマウスカーソルを合わせダブルクリックしてください。(図 114)

割当てた IP アドレスになっているのを確認してください

| タイプ         | 名前 | グループ | IPアドレス        | ハードウェアアドレス        | ステータス |
|-------------|----|------|---------------|-------------------|-------|
| XPort-03/05 |    |      | 192.168.10.12 | 00-20-4A-01-5C-91 | オンライン |

図 114

- ③ 画面右側が下のようになります。

### A) Windows®10 の場合(図 115)

Web コンフィグレーション  
(Baud Rate を変更時に使います)

サブネットマスク  
デフォルトゲートウェイ

| プロパティ                | 値                 |
|----------------------|-------------------|
| 名前                   | DHCP Device Name  |
| グループ                 | XPort             |
| コメント                 |                   |
| デバイスファミリー            | XPort             |
| タイプ                  | XPort-05          |
| ID                   | X5                |
| ハードウェアアドレス           | 00-20-4A-01-5C-91 |
| ファームウェアバージョン         | 6.7.0.1           |
| エクステンデッドファームウェアバージョン | オンライン             |
| オンラインステータス           | オンライン             |
| IPアドレス               | 192.168.10.12     |
| サブネットマスク             | 255.255.255.0     |
| デフォルトゲートウェイ          | 192.168.10.1      |
| 最大送信バッファサイズ          | 0                 |
| ポート番号                | 1                 |
| TC/キープアライブ有効範囲       | 45                |
| Telnet有効             | 終了                |
| Telnetポート            | 9999              |
| WEB有効                | 終了                |
| WEBポート               | 80                |
| 最大ボーレート              | 921600            |
| ファームウェアアップグレード       | 終了                |
| サポート:コンフィギュレーションピン   | 終了                |
| サポート:メールトリガー         | 終了                |
| サポート:AESデータストリーム     | 無効                |
| サポート:485             | 終了                |
| サポート:920Kボーレート       | 終了                |
| サポート:HTTPサーバー        | 終了                |
| サポート:HTTPセットアップ      | 終了                |
| サポート:230Kボーレート       | 終了                |
| サポート:GPIOコミュニケーション   | 終了                |

図 115

## B) Windows®11 の場合

下の画面で先ほど割当てた、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの番号に間違いがないかどうか確認してください。(図 116)

Web コンフィグレーション

拡大

サブネットマスク  
デフォルトゲートウェイ

IP アドレス

| Property             | Value             |
|----------------------|-------------------|
| 名前                   | XPort-05          |
| DHCP Device Name     |                   |
| グループ                 |                   |
| コメント                 |                   |
| デバイスファミリー            | XPort-05          |
| タイプ                  | X9                |
| ID                   | 00-80-A0-EF-B0-4E |
| ハードウェアアドレス           |                   |
| ファームウェアバージョン         | 6.10              |
| エクステンデッドファームウェアバージョン | 6.10.0.3          |
| オンラインステータス           | オンライン             |
| IPアドレス               | 192.168.10.12     |
| サブネットマスク             | 255.255.255.0     |
| デフォルトゲートウェイ          | 192.168.10.1      |
| 最大COBIバージョン数         | 6                 |
| ポート数                 | 1                 |
| TCPキーアライブ有効範囲        | 45                |
| Telnet有効             | 終了                |
| Telnetポート            | 9999              |
| WEBポート               | 80                |
| 最大ポーレート              | 921600            |
| ファームウェアアップグレード       | 終了                |

図 116

## 7) ロガーソフトの設定を行います

### IP アドレスの設定

ロガーソフトを起動させ、メイン画面のメニューバー「基本設定」→「センサー情報」で 2 台目以降のプロファインダーIV本体の IP アドレスを入力してください。(図 117)

設定するプロファインダー本体をタブから選択してください

192.168.10.10

センサー1

測定項目

気温 ☒ 〈気温測定機能を使用する時はチェックして下さい〉

湿度 ☒ 〈湿度測定機能を使用する時はチェックして下さい〉

CO2 ☒ 〈CO2測定機能を使用する時はチェックして下さい〉

照度 ☐ 〈照度測定機能を使用する時はチェックして下さい〉

日射量 ☒ 〈日射量測定機能を使用する時はチェックして下さい〉

日射量照度変換 ☐ 〈日射量を照度に簡易換算する時はチェックして下さい〉

温度センサープラス1 ☒ 〈温度センサー プラス1測定機能を使用する時はチェックして下さい〉

温度センサープラス2 ☐ 〈温度センサー プラス2測定機能を使用する時はチェックして下さい〉

温度センサープラス1名称

温度センサープラス2名称

登録 キャンセル

判断が付き易いように、名前を設定してください

接続しているプロファインダー本体の IP アドレスを入力してください(1 台目の IP アドレスは設定してあります)

図 117

プロファインダーIV本体の初期出荷時 IP アドレスは 192.168.10.10 です。ロガーソフトの「センサー情報」のセンサー1 には 192.168.10.10 が入力してありますのでこの値を使用してください。

また 2 台目以降のプロファインダーIV本体の IP アドレスは、DeviceInstaller で変更した IP アドレスを入力してください。必ず最後に「登録」ボタンをクリックしてください。

# 11. ソフトウェアについて

## 11-1. ロガーソフトの画面の説明

### 1) ロガーソフトメイン画面(図 118)

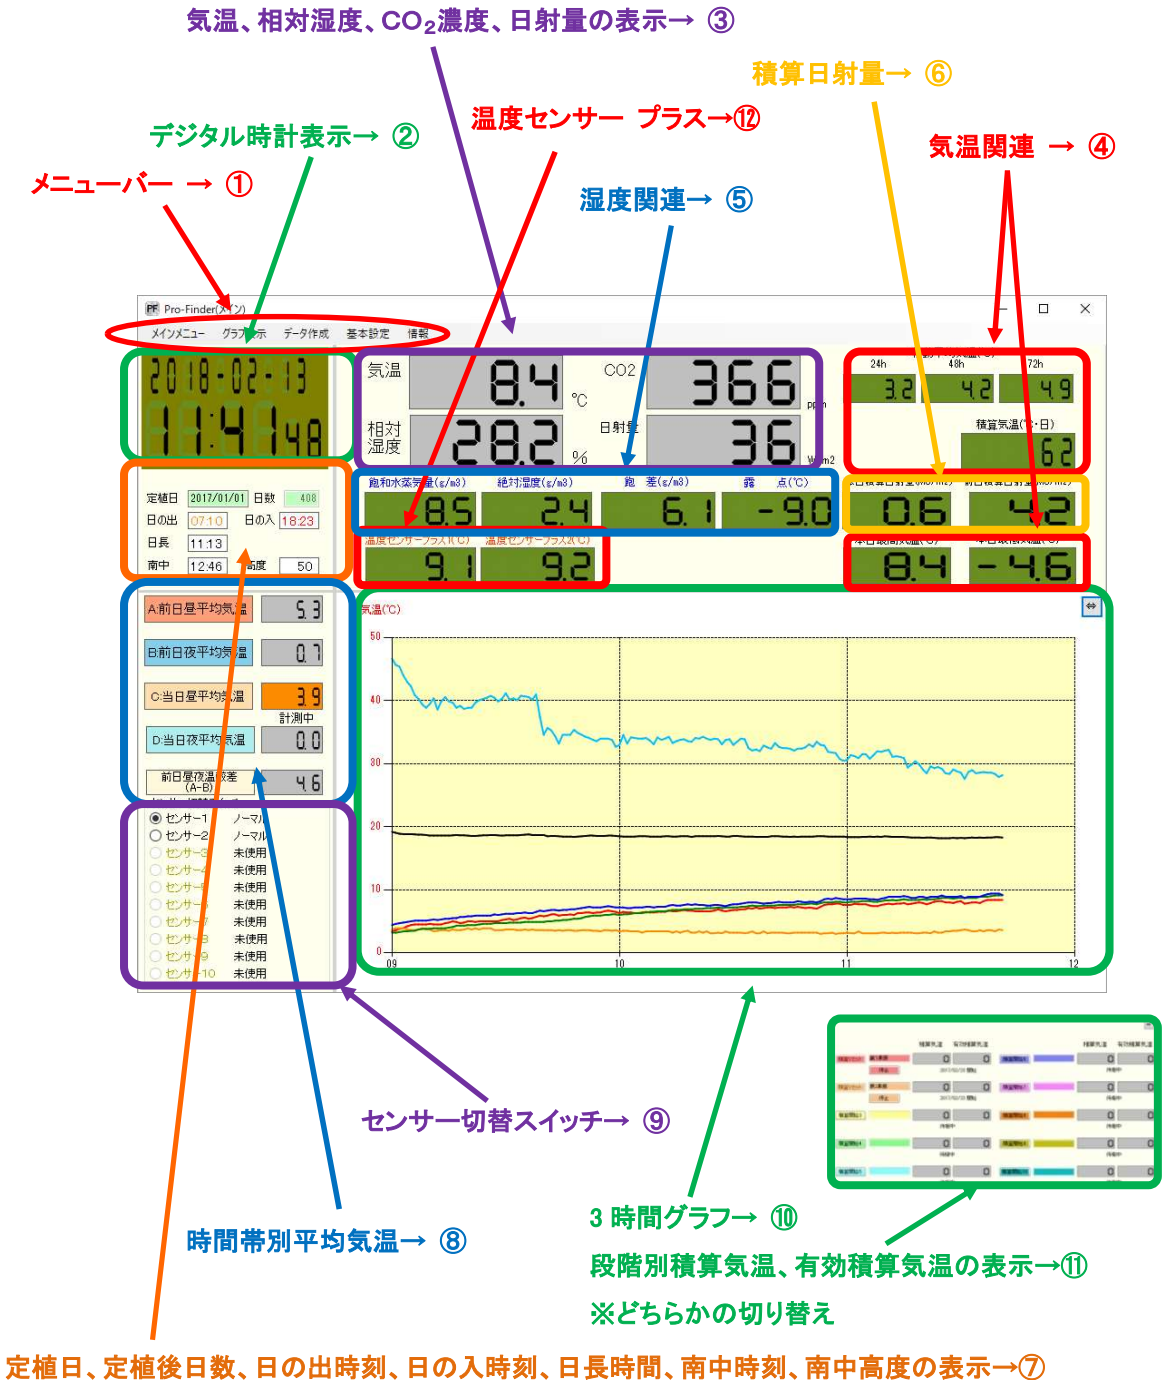


図 118

## ① メニューバー

### A) メインメニュー

#### a) メイン画面複製

センサーを複数台使用している際に現在表示しているセンサー以外のメイン画面を複製して表示することができます。(図 119)



図 119

#### b) メイン画面印刷

パソコンに「通常使うプリンターに設定」されているプリンターから現在のメイン画面が印刷されます。

#### c) 画面保存

現在のメイン画面を画像ファイル(.jpeg)として保存できます。

#### d) ロガーソフト操作

プロファインダーのロガーソフトを操作することができます。(図 120)




図 120

#### ・項目ごとの機能

ロガー起動 : ロガーソフトが起動していない場合にロガーソフトを起動することができます。

ロガー再起動 : ロガーソフトを再起動します。

ロガー終了 : ロガーソフトを強制的に終了します。

#### e) 終了

ロガーソフトの表示用プログラムを終了します。

※ロガーソフトの記録用ソフトを終了しない限りデータは記録され続けます。

### B) グラフ表示

ここで「グラフ1～10」を選択することで10種類のグラフを表示できます。(図 121)ここでグラフを選択しますとメイン画面がグラフ表示画面に変わります。(詳細は「2) グラフ表示画面」をご覧ください。)選択できるグラフの表示の初期値はグラフ 1～10 ですが、グラフに名前を付けるとその名前が表示されます。(詳細は「4) オプション画面」をご覧ください。)(図 121)

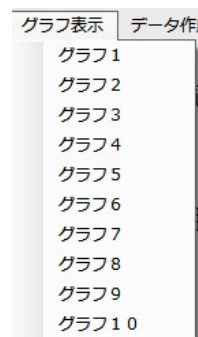


図 121



### C) データ作成

#### a) CSV データ作成

CSV (Comma Separated Values) 形式 (データをカンマ区切りで並べた形式、表計算ソフト等で使用できます) でプロファイnderⅣのログデータを抽出するときに使用します。(図 122)

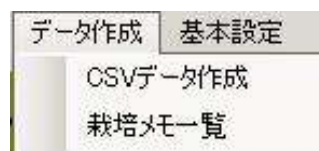


図 122

#### b) 栽培メモ一覧

作成した栽培メモの一覧を表示します。

表示したい期間の範囲を指定し、指定日付データ読みを行えば、過去の栽培メモを表示できます。栽培メモは選択中のセンサー分のみ表示されます。また、メモの内容の編集や削除をすることもできます。(図 123)

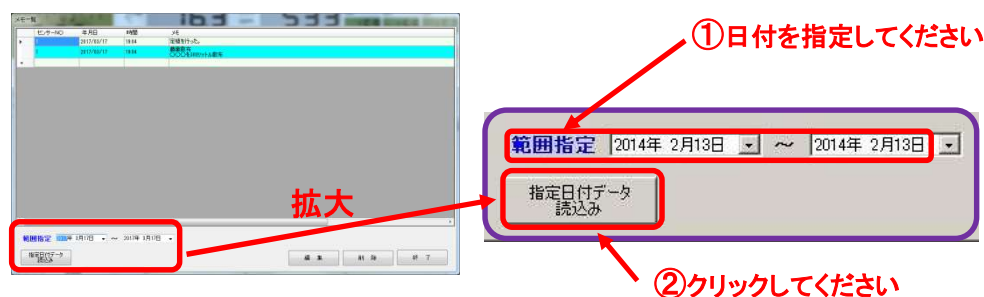


図 123

### D) 基本設定(図 124)

#### a) オプション

有効積算気温の上限・下限値の設定や、各要素のグラフ描画の初期レンジを設定します。

#### b) 基本情報

緯度、経度、友の会 KEY コード等基本情報を設定します。

#### c) センサー情報

プロファイnderⅣの各 IP アドレス、名称、各要素の測定 ON/OFF を設定します。

#### d) バックアップ

プロファイnderⅣの測定データの手動バックアップを行います。

### E) 情報(図 125)

#### e) バージョン情報

ロガーソフトのバージョン情報を表示します。

#### f) 取扱説明書

プロファイnderⅣの取付・取扱説明書を表示します。




図 124

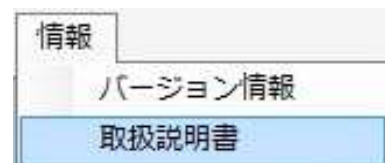


図 125

## ② デジタル時計表示

現在の日付(年-月-日)、時刻(時:分 秒)を表示します。

(図 126)日付は西暦、時間は 24 時間表示の固定となっています。環境測定データのロギングされる時間の数値はこのデジタル時計と同じ表示形式で記録されます。画面更新時等 CPU に負荷がかかる場合は秒表示が止まることがあります、ソフトウェア異常ではありません。



図 126

## ③ 気温、相対湿度、CO<sub>2</sub>濃度、日射量の表示

プロファイnderⅣで測定中のリアルタイムの気温、相対湿度、CO<sub>2</sub>濃度、日射量を表示します。気温等の表示は 60 秒毎に更新されます。

### A) 気温 (Air Temperature)

プロファイnderⅣの測定した気温を摂氏温度の 0.1 の桁数で表示します。単位は℃です。(図 127)



図 127

### B) 相対湿度 (relative humidity)

プロファイnderⅣの測定した相対湿度を 0.1 の桁数で表示します。単位は%です。(図 128)



図 128

### C) CO<sub>2</sub> (carbon dioxide)

プロファイnderⅣの測定したCO<sub>2</sub>濃度を 1 の桁数で表示します。単位は ppm です。大気中のCO<sub>2</sub>濃度は約 400ppm=0.040 %です。(気象庁 2015 年測定観測結果より) (図 129)



図 129

### D) 日射量 (irradiance)

日射センサーによって測定された日射量を 1 の桁数で表示します。単位は W/m<sup>2</sup>です。太陽光の日射量は夏の曇天日で約 200W/m<sup>2</sup>から夏の晴天時で約 1,000W/m<sup>2</sup>です。(図 130)



図 130

#### ④ 気温関連

##### A) 移動平均気温の表示

現在時刻から 24 時間前(24h)、48 時間前(48h)、72 時間前(72h)までの平均気温を表示します。集計間隔は 5 分毎となります。単位は℃です。(図 131)



図 131

##### B) 積算気温の表示

定植日を入力すると定植日から現在までの日平均気温の積算(定植日から今日までの 1 日毎の平均気温の合計)を表示します。単位は℃・日です。  
例えば平均気温が 20℃の日が 10 日間続いたとすると積算気温は 200℃・日です。(図 132)

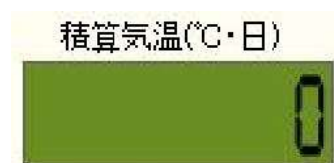


図 132

##### C) 本日最高気温の表示

本日 0 時 0 分より現在時刻までに測定された最高気温を表示します。翌日の 0 時 0 分になった時点で今までの値はリセットされ新たに計算されます。単位は℃です。(図 133)

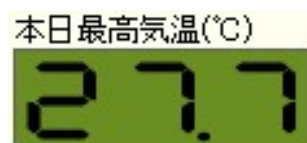


図 133

##### D) 本日最低気温の表示

本日 0 時 0 分より現在時刻までに測定された最低気温を表示します。翌日の 0 時 0 分になった時点で今までの値はリセットされ新たに計算されます。単位は℃です。(図 134)



図 134

⑤ 湿度関連

A) 飽和水蒸気量

1m<sup>3</sup>の大気中に存在できる水蒸気の最大質量を 0.1 の桁数で示します。単位は g/m<sup>3</sup> です。(図 135)

飽和水蒸気量(g/m<sup>3</sup>)  
14.8

図 135

B) 絶対湿度 (absolute humidity)

プロファイnderⅣの測定した容積絶対湿度 (volumetric humidity: 単位容積あたりの大気に含まれている水蒸気量を重量で示したものを) を 0.1 の桁数で表示します。単位は g/m<sup>3</sup> です。

(図 136)

絶対湿度(g/m<sup>3</sup>)  
3.7

図 136

※絶対湿度には重量絶対湿度 (Specific humidity) という計算方法 (単位を [kg/kg(DA)]) もあります。

C) 飽差 (HD: humidity deficit)

同じ温度での飽和蒸気量と実際の蒸気量との差を表示します。これは単位容積 (1m<sup>3</sup>) あたりの大気の飽和水蒸気量 (1m<sup>3</sup> の大気中に存在できる水蒸気の最大質量) と実際に大気に含まれている水蒸気量 (上記の絶対湿度) との差です。単位は g/m<sup>3</sup> です。(図 137)

飽 差(g/m<sup>3</sup>)  
11.1

図 137

D) 露点温度 (Dew point)

露点温度 (水蒸気を含んだ空気を冷却したときに凝結が始まる温度＝飽和水蒸気圧とする温度) を表示します。相対湿度が 100% の場合の温度が露点温度になります。単位は °C です。(図 138)

露 点(°C)  
-2.8

図 138

⑥ 積算日射量

A) 本日積算日射量

本日の 0 時 0 分より現在時刻までの積算日射量を表示します。単位は MJ/m<sup>2</sup> です。(図 139)

本日積算日射量(MJ/m<sup>2</sup>)  
7.9

図 139

B) 前日積算日射量

前日の積算日射量を表示します。単位は MJ/m<sup>2</sup> です。(図 140)

前日積算日射量(MJ/m<sup>2</sup>)  
6.9

図 140

⑦ 定植日、日数、日の出時刻、日の入時刻、日長時間、南中時刻、南中高度の表示

ここで説明します項目の正確な計算を行うためには、メニューバーの「基本設定」→「基本情報」で、測定地域の緯度、経度（北緯、東経）を入力していただく必要があります。（詳細は「5）基本設定画面」をご覧ください。）

A) 定植日

定植日 2017/03/01 日数 16

図 141

定植日を「西暦/月/日」で入力します。（図 141）年は西暦の 4 ケタ、月と日は 2 ケタ（例えば 2011 年 1 月 1 日の場合は 20110101 で入力）で入力します。日付を変更するときは 1 度定植日の入力枠にカーソルを合わせパソコンの「Delete」か「Back space」で数字を全部消してから入力してください。入力後に「Enter」キーを押してください。入力時に「/」が入り表示がおかしくなりますが、気にせず入力してください。定植日はプロファインダーⅣ本体毎に設定でき、表示センサー選択と連動して表示が変わります。定植日は表示センサー毎に設定できます。

B) 日数

定植日より今日までの経過日数が自動計算されます。（今日が定植日の場合は 0 日）定植日にエラーがあると日数は正しく表示されません。定植日と同様にプロファインダーⅣ本体毎に変わります。

C) 日の出

設定した地域の日の出時刻を表示します。（図 142）

日の出 06:58

図 142

D) 日の入

設定した地域の日の入時刻を表示します。（図 143）

日の入 16:47

図 143

E) 日長

設定した地域の日長時間を表示します。日長とは日照時間の長さで日の出から日の入までを言います。ここでは C)日の出時刻から D)日の入時刻までの時間を表示します。（図 144）

日長 11:59

図 144

F) 南中

設定した地域のその日の南中時刻を表示します。南中時刻とは太陽が真南にきたときの時刻を言います。明石市（東経 135 度線）との東西のずれによって変わるほかに、地球の公転軌道がわずかに楕円であるため季節によっても変わります。（図 145）

南中 11:50

図 145

G) 南中高度

設定した地域のその日の南中高度を表示します。

南中高度とは太陽が南中したときの南の地平線からの角度で、夏至の頃高く、冬至の頃低くなります。(図 146)

|    |    |
|----|----|
| 高度 | 51 |
|----|----|

図 146

⑧ 時間帯別平均気温の表示

時間帯毎の平均気温を表示します。表示する時間帯は4つで、それぞれの計算方法は下記のようになります。(図 147)

A) 前日昼平均気温

前日の日の出～日の入までの平均気温が表示されます。

B) 前日夜平均気温

前日の日の入～当日の日の出までの平均気温が表示されます。

C) 当日昼平均気温

当日の日の出～日の入までの平均気温が表示されます。

日の入前の段階では現時刻までの平均気温が表示されます。※

D) 当日夜平均気温

当日の日の入から現時刻まで(最大 23:59 まで)の平均気温が表示されます。

※現時刻に対して計測中の項目は右図のように数値表示部分がオレンジ色に変更されます。

※計測前の項目については全て0と表示されます。

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| A:前日昼平均気温       | 24.8        |
| B:前日夜平均気温       | 17.1        |
| C:当日昼平均気温       | 20.7<br>計測中 |
| D:当日夜平均気温       | 0.0         |
| 前日昼夜温差<br>(A-B) | 7.7         |

図 147

#### E) 前日昼夜温較差(A-B)

前日昼平均気温と前日夜平均気温の差が表示されています。

使用方法例(日の入前)

昨日の昼夜温較差や現時刻までの平均気温が確認でき、これらを元に夜間の平均気温をどうするか、日の入前の温度をどのように取るか等を考えることができます。(図 148)

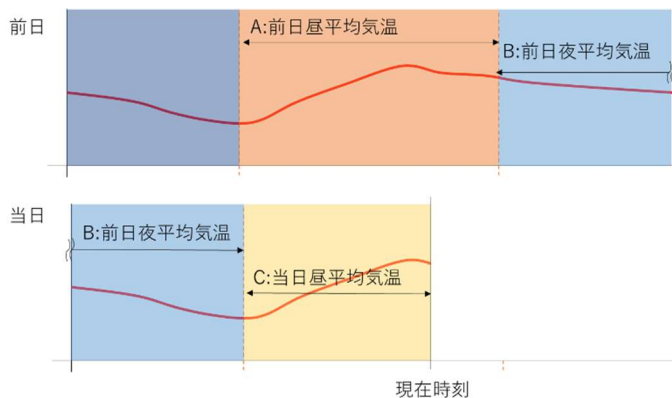


図 148

使用方法例(日の入後)

昨日の昼夜温較差と本日の昼平均気温が確認でき、これらを元に夜間の平均気温をどうするか、今日の昼夜温較差をどれくらいにするかという指標にすることができます。

(図 149)

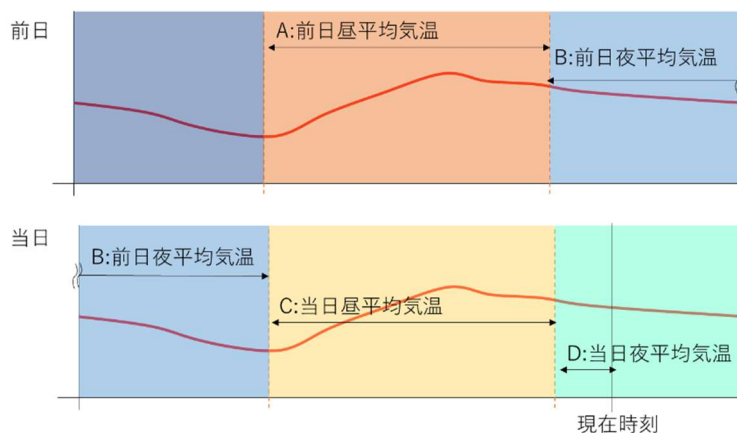


図 149

## ⑨ センサー切替スイッチ

### A) センサーの切替

複数台プロファインダーⅣ本体を設置している場合は、センサー切替スイッチで表示するプロファインダーⅣ本体を選択できます。(図 150)(1 台のみのご使用の場合は選択できません。)各センサーの情報を設定されていない場合は、メニューバーの「基本設定」→「センサー情報」で設定してください。(詳細は「6)センサー情報画面」をご覧ください。

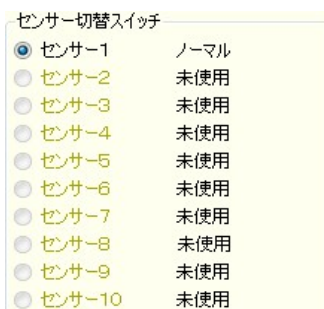


図 150

### B) 通信状態

プロファインダーⅣとの通信状態によりメッセージが表示されます。

通信状態の下にメッセージの意味を説明します。(表 1)

エラーの原因、対策は本書「13. 困ったときは」を参照してください。

表 1

| 表示メッセージ          | 表示内容                                               |
|------------------|----------------------------------------------------|
| ノーマル             | 正常に通信できています                                        |
| Ping エラー         | ping による応答が確認できず、通信が途絶されています                       |
| IP 形式エラー         | センサー情報の IP アドレスの形式が正しくありません                        |
| 通信中○             | データ形式が不正のためデータを再度取得しています<br>※○内には H、S、L のいずれかが入ります |
| その他エラー(TTL エラー等) | その他の通信エラーが発生しています                                  |
| ロガー停止            | 記録用ソフトが停止しています                                     |
| 未使用              | センサー情報が設定されていません                                   |

## ⑩ 3 時間グラフ

3 時間分の環境グラフを表示します。(図 151)横軸の表示単位は1時間です。ロガーソフト立ち上げ時は立ち上げた時刻によりグラフの始まる位置は異なりますが、グラフが右端まで行くと過去 2 時間分のグラフと以降の1時間を表示し、1 時間経つ毎に次の 1 時間が表示されます。

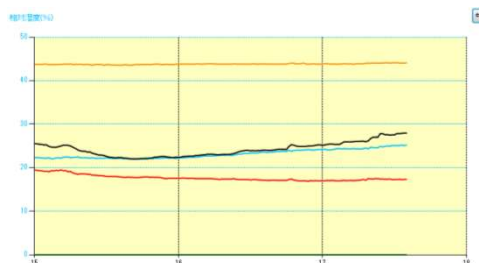


図 151

(例 14:00~14:59 は 12:00~14:59 までグラフを表示しますが、15:00 より 13:00~15:59 のグラフを表示します。)グラフエリアをクリックするたびに縦軸の表示単位が気温→湿度→CO<sub>2</sub>→日射量→温度センサー プラス 1→温度センサー プラス 2→気温の順に変わります。表示幅はオートレンジ(自動調整)です。



## ⑪ 段階別積算気温、有効積算気温

メイン画面の初期表示では「3 時間グラフ」が設定されていますので、「切替」ボタン、またはメニューバーの「基本設定」→「基本情報」で基本情報画面を表示させ画面構成の選択を「3 時間グラフ表示」から「有効積算表示」に変えてください。（詳細は「5」基本設定画面）をご覧ください。）（図 152）



図 152

### A) 積算気温

積算気温は任意の 10 種類の時間から日平均積算気温を記録できます。「積算開始」をクリックすると「積算気温」と「有効積算気温」の記録が始まり、ボタンの表示が「積算リセット」になります。また、右下に「停止」ボタンが表示されます。「停止」ボタンを押すと積算が停止します。積算の再開は「計測再開」ボタンをクリックしてください。「積算リセット」の状態のボタンをクリックすると記録はリセットされ「積算開始」となり待機状態となります。（元に戻せません。）メモ欄に内容を記録しておくことができます。（直接入力してください。）入力確定せずにロガーソフトを閉じる、3 時間グラフにする等の操作をした場合にはメモは残りません。メモ欄を使用する際はメイン画面の定植日を入力しないと入力できません。

### B) 有効積算気温

「有効積算気温」は「積算気温」とほとんど差がありませんが、計算する温度の上限下限を決め、その中の温度の積算をします。上限、下限気温の設定はメニューバーの「基本設定」→「オプション」より行ってください。（詳細は本書「4」オプション画面）をご覧ください。）

## ⑫ 温度センサープラス

プロファイnderⅣに接続している温度センサープラスで測定中の温度を摂氏温度の 0.1 の桁数で表示します。単位は℃です。2 本まで接続できます。

\*「データ作成」→「CSV データ作成」において作成されるデータには、2 本分の測定データが記録されます。

### ⑬ その他

#### A) メモ入力

3 時間グラフ上でマウスをダブルクリックしますとメモ入力が表示されます。500 文字まで入力できます。半角英数文字は栽培メモ一覧に表示される際に自動改行されないため、入力する際は入力欄右端にて「Enter」キーにて改行してください。入力したメモは栽培メモ一覧から選択中のセンサー分のみ呼び出すことができます。(図 153)

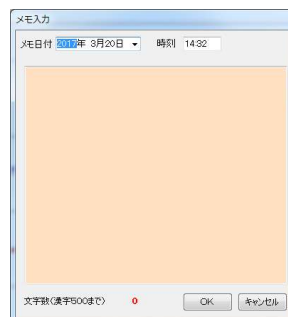


図 153

#### B) 終了

ロガーソフトの表示用ソフトを終了させます。(図 154)

右画面のように「×」ボタンでも表示用ソフトを終了できます。表示用ソフトを終了させても記録用ソフトが動作していれば測定値は記録されます。




図 154

#### C) 最大化

コントロールBOXの「□」ボタンをクリックすると、「ロガーソフトメイン画面」がモニター全体のサイズに引き伸ばされます。(図 155)



図 155

#### D) 画面を隠す

コントロールBOXの「\_」ボタンをクリックすると、「ロガーソフトメイン画面」を隠すことができます。画面が隠れても測定データの蓄積は行います。(図 156)



図 156

## 2) グラフ表示画面

### ① 表示方法

「ロガーソフトメイン画面」のメニューバーの「グラフ表示」→「グラフ 1～10(グラフに名前を付けた場合は名前で表示されます)」の内からどれかを選びます。同時に 10 枚まで表示することが可能です。グラフ表示画面からも同様の操作を行うことができます。(図 157)

※デフォルトでグラフ1…総合、グラフ 2…平均・積算日射と名称が変更されていることがあります。


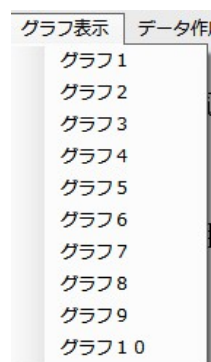


図 157

### ② 設定方法

グラフ表示要素が何も選択されていないと、最初に図 158 のような画面が表示されます。

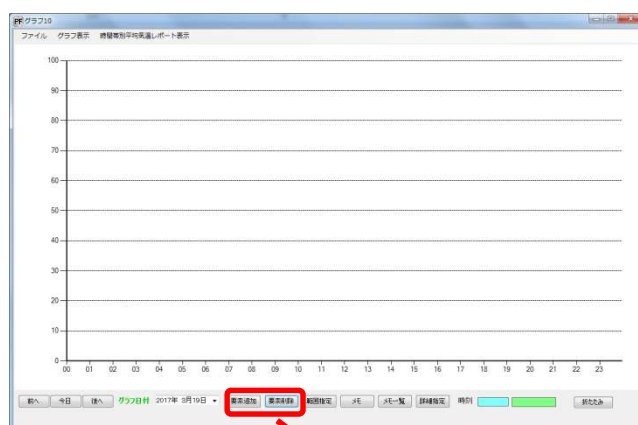

拡大



図 158

## A) グラフの表示要素を追加します

画面下側の「要素追加」ボタンをクリックしますと下の画面が表示されます。(図 159)

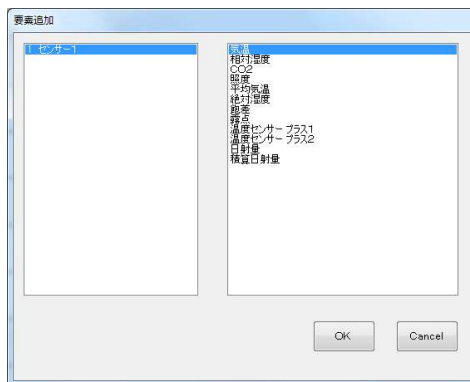


図 159

左側はプロファイナIV本体の選択、右側は要素(測定値や算出されたもの)の選択です。追加したい要素を選択(青色で選択された状態にします)して「OK」ボタンをクリックしてください。一度に複数の要素の選択はできません。

＜例＞プロファイナIVNo.1 を選択して、要素で気温を選択し「OK」ボタンをクリックします。  
もう一度プロファイナIVNo.1 を選択して、要素で相対湿度を選択し「OK」ボタンをクリックすると下の画面が表示されます。(図 160)

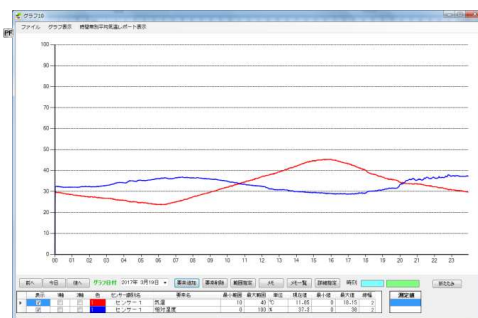


図 160

プロファイナIVNo.1 の気温、相対湿度が追加されています。

## B) グラフの表示要素を削除します

誤った要素を追加してしまった場合は、グラフ表示の下の表の部分で削除したい要素を画面の表左端の ► をキーボード上の「pg up」、「pg dn」キーで移動させて選択します。(図 161)



図 161

・選択したい要素の行の左端に ► を移動させたら、「要素削除」ボタンをクリックしてください。

＜例＞プロファイnderⅣNo.1 の気温要素を削除したい時、1 行目を選択（センサー識別名をクリック）して「要素削除」ボタンをクリックします。（図 162）

|  | 表示                                  | 1軸                                  | 2軸                       | 色                                                                                 | センサー識別名 | 要素名  | 最小範囲 | 最大範囲 | 単位 | 現在値   | 最小値 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|----|-------|-----|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | センサー 1  | 気温   | 10   | 40   | ℃  | 11.85 | 0   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  | センサー 1  | 相対湿度 | 0    | 100  | %  | 37.3  | 0   |

図 162

下の表において、気温のグラフが選択されます。（図 163）

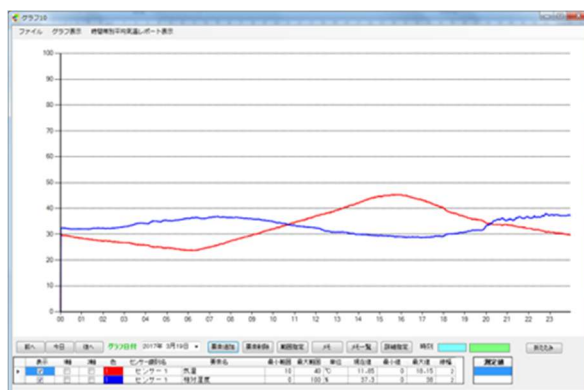


図 163

図 163 の状態で「要素削除」ボタンをクリックすると、プロファイnderⅣNo.1 の気温グラフが消えます。（図 164）

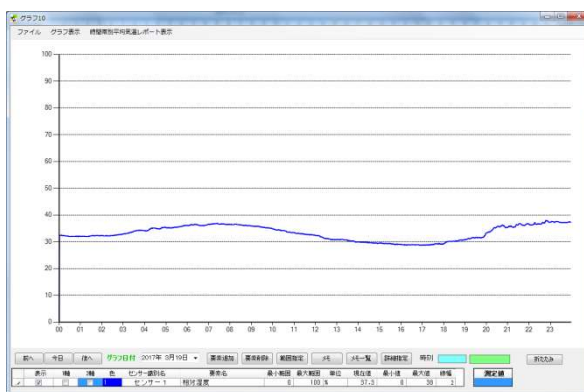


図 164

- c) 「本日」以外のグラフを表示させます

グラフ日付の欄に表示されているのが  
現在表示しているグラフの日付です。(図 165)



図 165

- a) 「前へ」「後へ」ボタン

「前へ」ボタンをクリックするたびにグラフ日付が前日に変わり、その日のグラフが表示されます。

「後へ」ボタンをクリックするたびにグラフ日付が翌日に変わり、グラフも合わせて表示します。

- b) 今日ボタン

「今日」ボタンをクリックするとグラフ日付が今日に変わり、今日のグラフが表示されます。

- c) リストボックス

日付を表示しているボックスの「▼」を選択するとカレンダーウィンドウが表示されますのでそこから目的の日付を選択してください。(図 166)




図 166

日付を表示しているボックスの各数字の部分(年月日)をクリックすると選択部分が入力待ちになりますのでそこから目的の日付を入力してください。

- D) 日付の表示範囲(レンジ)を変えます

「範囲指定」ボタンをクリックしますと下の画面が表示されます。(図 167)範囲内容のリストボックスから選択された形式に横軸表示範囲を変えます。

リストボックスの内容は以下の通りです。「日付範囲」  
「▼」(▼の場合は別途 From Date(開始日)と To Date  
(終了日)の日付を設定する必要があります。設定を  
変更する場合には必ず「OK」ボタンをクリックしてくだ  
さい。

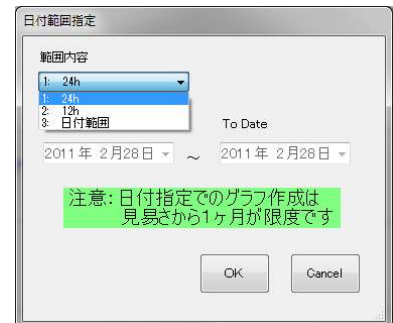



図 167

24h : 横軸の表示範囲を 24 時間(1 日分)に変えます。(標準設定)

12h : 横軸の表示範囲を 12 時間(午前・午後)に変えます。横軸は表示している  
「現在時刻」が午前の場合 0:00~12:00、午後の場合は 12:00~24:00(翌  
日の 0:00)となります。

日付範囲 : 横軸の表示範囲を指定した日付範囲に変えます。別途 From Date(表示開始日)と  
To Date(表示終了日)の範囲を指定する必要があります。指定する日は年(西暦)  
月日です。対象のボックスで数字を直接入力するか、「▼」を選択カレンダーウィンド  
ウを表示させてそこから目的の日付を選択してください。

＜例＞現在時刻：9:45 の場合に横軸を 24h→12h に変えた時(図 168)

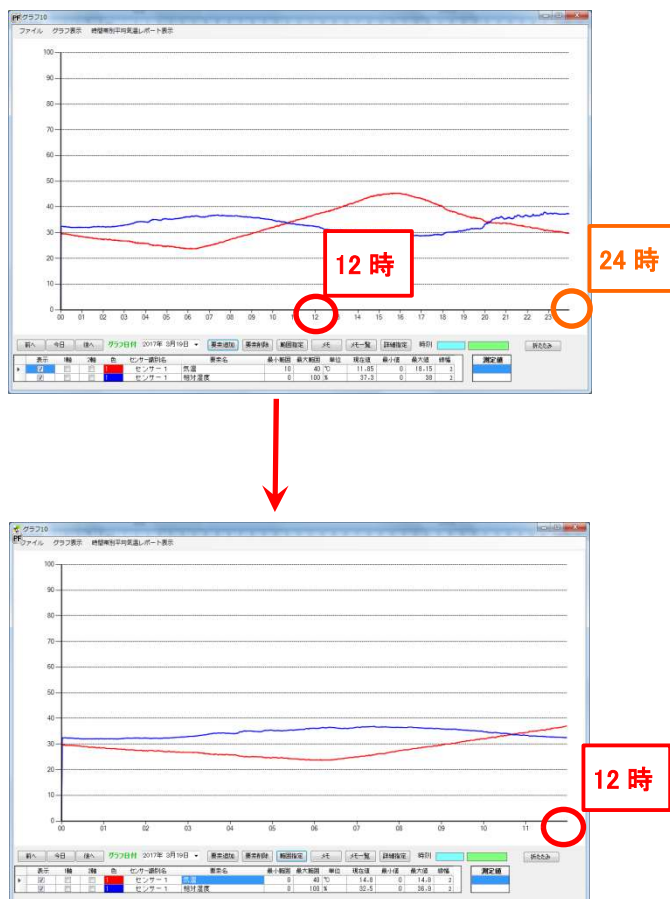


図 168

画面の横軸が 0 時～24 時から 0 時～12 時となり、時間当たりの表示が横に拡大されます。

日付範囲指定で、1 年間等の長期間の範囲を指定した場合でもグラフ表示はできますが、線が重なってしまい見えにくくなりますので注意してください。また長期間の範囲を表示した場合、表示する値は平均値ではなく、抜粋した時間での値のため、全測定値を表示したグラフとは異なります。(図 169)

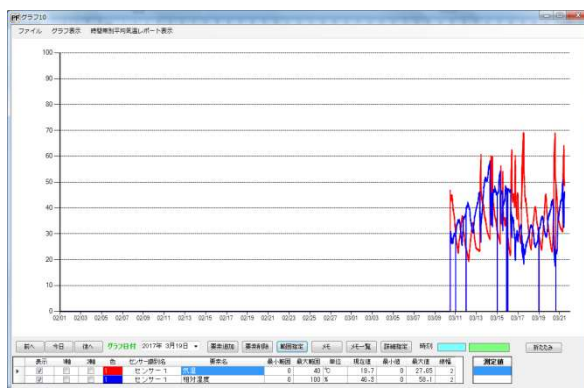


図 169

#### E) グラフの線の色を変更します

グラフの線の色を変更したい要素名の「色」の列をダブルクリックしますと、「色の設定」ウィンドウが開きます。変更したい色を選択し、「OK」ボタンを押すと色が変更されます。(図 170)(図 171)

① 変更したい色をダブル  
クリックします

|                                     | 表示                                  | 1軸                                  | 2軸                       | 色 | センサー識別名 | 要素名             |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | 気温              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | 相対湿度            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | CO <sub>2</sub> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | 照度              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | 平均気温            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | 絶対湿度            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | 飽差              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | 露点              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | 温度センサー プラス 1    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ | センサー 1  | 日射量             |

図 170

② 表示したい色を選択して  
「OK」ボタンを押します



図 171



# F) グラフの縦軸の表示範囲(レンジ)を切替えます

グラフ画面の下の一覧表にある「最小範囲」と「最大範囲」の値を変えることにより、グラフに表示させる要素毎に縦軸の表示する範囲を変えることができます。(図 172)変更する場合は入力したい部分を選択し直接数字を入力したら「Enter」キーを押してください。初期値の設定はメニューバーの「基本設定」→「オプション」より行ってください。

(詳細は本書「11-1. ロガーソフトの画面の説明」内の「4) オプション画面」をご覧ください。)

<例>気温表示で「縦軸表示範囲」が「最小範囲」が 0℃、「最大範囲」が 100℃の時のグラフです。グラフの変化が下の方に集中しており、変化が見にくくなっています。(図 173)

| 表示                                  | 1軸                                  | 2軸                       | 色 | センサー識別名 | 要素名  | 最小範囲 | 最大範囲 | 単位 | 現在値   | 最小値 | 最大値   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---------|------|------|------|----|-------|-----|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 赤 | センサー 1  | 気温   | 0    | 100  | ℃  | 11.85 | 0   | 18.15 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 青 | センサー 1  | 相対湿度 | 0    | 100  | %  | 37.3  | 0   | 38    |

図 172



図 173

縦軸の表示範囲を切替えます。グラフ画面の下の一覧表ある「最小範囲」を 10℃、「最大範囲」を 50℃に変えます。1軸のチェックボタンのチェックを入れ直します。(図 174)

| 表示                                  | 1軸                                  | 2軸                       | 色 | センサー識別名 | 要素名  | 最小範囲 | 最大範囲 | 単位 | 現在値   | 最小値 | 最大値   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---------|------|------|------|----|-------|-----|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 赤 | センサー 1  | 気温   | 0    | 50   | ℃  | 11.85 | 0   | 18.15 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 青 | センサー 1  | 相対湿度 | 0    | 50   | %  | 37.3  | 0   | 38    |

チェックを入れ直してください

10の倍数で入力してください

図 174



図 175

縦軸のレンジを変える事で、グラフが再描画され見やすくなります。(図 175)ただし同じ単位の要素に関しては、縦軸の表示範囲が違いますと比較しにくくなりますので注意してください。(基本的に単位の要素では、縦軸のレンジをそろえてください。)

#### G) グラフの線の幅を変更します

グラフ画面の下の一覧表にある「線幅」の値を変えることにより、グラフに表示させる線の幅を変えることができます。変更する場合は入力したい部分を選択し直接数字を入力したら「Enter」キーを押してください。入力できる数字は 1～5 までです。数字が大きくなるほど線の幅は太くなります。標準の線の幅は 2 になります。(図 176)

| 現在値  | 最小値  | 最大値  | 線幅 |
|------|------|------|----|
| 49.1 | 34.5 | 72.9 | 2  |
| 72.5 | 71.5 | 80.5 | 2  |
| 15.3 | 9.5  | 25   | 2  |
| 0    | 0    | 0    | 2  |
| 16.6 | 10.7 | 25.9 | 2  |
| 372  | 372  | 792  | 2  |

変更したい項目の線幅を選んで  
数字を入力してください

図 176

## H) メモ入力を使用します

「メモ」ボタンをクリックすると、ロガーソフトメイン画面のメモ入力の機能がグラフ画面でも使用できます。500 文字まで入力できます。(図 177)半角英数文字は栽培メモ一覧に表示される際に自動改行されないため、入力欄右端にて「Enter」キーにて改行してください。

入力したメモ入力は「メモ一覧」ボタンをクリックすると、下記画面の「メモ一覧」を呼び出すことができます。表示したい期間の範囲を指定し、指定日付データ読み込みを行えば、過去のメモを表示できます。

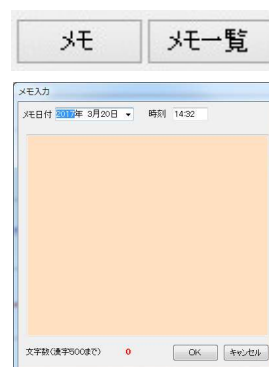


図 177

センサーNo. に関係なくすべてのメモが表示されます。グラフ表示画面から栽培メモを入力した場合のセンサーNo. は 9999 と表示されます。また、メモの内容の編集や削除をすることもできます。(図 178)

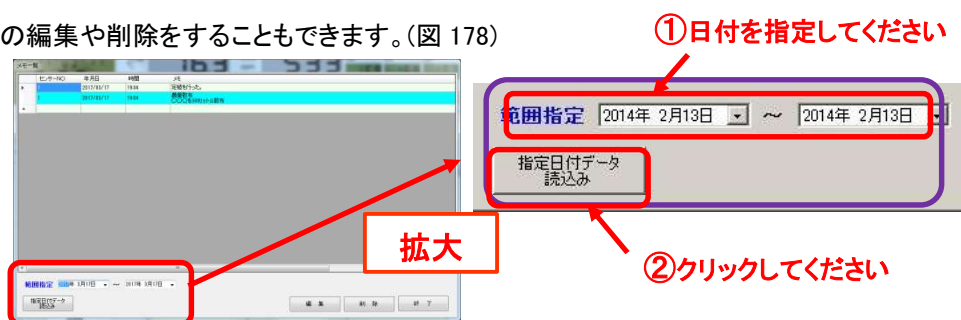


図 178

## I) 2 軸目盛を使用します。

グラフの右側の Y 軸に表示したい要素の「2 軸」のチェックボックス(図 179)にチェックを入れると 2 軸目盛が表示されます。(図 180)

|                                     | 表示                                  | 1軸                                  | 2軸                                  | 色 | センサー識別名 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 | センサー 1  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | センサー 1  |

図 179

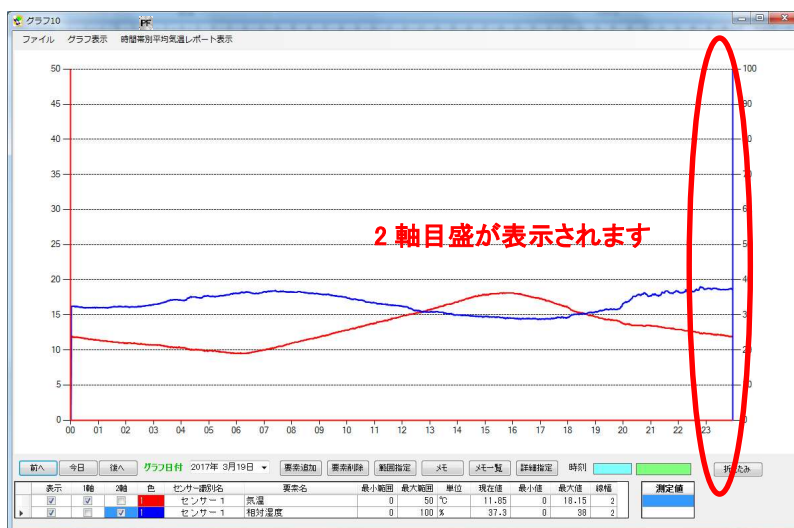


図 180

J) 「折たたみ」ボタンを使用します

「折たたみ」ボタンをクリックすると「センサー識別名」等の部分を隠すことができます。「展開」ボタンをクリックすると再度表示されます。(図 181)

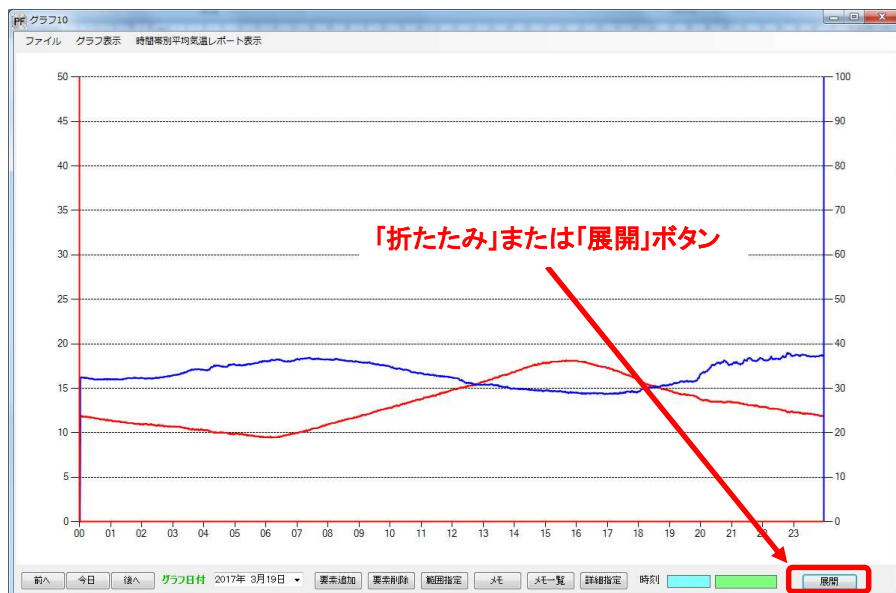


図 181

# K) 詳細指定を使用します

この機能をご利用するには「基本設定」→「基本情報」の

「友の会KEYコード」の入力が必要となります。

(ご利用にはプロファイnder友の会への入会が必要となります。)

「友の会KEYコード」が入力されますと「詳細指定」ボタンが使用できる

ようになります。(図 182)




図 182

グラフ画面の「詳細指定」ボタンを押すことでカーソルを利用できるようになります。(図 183) マウスでカーソルを移動しますと下のボックスに任意の時刻とその測定値を表示することができます。

(測定値を表示するのはグラフの範囲内容が 24h と 12h の場合です。日付範囲の場合は表示しません。)

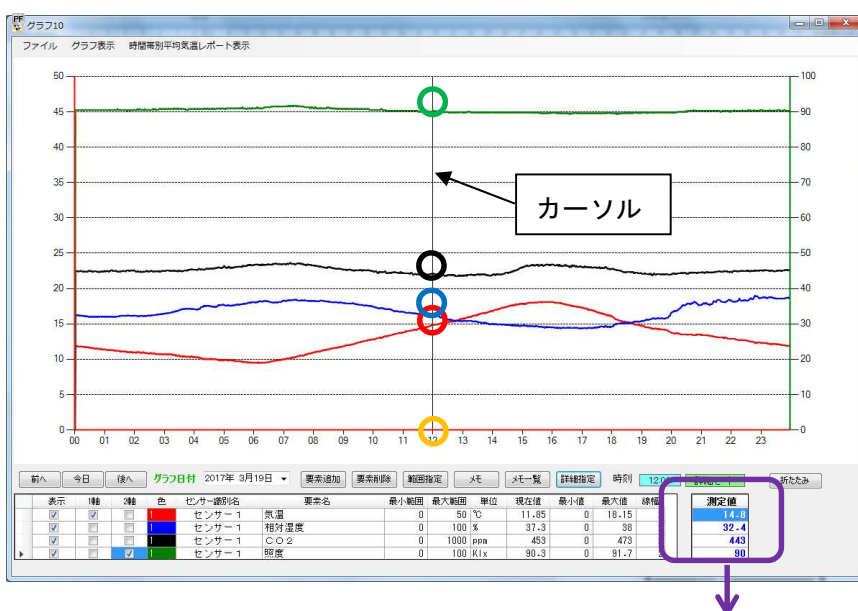


図 183

### ③ グラフ印刷

グラフ画面の「ファイル」をクリックすると、「印刷」が表示されるのでクリックしますと、パソコンに「通常使うプリンターに設定」されているプリンターからグラフ画面が印刷されます。(図 184)




図 184

### ④ 時間帯別平均気温レポート表示

グラフ画面の「時間帯別平均気温レポート表示」をクリックするとメイン画面の「時間帯別平均気温」と同様の項目が表示されるので、チェックを入れる则表示している日付の時間帯別平均気温が表示されます。グラフ画面を閉じるとチェックは自動的に外れますので再度グラフを表示した際は「時間帯別平均気温レポート表示」は表示されません。また、「時間帯別平均気温レポート表示」は「範囲指定」で「24h」または「12h」を表示しているときのみ表示することができます。(図 185)

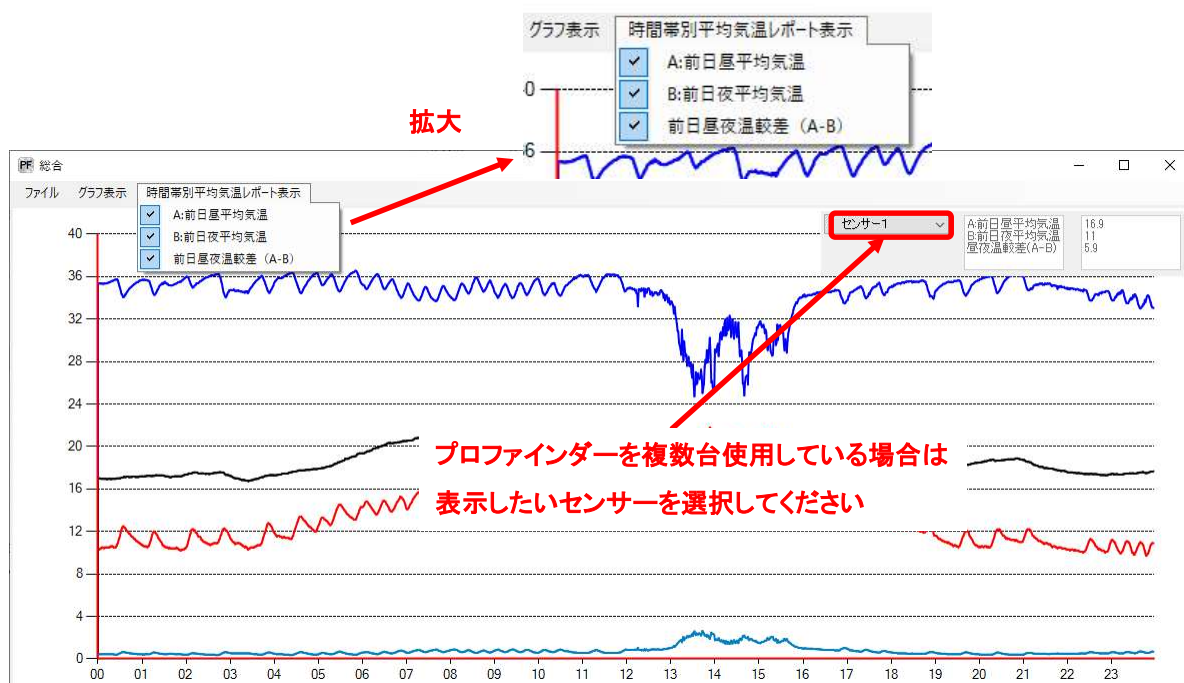


図 185

### 3) データ作成画面

ロガーソフトは「データ作成」画面より、記録・蓄積した過去の環境データを CSV (Comma Separated Values) 形式 (データをカンマ区切りで並べた形式、Microsoft® Excel®等の表計算ソフト等を使って処理することができます。) でプロファイnderⅣのログデータを抽出することができます。

#### ① センサーを選択します

2 台以上のプロファイnderⅣ本体を接続している場合は、「ロガーソフトメイン画面」の「センサー切替スイッチ」で CSV データを作成したいセンサーを選択してください。(図 186)




図 186

#### ② データを表示します

「ロガーソフトメイン画面」のメニューバーの「データ作成」→「CSV データ作成」を選択してください。(図 187)




図 187



当日のログデータが一覧で表示されます。

①日付を指定してください

②クリックしてください

図 188

#### ③ 日付範囲を指定します

日付指定欄のボックスで数字を直接入力するか、「▼」を選択しカレンダーウィンドウを表示させてそこから目的の日付を選択してください。(図 188)「指定日付データ読み込み」ボタンをクリックすることで、データを抽出できます。開始日(日付指定左欄の日付)が終了日(右欄の数字)より新しくなりますとエラーになりますので気を付けてください。



- ④ 表示データを CSV 形式で外部ファイルへ出力します。

「テキストデータ作成」ボタンをクリックします。(図 189)

テキストデータ作成

図 189

下の画面が表示されます。(図 190)

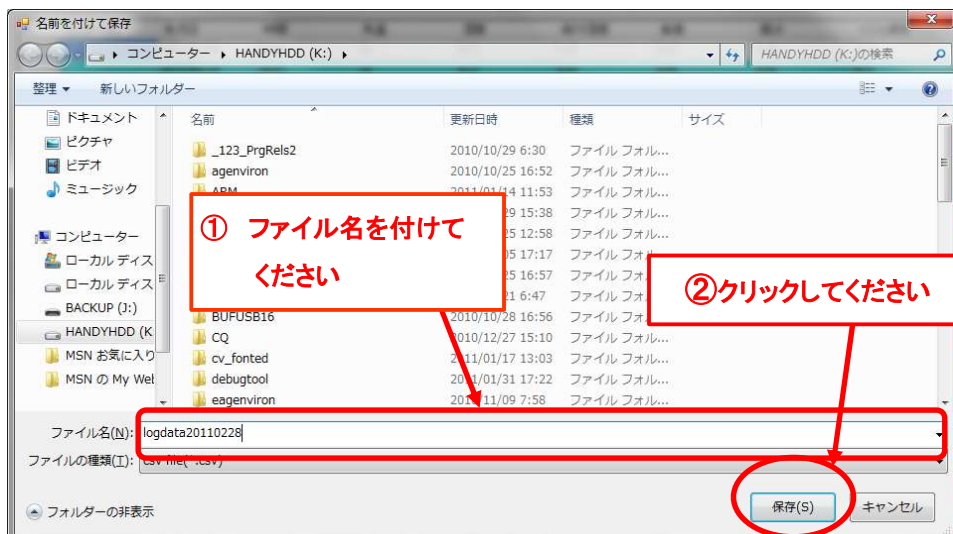


図 190

保存したい場所を選択し、ファイル名を付けて保存してください。

ファイルの種類は csv 形式のファイル「csv file(\*.csv)」に固定してください。

〈例〉保存データ(xxxx.csv)を Microsoft® Excel®で表示した時(図 191)

| センサーNO | 年月日             | 気温   | 相対湿度 | 絶対湿度 | 気圧  | CO2  | 照度  | 換気回数 | 計測回数 | 平均気温 | 平均相対湿度 | 最高気温 | 最低気温 | 最高相対湿度 | 最低相対湿度 | 温度センサーバース1 | 温度センサーバース2 | 平均気温4 8 | 平均湿度4 8 | 計測回数 | 換気回数 |
|--------|-----------------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|--------|------|------|--------|--------|------------|------------|---------|---------|------|------|
| 1      | 2024/2/20 14:52 | 22.2 | 62.4 | 12.3 | 7.4 | 14.7 | 591 | 0    | 0    | 0    | 0      | 22.2 | 22.2 | 62.4   | 62.4   | 23         | 0          | 0       | 0       | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 14:53 | 22.2 | 62.1 | 12.2 | 7.5 | 14.6 | 591 | 0    | 0    | 11.1 | 31.2   | 22.2 | 22.2 | 62.4   | 62.1   | 23         | 0          | 11.1    | 11.1    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 14:54 | 22.2 | 61.9 | 12.2 | 7.5 | 14.6 | 591 | 0    | 0    | 14.8 | 41.9   | 22.2 | 22.2 | 62.4   | 61.9   | 23         | 0          | 14.8    | 14.8    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 14:55 | 22.2 | 61.6 | 12.1 | 7.6 | 14.5 | 592 | 0    | 0    | 16.6 | 46.6   | 22.2 | 22.2 | 62.4   | 61.6   | 23.1       | 0          | 16.6    | 16.6    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 14:56 | 22.3 | 61.2 | 12.1 | 7.7 | 14.5 | 592 | 0    | 0    | 17.7 | 49.6   | 22.3 | 22.2 | 62.4   | 61.2   | 23.1       | 0          | 17.7    | 17.7    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 14:57 | 22.3 | 60.9 | 12   | 7.7 | 14.4 | 527 | 0    | 0    | 18.5 | 51.8   | 22.3 | 22.2 | 62.4   | 60.9   | 23.2       | 0          | 18.5    | 18.5    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 14:58 | 22.3 | 60.6 | 12   | 7.8 | 14.4 | 526 | 0    | 0    | 22.2 | 61.6   | 22.3 | 22.2 | 62.4   | 60.6   | 23.2       | 0          | 19      | 19      | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 14:59 | 22.4 | 60.4 | 12   | 7.9 | 14.4 | 527 | 0    | 0    | 22.2 | 61.9   | 22.4 | 22.2 | 62.4   | 60.4   | 23.1       | 0          | 19.4    | 19.4    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:00 | 22.4 | 60.2 | 12   | 7.9 | 14.3 | 528 | 0    | 0    | 22.2 | 61.9   | 22.4 | 22.2 | 62.4   | 60.2   | 23.1       | 0          | 19.7    | 19.7    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:01 | 22.4 | 60   | 11.9 | 8   | 14.3 | 528 | 0    | 0    | 22.2 | 61.2   | 22.4 | 22.2 | 62.4   | 60     | 23.2       | 0          | 20      | 20      | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:02 | 22.4 | 59.8 | 11.9 | 8   | 14.2 | 592 | 0    | 0    | 22.2 | 61.1   | 22.4 | 22.2 | 62.4   | 59.8   | 23.2       | 0          | 20.2    | 20.2    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:03 | 22.4 | 59.7 | 11.9 | 8   | 14.2 | 529 | 0    | 0    | 22.3 | 61     | 22.4 | 22.2 | 62.4   | 59.7   | 23.2       | 0          | 20.4    | 20.4    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:04 | 22.5 | 59.3 | 11.9 | 8.1 | 14.2 | 526 | 0    | 0    | 22.3 | 60.9   | 22.5 | 22.2 | 62.4   | 59.3   | 23.3       | 0          | 20.5    | 20.5    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:05 | 22.5 | 59.1 | 11.8 | 8.2 | 14.2 | 525 | 0    | 0    | 22.3 | 60.7   | 22.5 | 22.2 | 62.4   | 59.1   | 23.3       | 0          | 20.7    | 20.7    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:06 | 22.5 | 58.9 | 11.8 | 8.3 | 14.1 | 523 | 0    | 0    | 22.3 | 60.6   | 22.6 | 22.2 | 62.4   | 58.9   | 23.3       | 0          | 20.8    | 20.8    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:07 | 22.6 | 58.8 | 11.8 | 8.3 | 14.1 | 519 | 0    | 0    | 22.3 | 60.5   | 22.6 | 22.2 | 62.4   | 58.8   | 23.3       | 0          | 20.9    | 20.9    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:08 | 22.6 | 58.7 | 11.8 | 8.3 | 14.1 | 522 | 0    | 0    | 22.3 | 60.4   | 22.6 | 22.2 | 62.4   | 58.7   | 23.3       | 0          | 21      | 21      | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:09 | 22.6 | 58.6 | 11.8 | 8.3 | 14.1 | 522 | 0    | 0    | 22.3 | 60.3   | 22.6 | 22.2 | 62.4   | 58.6   | 23.3       | 0          | 21.1    | 21.1    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:10 | 22.6 | 58.4 | 11.7 | 8.4 | 14   | 521 | 0    | 0    | 22.3 | 60.2   | 22.6 | 22.2 | 62.4   | 58.4   | 23.3       | 0          | 21.2    | 21.2    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:11 | 22.6 | 58.3 | 11.7 | 8.4 | 14   | 521 | 0    | 0    | 22.4 | 60.1   | 22.6 | 22.2 | 62.4   | 58.3   | 23.3       | 0          | 21.2    | 21.2    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:12 | 22.6 | 58.3 | 11.7 | 8.4 | 14   | 520 | 0    | 0    | 22.4 | 60     | 22.6 | 22.2 | 62.4   | 58.3   | 23.4       | 0          | 21.3    | 21.3    | 0    | 0    |
| 1      | 2024/2/20 15:13 | 22.6 | 58.2 | 11.7 | 8.4 | 14   | 521 | 0    | 0    | 22.4 | 59.9   | 22.6 | 22.2 | 62.4   | 58.2   | 23.3       | 0          | 21.4    | 21.4    | 0    | 0    |

図 191

- ⑤ 終了

右の終了ボタンをクリックしてください。「データ作成」画面を閉じ「ログソフトメイン画面」に戻ります。(図 192)

終了

図 192



## 4) オプション画面

「オプション」画面はメニューバー「基本設定」→「オプション」より開きます。「オプション」画面では、有効積算気温の上限値、下限値の設定や、各要素のグラフ描画の初期レンジ、グラフの名称設定を設定します。(図 193)

「段階別積算気温」を使用している場合は「オプション」画面を開くことができません。「積算リセット」を行った後開いてください。

| 有効気温指定   |      |
|----------|------|
| 上限気温     | 下限気温 |
| 1. 40.0  | 10.0 |
| 2. 40.0  | 10.0 |
| 3. 40.0  | 10.0 |
| 4. 40.0  | 10.0 |
| 5. 40.0  | 10.0 |
| 6. 40.0  | 10.0 |
| 7. 40.0  | 10.0 |
| 8. 40.0  | 10.0 |
| 9. 40.0  | 10.0 |
| 10. 40.0 | 10.0 |

| グラフレンジ指定 |          |
|----------|----------|
| 温度       | 0 ~ 40   |
| 湿度       | 0 ~ 100  |
| CO2      | 0 ~ 1000 |
| 照度       | 0 ~ 150  |
| 日射量      | 0 ~ 1200 |
| 積算日射量    | 0 ~ 30   |

| グラフ名林設定 |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 2       |  |
| 3       |  |
| 4       |  |
| 5       |  |
| 6       |  |
| 7       |  |
| 8       |  |
| 9       |  |
| 10      |  |

図 193

### ① データ収集間隔

プロファイダーⅣのデータ収集間隔を設定します。  
ここで設定した時間毎に環境データを記録します。  
初期値は1分間隔、入力可能範囲は1～60です。

(図 194)

データ収集間隔(分)  分間隔

図 194

### ② 有効積算気温の上限値、下限値の設定

有効積算気温の計算に使う上限値と下限値を 10 の積算開始時間別に設定できます。(図 195) 入力は 0.1 の桁数で行えます。

|    | 上限気温 | 下限気温 |
|----|------|------|
| 1. | 41.0 | 10.0 |
| 2. | 40.0 | 10.0 |
| 3. | 40.0 | 8.5  |
| 4. | 40.0 | 10.0 |

図 195

### ③ グラフレンジ設定

各要素のグラフの縦軸の初期表示範囲(レンジ)を設定します。  
ここで設定された値は「グラフ表示画面」で新たに要素を追加するたびに反映されます。(図 196)  
ここでの初期値は下記の通りです。

|                 |   |   |   |      |
|-----------------|---|---|---|------|
| 気温              | : | 0 | ～ | 40   |
| 湿度              | : | 0 | ～ | 100  |
| CO <sub>2</sub> | : | 0 | ～ | 1000 |
| 照度              | : | 0 | ～ | 150  |
| 日射量             | : | 0 | ～ | 1200 |
| 積算日射量           | : | 0 | ～ | 30   |

図 196

数値を変更する場合は 10 の倍数で入力してください。

### ④ グラフ名称設定

グラフ名称を登録することで「ロガーソフトメイン画面」のメニューバーの「グラフ表示」に登録した名称を表示できます。何も入力していない状態ですと右画面のように「ロガーソフトメイン画面」のメニューバーの「グラフ表示」にはグラフ 1～10 の形で表示されます。名称は目的の場所に直接入力してください。(図 197)(図 198)

図 197

図 198

### ⑤ 登録、キャンセル

この「オプション」画面で設定したら必ず「登録」ボタンをクリックしてください。登録をしないと設定内容が反映されません。(図 199)

図 199

登録せずに終了させる場合には「キャンセル」ボタンをクリックしてください。(図 200)

図 200

## 5) 基本設定画面

「基本設定」画面では、画面構成を設定します。(図 201)

図 201


### ① 緯度・経度

現在地の緯度、経度を入力します。現在地の緯度、経度が判らない場合は、リストボックスの「▼」をクリックし表示されるリストから所在県を選択してください。県庁所在地の緯度、経度を自動設定します。(図 202)


図 202

### ② 画面構成

「ロガーソフトメイン画面」は「3 時間グラフ」と「積算気温表示」(図 203)の表示切り替えができます。

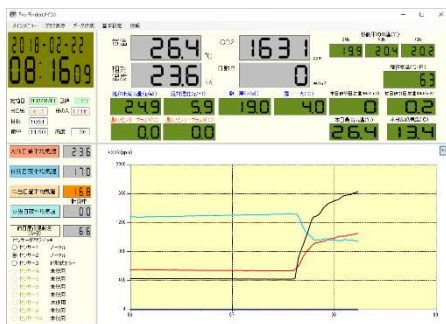

3 時間グラフ

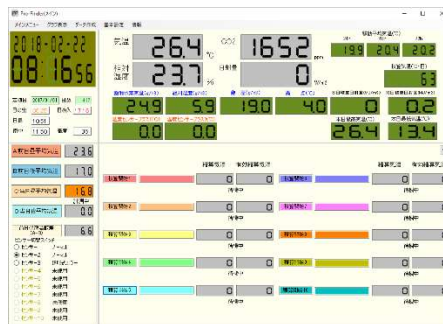

積算気温表示

図 203

### ③ センサー情報表示

ここで表示される値は、プロファイnderⅣ本体毎の IP アドレスと識別を判り易くするために任意の名称です。こちらの設定は「基本設定」→「センサー情報」より行ってください。(詳細は「6) センサー情報画面」をご覧ください。(図 204)

図 204

### ④ 友の会KEYコード

会員の方は 12 桁の友の会KEYコードを入力していただくことで追加機能がご利用になります。(図 205)

図 205

「プロファイnderⅣ本体 10 台同時接続」、「グラフの詳細情報表示」が追加機能として使えます。「友の会KEYコード」は会員専用ホームページよりご確認ください。

### ⑤ 登録、キャンセル

この「基本情報」画面を設定されましたら、必ず「登録」ボタンをクリックしてください。登録をされませんと設定内容が反映されません。(図 206)

図 206

登録せずに終了させる場合には「キャンセル」ボタンをクリックしてください。(図 207)

図 207

## 6) センサー情報画面

「センサー情報」画面では、プロファイnder IV 本体のセンサー IP アドレス名称を設定します。(図 208)

同じパソコンでプロファイnder IV 本体を 3 台以上利用する場合は「基本設定」→「基本情報」の「友の会KEYコード」の入力が必要となります。(ご利用にはプロファイnder 友の会への入会が必要となります。)

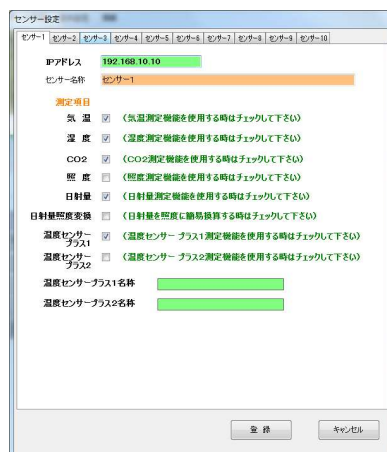


図 208

### ① IP アドレス

プロファイnder IV 本体の IP アドレスの初期値は「192.168.10.10」です。1 台のみのご使用の場合はこの値を使用してください。

この入力により「ロガーソフトメイン画面」の「センサー切替スイッチ」に、プロファイnder IV 毎の通信状態が表示されるようになります。このシステムは、IPV4TCP/IP プロトコルを使用してセンサーと通信し環境データのロギング及び各種表示データの計算を行っています。

プロファイnder IV の IP アドレスが設定されていないか、または間違っていますと通信ができず、環境データを表示したり、蓄積する事ができません。必ず最初に確認していただき、設定を行っていただきますようお願いいたします。

IP アドレスはローカルで使用できます「192.168.10.xxx」を使用しております。(「xxx」は 10～254 までの数字を入力してください。)必ずパソコンや増設のプロファイnder IV 本体、他の TCP/IP 機器と IP アドレスが競合しないように(同じ値にしないこと)設定してください。

### ② センサー名称

プロファイnder IV 本体の識別を判り易くするため、任意の名称を設定入力してください。

### ③ 各要素の測定 ON/OFF

気温・湿度・CO<sub>2</sub>・照度・日射量・日射量照度変換・温度センサー プラス 1 及び 2 の測定を選択することができます。測定を行わない場合は該当要素のチェックを外してください。

#### ④ 温度センサープラス名称

温度センサープラス 1 及び 2 の任意の名称を設定できます。入力できる文字数は 8 文字までです。名称はメイン画面、CSV データに反映されます。

#### ⑤ 登録、キャンセル

この「センサー情報」画面を設定されましたら、必ず「登録」ボタンをクリックしてください。登録をされませんと設定内容が反映されません。

(図 209)



図 209

登録せずに終了させる場合には「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

(図 210)



図 210

## 7) バックアップ画面

「バックアップ」画面では、測定データの手動バックアップを行います。  
フォルダ指定画面が出ますので、データを保存したいフォルダを指定して「OK」ボタンをクリックしてください。(図 211)

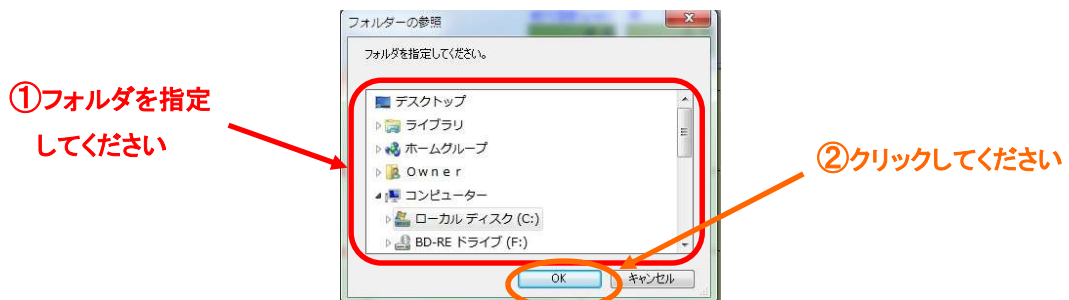


図 211

バックアップが完了しますと指定した保存先に日付フォルダを作成します。  
この日付フォルダ内に保存されるのは「DATABASE\_O.DB」(Oには 1～10 が入ります)と「DATABASE\_MASTER.DB」というファイルになります。(図 212)



図 212

ログデータの手動バックアップは定期的に行ってください。  
データベースが破損や消失した場合に、保存したデータベースを DATABASE フォルダ内のファイルに上書きしますとバックアップを行った時点までのデータを回復することができます。(上書き操作はデータベースが修復不可能となった時以外は行わないでください。)また、同じ日に同じフォルダに 2 回以上手動バックアップを行いますと、データは上書きされます。

バックアップを行わない場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。(図 213)




図 213

プロファイナダーロガーソフトでは自動でもバックアップを行っています。  
自動でのバックアップフォルダは、毎日 0 時 00 分にインストール時にコピーしたフォルダ内に日付フォルダを作成します。  
バックアップは本日の日付から 9 日前までの日付の物まで保存され、それ以前のものはフォルダ毎自動的に削除されます。

## 8) バージョン情報

バージョン情報画面は現在お使いのロガーソフトのバージョンについて表示します。(図 214)



図 214

## 9) 取扱説明書

「取扱説明書」を選択すると取付・取扱説明書のPDFファイルを表示します。(図 215)

パソコン内の「profinder4」フォルダ内に取付・取扱説明書のPDFファイルが無い場合やPDFファイルを開くためのソフトが無い場合は右のような画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックし画面を閉じてください。(図 216)

PDFファイルが無い場合は弊社ホームページの友の会サイトよりロガーソフトに対応する取付・取扱説明書のPDFファイルをダウンロードしてパソコン内の「profinder4」フォルダにコピーしてください。

PDFファイルを開くためのソフトが無い場合は、プロファインダーⅣに同梱されている Web サイトからダウンロードしたインストーラの中から「AdbeRdr1014\_ja\_JP.exe」をダブルクリックして Adobe Reader をパソコンにインストールしてください。

※Adobe Reader は、Adobe Inc. (アドビ社)の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

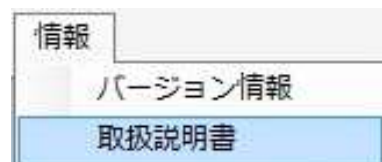


図 215


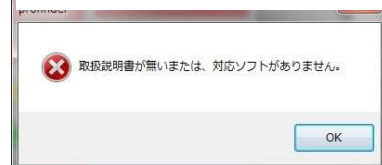


図 216

## 10) 記録用ソフト

画面の右下に記録用ソフトのアイコンが表示されています。または隠れているアイコン一覧の中に表示されています。(図 217)

記録用ソフトの  
アイコン



タスクバーにアイコンが表示されていないときは△をクリックすると隠れているアイコンが表示されます

図 217



- A) 記録用ソフトのアイコンをマウスの右ボタンでクリックします。下記のメニュー画面が表示されます。

(図 218)

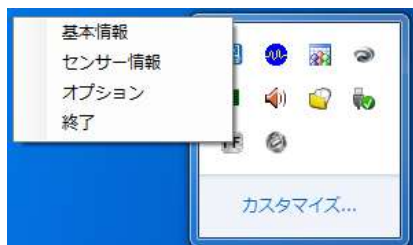


図 218

- B) 基本情報

表示用ソフトの「基本設定」の「基本情報」と同じ画面が開き、同じように設定できます。

- C) センサー情報

表示用ソフトの「基本設定」の「センサー情報」と同じ画面が開き、同じように設定できます。

- D) オプション

表示用ソフトの「基本設定」の「オプション」と同じ画面が開き、同じように設定できます。

- E) 終了

記録用ソフトを終了させます。終了を選択すると下記画面が表示されます。

「終了」ボタンをクリックすると記録用ソフトが終了します。(図 219)

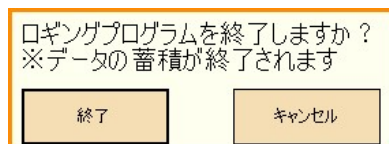


図 219

記録用ソフトが終了して表示用ソフトが動作している状態が 60 分以上継続すると下記画面が表示されます。(図 220)

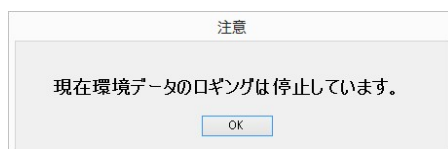


図 220

## 11-2. PF サポートツールの説明

### 1) PF サポートツールを起動します

「PF サポートツール」のショートカットアイコンをダブルクリックしてください。(図 221)



図 221

- ① 下記のように表示されるので、「はい」ボタンをクリックしてください。(図 222)

「はい」ボタンを  
クリックしてください

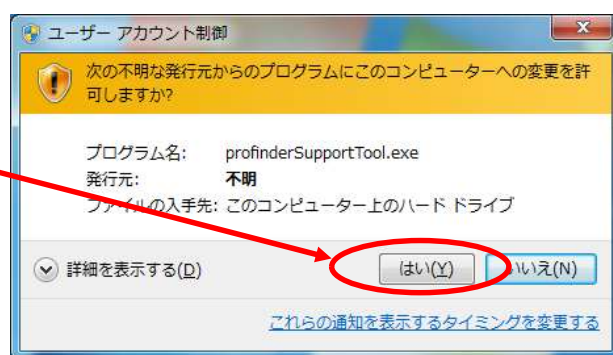


図 222

- ② 「PF サポートツール」の画面が表示されます。(図 223)

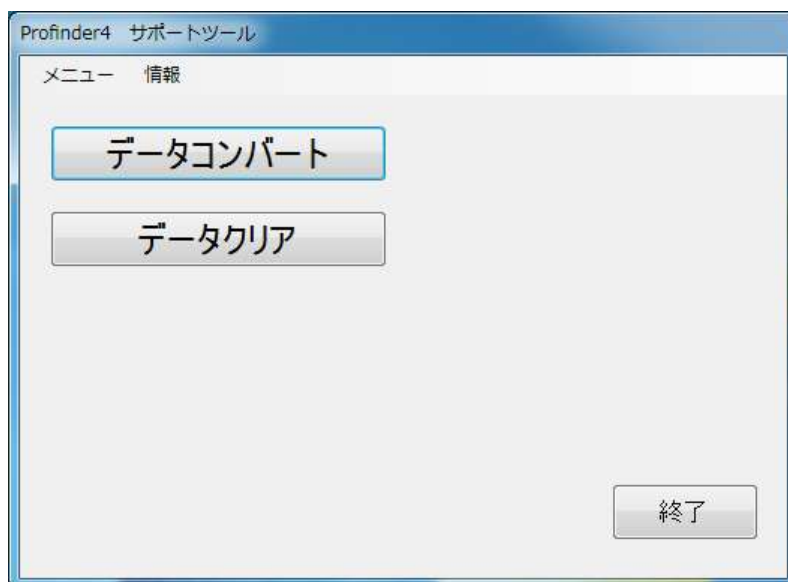


図 223

## 2) データコンバート

「データコンバート」はロガーソフト Ver.4 以前のデータベースを Ver.4.2 のデータベースの形式に変換する機能です。以前のデータベースをロガーソフト Ver.4.2 でご使用される場合は「データコンバート」にて変換後ご使用ください。ご使用の際にはロガーソフトの表示用ソフト及び記録用ソフトは終了させてください。終了していない場合はデータベースのファイルが破損する可能性があります。

また、変換元と変換先のデータベースはバックアップを取ってから変換を行ってください。

※ご使用になっているロガーソフトのバージョンが不明の場合は「ロガーソフトメイン画面」の「情報」→「バージョン情報」で確認してください。

- ① 「データコンバート」ボタンをクリックしてください。(図 224)

「データコンバート」ボタンをクリックしてください

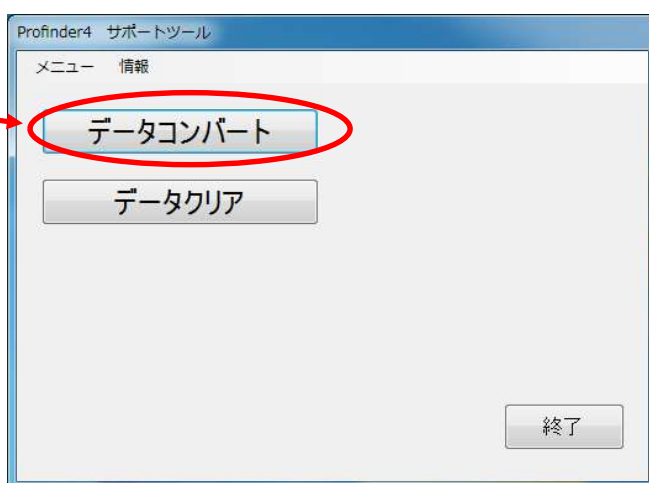


図 224

- ② 下記画面が表示されます。(図 225)



図 225

- ③ 「コンバート元データベースファイル」の「参照」ボタンをクリックして変換したいデータベース（「DATABASE.DB」ファイル）を選択します。「参照」ボタンをクリックするとファイルを選択する画面が出ますので、変換したい Ver.4 以前のデータベース（「DATABASE.DB」ファイル）を選択して「開く」ボタンをクリックしてください。（図 226）

参照する「DATABASE.DB」  
ファイルを選択して「開く」  
ボタンをクリックしてください


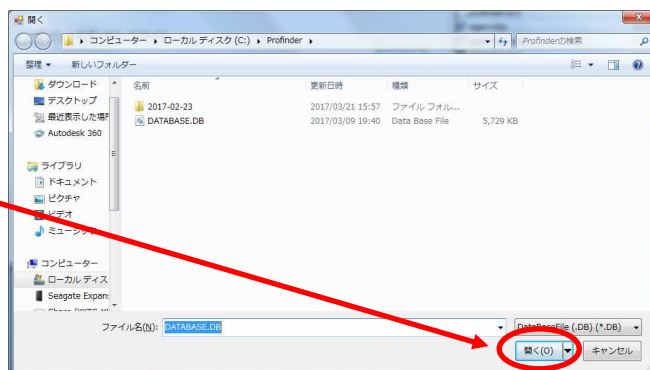


図 226

データベースファイルを選択すると下記のように「コンバート元データベースファイル」の参照先が表示されます。「コンバート元データベースファイル」と「コンバート先データベース格納先」に間違いがなければ「実行」ボタンをクリックしてください。変換が始まります。（図 227）

参照先が表示されます

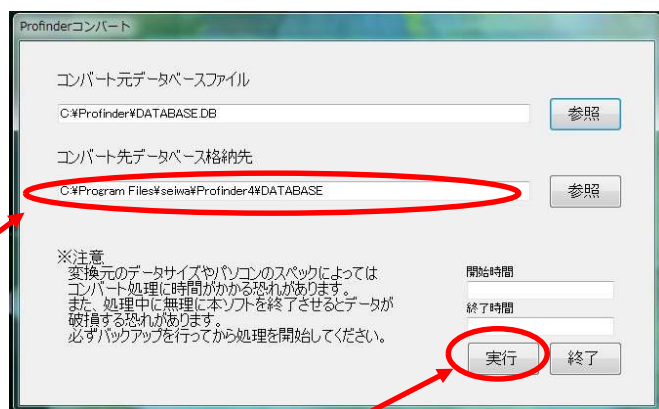

「実行」ボタンをクリック

図 227

- ④ 変換中は下記の画面になります。(図 228)

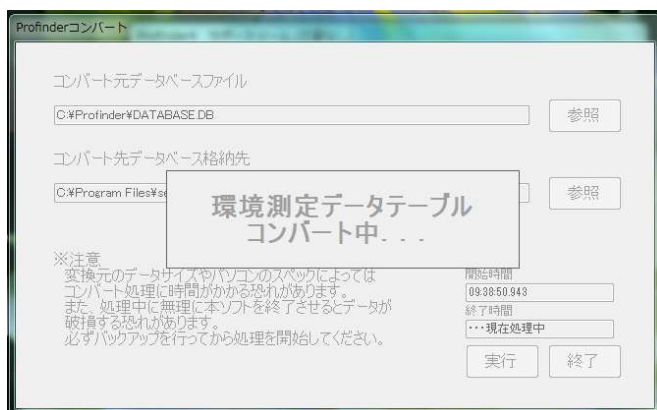



図 228

- ⑤ データベースの変換が終了すると下記画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックして画面を閉じてください。(図 229)



図 229

- ⑥ 「終了」ボタンをクリックして「データコンバート」を終了させてください。(図 230)

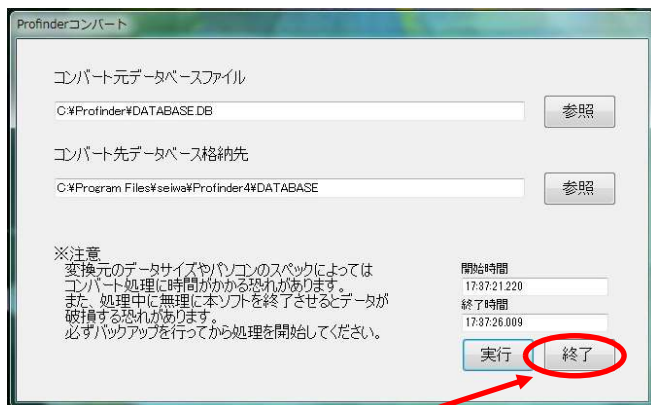

「終了」ボタンをクリック

図 230

### 3) データクリア

「データクリア」はロガーソフト Ver.4.2 のデータベースの測定データを削除する機能です。Ver.3.0.2.0 以前のデータベースは削除できません。Ver.3.0.2.0 以前のデータベースは Ver.4.2 に変換してから「データクリア」をご使用ください。ご使用の際にはロガーソフトの表示用ソフト及び記録用ソフトは終了させてください。終了していない場合はデータベースのファイルが破損する可能性があります。またデータベースを削除する場合は、バックアップしてから行ってください。

- ① 「データクリア」ボタンをクリックしてください。(図 231)

「データクリア」ボタンを  
クリックしてください

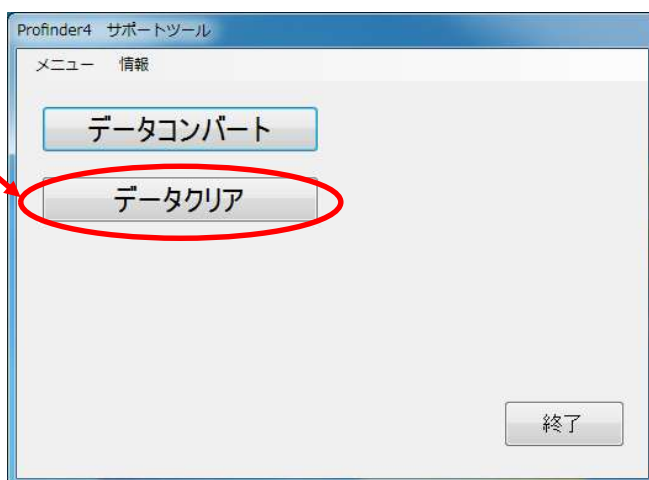


図 231

- ② 下記画面が表示されます。(図 232)

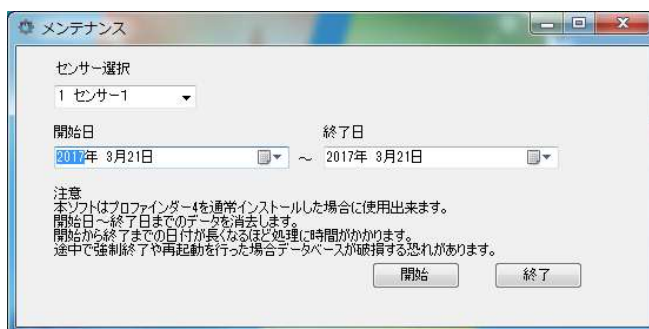


図 232

- ③ データを削除したいセンサーと削除したい期間の開始日と終了日を選択します。開始日、終了日を直接入力、またはカレンダーから選択することができます。選択後、「開始」ボタンをクリックしてください。(図 233)

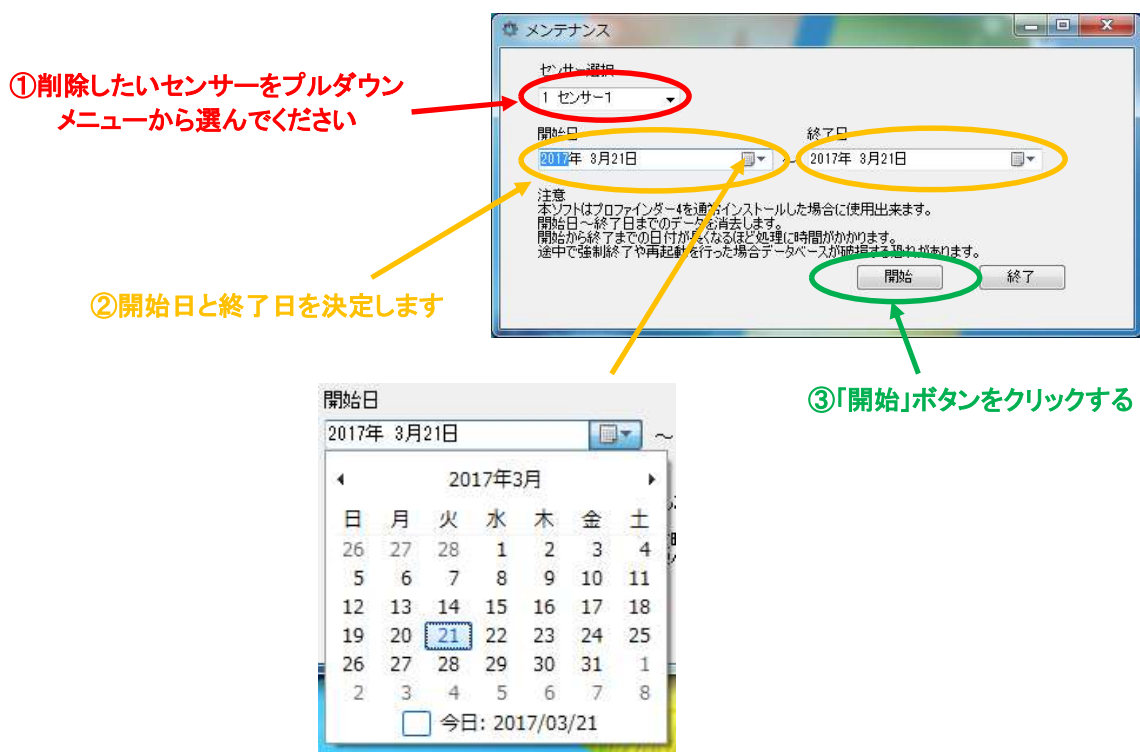


図 233

「開始」ボタンをクリックすると下記画面が表示されます。「はい」ボタンをクリックしてください。

データの削除が始まります。(図 234)

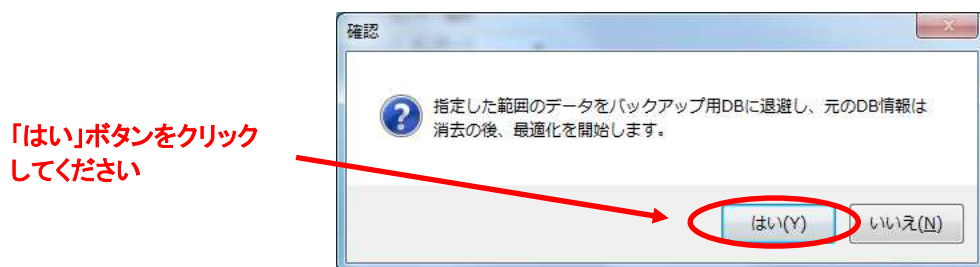


図 234

データの削除が終了すると下記の画面が表示されます。  
「OK」ボタンをクリックして画面を閉じてください。(図 235)

「OK」ボタンをクリック  
してください

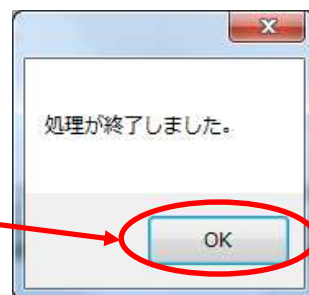


図 235

削除されたデータは「C:\Program Files(または Program Files(x86))\seiya\Profindex4」内の  
「DBBACKUP」フォルダ内のデータベースに格納されます。「データクリア」を行うたびに  
「DBBACKUP」のデータベースは上書きされますので、削除されたデータが必要な場合はバック  
アップしてください。(図 236)

削除されたデータは  
「DBBACKUP」フォルダに  
格納されます

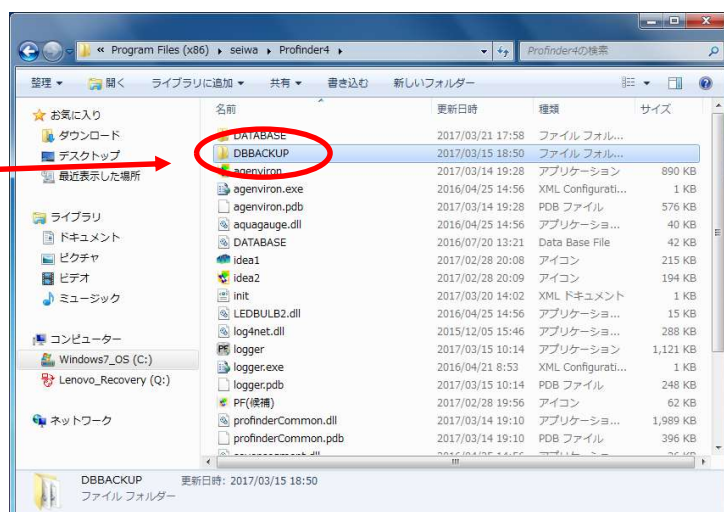


図 236

「終了」ボタンをクリックして「データクリア」を終了してください。(図 237)

「終了」ボタンをクリックして  
ください

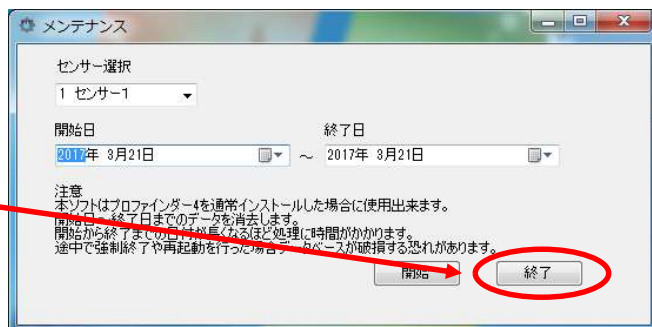


図 237



## 12. 日常の点検とお手入れ

### 12-1. プロファイnderⅣの保守、点検について

プロファイnderⅣを安全かつ快適にお使いいただくために、正しい取扱いと保守、点検が必要となります。この取付・取扱説明書にある、ご使用上の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて熟読してからご使用ください。

#### 掃除

内部の水濡れ、ほこり、ゴミ、虫などが侵入している場合、きれいに掃除してください。



・感電する恐れがありますので、作業をする場合は、プロファイnder本体の電源を切ってから作業をしてください。

### 12-2. 計測部分について

#### 1) CO<sub>2</sub>センサーの校正について

##### 校正の時期

CO<sub>2</sub>センサーはご使用環境や状況によりますが、3 か月～半年での校正をお勧めします。

#### 2) 校正の方法

##### ① プロファイnderⅣ本体を取外します

CO<sub>2</sub>センサーの校正を行う場合は、まずプロファイnderⅣ本体の大元のブレーカーを切り、電源プラグを抜いてください。プロファイnderⅣ本体前面のふたを開け、LAN ケーブルのコネクタと日射センサー及び温度センサープラスのコネクタを抜いて(無理に引き抜きますとプラグやコネクタの爪が折れることがありますので気を付けてください。)、プロファイnderⅣ本体から外しふたを閉めてください。その後Pフックを外してプロファイnderⅣ本体を屋外に出してください。

##### ② 屋外でプロファイnderⅣ本体に電源を入れます

屋外でCO<sub>2</sub>センサーの校正を行うのは、大気中のCO<sub>2</sub>濃度をベースにするからです。CO<sub>2</sub>センサーは人の息でも反応してしまいますので一度プロファイnderⅣから離れて放置する必要があります。濡れたり落ちたりしない安定したところにプロファイnderⅣ本体を置き、電源プラグをつなぎ電源を入れ 30 分間ほど放置してください。

③ CO<sub>2</sub>センサーの校正を行います

屋外でCO<sub>2</sub>センサーの校正を行うには、CO<sub>2</sub>校正スイッチ（プロファインダーⅣ本体左側ヒューズの下の穴）を押す必要があります。（ボールペンの先などをご利用ください。）CO<sub>2</sub>センサーは人の息のCO<sub>2</sub>濃度にも反応してしまいますので必ず**息を止めて**近付き、CO<sub>2</sub>校正スイッチを**8秒以上押し**てください。**CO<sub>2</sub>校正スイッチを離すまで息をかけない**でください。校正を失敗することがあります。（図 238）



CO<sub>2</sub>校正スイッチ

図 238

④ プロファインダーⅣ本体を取付けます

以上で校正は終了です。プロファインダーⅣ本体を元の位置に吊り直してください。プロファインダーⅣ本体前面のふたを開け、「9-4. プロファインダーⅣ本体に配線を行います」を参照して、LAN ケーブルと日射センサー、温度センサープラスのコネクタを入れ、差し込み直した後、プロファインダーⅣ本体のふたを閉めてください。その後電源プラグを差し直し、大元のブレーを入れてください。

ご注意: 校正は屋外大気の色を 400ppm として行いますが、測定誤差（±30ppm±測定値の 5%）の影響が出ますので、校正直後でも測定濃度は 350ppm～450ppm の範囲内になります。

## 12-3. パソコン

### 1) データのバックアップ

万が一の時に備えて、大切な環境データを外部メディアに定期的にバックアップしてください。

### 2) 掃除

吸気口や電源ファンの上のほこりや粉塵の付着がある場合に掃除してください。

電源ファンが回らなくなる原因にもなり、ファンが回転しないと冷却効果がなくなりパソコンの故障の原因になります。キーボードなども液体、ほこりやゴミの侵入で動作に支障を来す場合があります。OA クリーナーなどで定期的に掃除してください。詳細は使用するパソコンの取扱説明書をご確認ください。

## 12-4. 各種センサー

### 1) 日射センサー・照度センサー

掃除: 鳥の糞害などある場合は、きれいにふき取ってください。

表面の劣化が酷い場合は、販売店にご相談ください。

断線・破損・故障がある場合は、販売店にご相談ください。

### 2) 温度センサープラス

断線・破損・故障がある場合は、販売店にご相談ください。

## 12-5. プロファイnderⅣをご使用にならない場合

プロファイnderⅣの電源を落としてください。同様にパソコンのロガーソフトも終了させてください。

# 13. 困ったときには

## 13-1. 全般的な問題

### 1) プロファイnderⅣのセンサーが値を表示しない

通信状態はどんな値を示していますか？「11.ソフトウェアについて」→「11-1.ロガーソフト画面の説明」→「1)ロガーソフトメイン画面」→「⑨センサー切り替えスイッチ」で確認してください。

#### ①「Ping エラー」の場合

##### A) プロファイnderⅣの電源が切れていませんか？

「13-2.ハードウェアの問題」→「1)プロファイnderⅣ本体に電源が入らない」を確認してください。

##### B) スイッチングハブの電源が切れていませんか？

スイッチングハブの電源が入っていることを確認してください。配線上に複数個のスイッチングハブが入っている場合はすべて確認してください。

##### C) LAN ケーブルコネクタが外れていませんか？

プロファイnderⅣ本体やパソコンはもちろんのこと、配線上に複数個のスイッチングハブが入っている場合はすべて確認してください。

##### D) LAN ケーブルが断線していませんか？

ハウス内の作業で誤って LAN ケーブルを切ってしまったり、LAN ケーブルを引っ張り過ぎて中で断線したりすることがあります。その場合は断線している部分の LAN ケーブルを新しいものに交換してください。

##### E) プロファイnderⅣのロガーソフトの IP アドレス設定が間違っていないですか？

プロファイnderⅣ本体に実際に設定されている IP アドレスとロガーソフトに設定された IP アドレスが同じか確認してください。詳細は「11.ソフトウェアについて」→「11-1.ロガーソフト画面の説明」→「6)センサー情報画面」→「①IP アドレス」を確認してください。

##### F) パソコンの IP アドレス設定が間違っていないですか？

パソコンの IP アドレスが固定してありますか？パソコンとプロファイnderⅣ本体の IP アドレスが同じではないですか？パソコンの IP アドレスは、192.168.10.xxx で統一していますか？(xxx = 11～254 の範囲で指定してください。)サブネットマスクは「255.255.255.0」ですか？詳細は「10.パソコンから初期設定します」→「10-2.パソコンの設定をします」→「1)パソコンの IP アドレスを設定します」を確認してください。

G) プロファイnderⅣの IP アドレスの設定が間違っていないですか？

パソコンとプロファイnderⅣ本体の IP アドレスが同じではないですか？パソコンの IP アドレスは、192.168.10.xxx で統一していますか？(xxx = 11~254 の範囲で指定してください)サブネットマスクは「255.255.255.0」ですか？詳細は「10.パソコンから初期設定します」→「10-4.2 台目以降のプロファイnderⅣ本体の設定をします」→「1)プロファイnderⅣ本体の IP アドレスを設定します」をご確認してください。プロファイnderⅣ本体の IP アドレスの設定には DeviceInstaller のインストールが必要となります。

H) 本体の故障が考えられます。

お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

## ② 「IP 形式エラー」の場合

プロファイnderⅣのロガーソフトの IP アドレス設定が間違っていないですか。

ロガーソフトのセンサー情報に入力している IP アドレスが 192.168.10.xxx のように「.」で 4 つに分かれて入力されていないか、数字以外の文字などが入力されては無いですか？詳細は「11.ソフトウェアについて」→「11-1.ロガーソフト画面の説明」→「6)センサー情報画面」→「①IP アドレス」を確認してください。

## ③ 「通信中○(○内には H、S、L のいずれかが入ります)」が出続ける場合

A) プロファイnderⅣ本体を再起動しても解消されませんか？

何かしらの障害が起きてデータの不具合が起きた可能性があります。ただし、断線など物理的な障害とは異なり、通信自体は行えているようです。通信の環境が著しく悪い、通信の障害になる電波・電磁波の発生など様々な原因が考えられます。

本体の電源を一度切っていただき、数秒後電源を入れ直してください。プロファイnderⅣ本体が再起動されます。その状態で通信状態が改善されたか確認してください。

B) プロファイnderⅣ本体の故障が考えられます。

通信状態が改善されなかったり同じ症状が多発したりする場合は、プロファイnderⅣ本体の温湿度基板、または CPU 基板が故障している場合があります。お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

## ④ 「その他エラー」の場合

A) プロファイnderⅣ本体を再起動しても解消されませんか？

CPU 基板に何かしらのエラーが起きて通信エラーが起きた可能性があります。プロファイnderⅣ本体の電源を一度切っていただき、数秒後電源を入れ直してください。プロファイnderⅣ本体が再起動されます。その状態でエラーが解消されたか確認してください。

B) プロファイnderⅣ本体の故障が考えられます。

エラーが解消されなかったり同じエラーが多発したりする場合はプロファイnderⅣ本体のCPU 基板が故障している場合があります。お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

## ⑤ 「**ロガー停止**」の場合

ロガーソフトの記録用ソフトが停止しています。

ロガーソフトの記録用ソフトを停止している場合に表示されます。起動させるには画面を一度閉じて再起動していただく必要があります。

## 2) プロファイnderⅣのセンサーの表示値がおかしい

表示値がおかしい場合はハードウェア上の問題(プロファイnderⅣ本体やセンサーなど)とソフトウェア上の問題(プロファイnderロガーソフトなど)があります。最初にプロファイnderⅣの電源を切りパソコンを再起動してください。パソコンが再起動したら、プロファイnderⅣの電源を入れ、ロガーソフトを起動してください。

### A) 異常な値が出る環境になっていませんか？

次のような状況になっていないか確認してください。下記の状況だった場合は解消してください。

#### a) 温度の異常の場合

温風ダクトの風が直接当たるなど温度が上がる環境

ヒートポンプ(冷房)の風が直接当たったりミストがかかったりして気温が下がる環境

プロファイnderⅣの本体のファンが回っていますか？(P117 参照)

#### b) 湿度の異常の場合

ミストがかかるなどして湿度が上がる環境

温風ダクトの風が直接当たるなど、湿度が下がる環境

プロファイnderⅣの本体のファンが回っていますか？(P117 参照)



・温湿度センサーは寿命などが極端に短くなる可能性がありますので、劣悪な環境で使用しないでください。

c) CO<sub>2</sub> の異常の場合

CO<sub>2</sub> 発生機の風が直接当たるなどCO<sub>2</sub> 濃度が上がる環境

d) 日射の異常の場合

日射センサーが傾いたり何かの影によって日射が低めに出る環境

**B) センサーなどに異常はありませんか？**

次のような状況になっていないか確認してください。

a) 温度及び湿度表示値異常の場合

フィルターに汚れが付着していませんか？

汚れている場合は、フィルター（24TPFM42）をご購入の上、交換を行ってください。

状況が改善されない場合は、温湿度基板の故障が考えられます。（図 239）

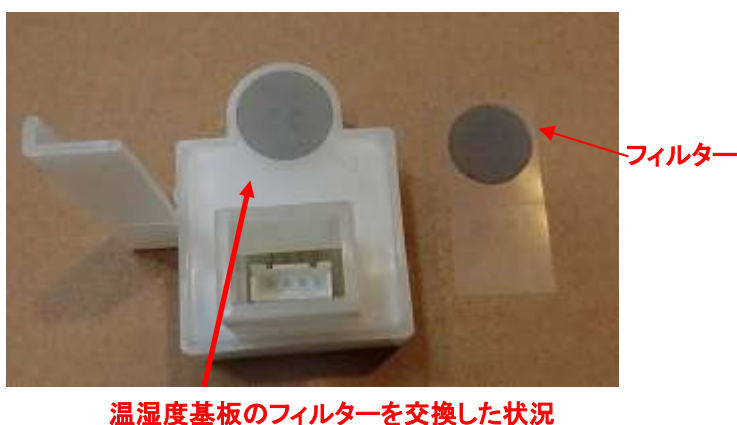


図 239

b) CO<sub>2</sub> 表示値異常の場合

CO<sub>2</sub> センサーは起動してから値が安定するのに 30 分程度かかります。30 分ほど放置して様子を見てください。値が戻らないときはCO<sub>2</sub> の校正を試みてください。（P108 参照）状況が改善されない場合は、CO<sub>2</sub> センサーの故障が考えられます。

c) 日射表示値異常の場合

日射センサー表面が汚れている場合は、日射センサーの清掃をしてください。清掃時は柔らかい布でふいてください。状況が改善されない場合は、日射センサーの故障が考えられます。

※各センサーの故障が考えられる場合は、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

### 3) 棒温度計などと表示する気温が違う

世界気象機関(WMO)における気温とは地上の気温の意味です。日本の気象庁では温度計や湿度計は 1.5m の高さにファン付きの通風筒や百葉箱の中で直接外気に当てないようにして測測しています。プロファイnderⅣの目的は植物の群落の中の気温の測定ですが、温度や湿度の測定部分はファン付きの通風筒形状の中にあります。よって通風していない温度計などとは値が違う場合があります。

### 4) CPU 基板の LED の点滅について

CPU 基板上の LED は以下のような条件では点滅の仕方が変わります。故障の有無の判断の際にご確認ください。(図 240)

赤い LED ランプが点滅します

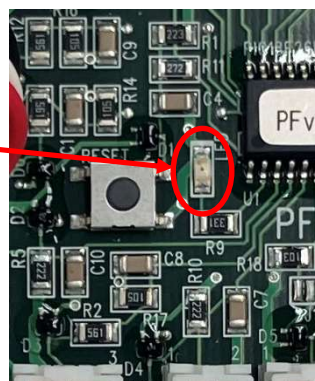


図 240

#### A) 通常動作

- - - -

(1.75 秒点灯、0.25 秒消灯の繰り返し)

#### B) CO<sub>2</sub> センサーの濃度が 400ppm±5ppm

.....

(細かい 4 回の点滅と 1 秒の消灯)

※CO<sub>2</sub> センサーの校正スイッチを押した直後はこの点滅をします。

#### C) 温湿度基板またはCO<sub>2</sub> センサーの故障、断線

.. ..

(細かい 2 回の点滅と 1 秒の消灯)



## 13-2. ハードウェアの問題

### 1) プロファイnderⅣ本体に電源が入らない

次のことを上から順番に確認してください。

#### ① プロファイnderⅣ本体に水がかかっていませんか？

水がかかっている場合は漏電による感電の危険性がありますので、安全のため一度大元のブレーカーから電源を切ってください。その後完全に乾いたことを確認してから次にお進みください。

#### ② ブレーカーは切れていませんか？

ブレーカーはプロファイnderⅣのブレーカー以外の大元のブレーカーもご確認ください。ブレーカーが切れた原因は過負荷や漏電の可能性などが考えられますので、必ず原因を確認、解消してからブレーカーを入れてください。

#### ③ プロファイnderⅣ本体から出ている電源プラグが外れていませんか？

電源プラグの再度差し込みは、電源プラグや手が濡れていないことを確認した後行ってください。

#### ④ LED の下にあるヒューズが切れていませんか？

ヒューズは目視では切れていることが確認できない場合がありますので注意してください。交換用のガラス管ヒューズは「0.5A 250V AC」の「6.35φ×31.8mm」、または「6.4φ×30mm」の規格をお買い求めください。尚、ヒューズはプロファイnder内部で電氣的なトラブル(ショートなど)が発生すると切れます。ヒューズを交換しても切れてしまう場合は、プロファイnder本体の修理が必要です。

#### ⑤ 電源ケーブルが断線していませんか？

ハウス内作業中などに誤って電源ケーブルを切ってしまうことなどもあります。電源ケーブルの断線を発見した際は、危険ですので必ずブレーカーを切ってください。修理は必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

#### ⑥ プロファイnderⅣ本体端子台まで電源が来ていますか？

電源の確認には、本体端子台にテスターを当てる必要があります。危険を伴いますので、電気 の知識や経験のない方は必ず専門の業者に依頼してください。

#### ⑦ 電源基板の故障が考えられます。

お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

## 2) プロファインダーⅣ本体の LED が点灯しない

次のことを上から順番に確認してください。

### ① プロファインダーⅣ本体に水がかかっていませんか？

水がかかっている場合は漏電による感電の危険性がありますので、安全のため一度大元のブレーカーから電源を切ってください。その後完全に乾いたことを確認してから次にお進みください。

### ② プロファインダーⅣに AC100V は来ていますか？

電源元のブレーカーは落ちていませんか？差し込みプラグは抜けていませんか？

### ③ プロファインダーⅣのファンが動いていますか？

ファンが動いているのを確認してください。ファンが動いていない場合は「1)プロファインダーⅣ本体に電源が入らない」を確認してください。

### ④ LED の故障が考えられます。

お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

## 3) プロファインダーⅣ本体のファンが回らない

次のことを上から順番に確認してください。

### ① プロファインダーⅣ本体の赤い LED が点灯していますか？

LED が点灯していなかった場合は「2)プロファインダーⅣ本体の LED が点灯しない」をご確認ください。

### ② ファンに異物が挟まっていますか？

電源を切ってからプロファインダーⅣ本体の裏面を開けてファンに異物が挟まっていないか確認してください。

### ③ ファンの故障が考えられます。

お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

## 13-3. ソフトウェアの問題

### 1) パソコンの確認

#### ① OS(オペレーティングシステム)に異常はないですか？

OSは本製品のご使用条件に合ったものですか？ご使用条件に合わない場合は、ご使用条件に対応したものに変わってください。

パソコンにシステムエラー(プロファイnderⅣのエラーの意味ではありません)が多発している場合(急にフリーズして動かなくなるなど)はオペレーティングシステムの再インストールをしてください。

#### ② パソコンに異常はないですか？

パソコンは本製品のご使用条件に合ったものですか？

ご使用条件に合わない場合は、ご使用条件に対応したあったものに変わってください。

オペレーティングシステムの再インストールをしてもパソコンにシステムエラーが多発する場合はパソコン本体が壊れている場合があります。パソコンを購入された業者やメーカーに確認してください。

### 2) 通信エラーが起きる

エラーはどのような表示ですか？

「13-1.全般的な問題」→「1)プロファイnderⅣのセンサーが値を表示しない」を確認してください。

### 3) グラフが表示しない

次のことを上から順番にご確認ください。

#### ① 使い始めではありませんか？

使い始めは過去のデータがないためグラフが表示されません。時間が経ちますとグラフが描画されますのでしばらく様子を見てください。

#### ② 通信エラーが起きていませんか？

「13-1.全般的な問題」→「1)プロファイnderⅣのセンサーが値を表示しない」をご確認ください。

#### ③ パソコンを再起動しても解消されませんか？

システムの異常の可能性がありますので一度パソコンを再起動してください。

## 14. メンテナンス部品

### 主な電気系部品の交換目安

| 部品名                       | 製・商品コード   | 交換目安 |
|---------------------------|-----------|------|
| 温湿度基板(保護カバー付)<br>(SHT-85) | 24TPFM43  | 2 年  |
| CO <sub>2</sub> センサモジュール  | 24TPFM05R | 3 年  |
| 電源基板                      | 24TPFM021 | 5 年  |
| CPU 基板 (PFIV 用)           | 24TPFM034 | 5 年  |
| ファン                       | 24TPFM06S | 2 年  |
| 日射センサー                    | 24TPFC03  | 3 年  |
| 温度センサープラス                 | 24TPFC02  | 3 年  |

※部品の保証期間ではありません。

※プロファインダーⅣの使用環境によっては寿命が短くなる場合があります。

※各部品の交換は、お買い求めの販売店、または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

# 15. 免責事項・品質保証

## 15-1. 免責事項

弊社では、次のような原因により生じた故障及び損傷の発生については、責任を負うことが出来ません。あらかじめご了承の上、取扱いには十分に注意してください。

1. 警告・注意・注記の内容が守られなかったとき。
2. 装置を落下させたとき。
3. 火災・風水害・塩害・落雷・異常電圧及びその他の天災によるとき。
4. 使用制限が守られていなかったとき。
5. 取付けに不備があったとき。
6. 使用上の誤り、及び不適当な修理や改造を行ったとき。
7. ハウス内外の他の機器により故障・損傷が誘発されたとき。
8. 適切な日常の点検と手入れがなされず、装置が故障・損傷したとき。
9. 取付・取扱説明書内及び装置貼付の注意事項が守られていなかったとき。
10. 日常の点検と手入れが適切でなかったことにより、作物に障害が発生したとき。
11. 操作上の過失、または適切な点検と手入れがなされていなかったことにより生じた故障で、  
万一、人体・作物へ影響が生じたとき。

## 15-2. 品質保証

弊社では製品の品質保証を行っています。保証の適用をお受けになる際は製品に貼付されているシールに記載されている製品コードNo.、製造No.、ロットNo.(型式、SER No.)を販売にご連絡ください。(保証規定は保証書をご覧ください。)

<メモ>

<メモ>

故障・修理及びお気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店、  
または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

《販売店》

## 株式会社 誠 和。

ホームページ <https://www.seiwa-ltd.jp>

|             |                                               |                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 本 社         | 〒329-0412 栃木県下野市柴 262-10                      | TEL.0285-44-1114 FAX.0285-44-1755 |
| 仙 台 営 業 所   | 〒981-8003 宮城県仙台市泉区南光台 7-4-1<br>メゾンセフィラ 2F 906 | TEL.022-349-5186 FAX.022-349-5187 |
| 小 金 井 営 業 所 | 〒329-0412 栃木県下野市柴 262-10                      | TEL.0285-44-1020 FAX.0285-44-1014 |
| 豊 橋 営 業 所   | 〒440-0083 愛知県豊橋市下地町若宮 55-2                    | TEL.0532-55-3911 FAX.0532-53-7545 |
| 大 阪 営 業 所   | 〒562-0003 大阪府箕面市西小路 3-11-28                   | TEL.072-721-1821 FAX.072-721-1910 |
| 高 知 営 業 所   | 〒783-0062 高知県南国市久礼田青木 431-3                   | TEL.088-862-0311 FAX.088-862-0312 |
| 久 留 米 営 業 所 | 〒834-0121 福岡県八女郡広川町大字広川 182-4                 | TEL.0943-32-5963 FAX.0943-32-5967 |

本取付・取扱説明書及びここに掲載した製品の仕様及び外観は、性能向上のために予告なしに変更することがあります。

2026. 02 第 1.8 版

24TPF009